
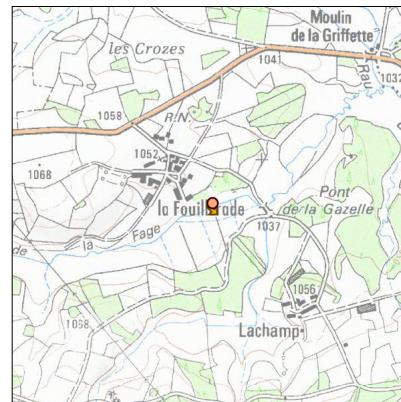


Système d'assainissement 2023

LA FAGE-SAINT-JULIEN (LA FOUILLARADE)

Réseau de type Séparatif

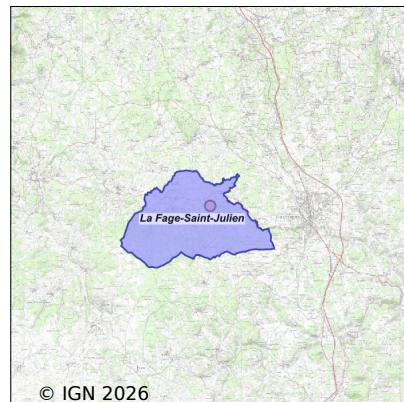

Station : LA FAGE-SAINT-JULIEN (LA FOUILLARADE)

Code Sandre	0548059V005
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LA FAGE SAINT JULIEN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1998
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	95 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5,7 Kg/j
Charge nominale DCO	11,4 Kg/j
Charge nominale MES	8,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	14 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	717 322, 6 411 904 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de la Fage

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune anomalie constatée cette année.

Station d'épuration

Le fonctionnement et l'entretien de la station de la Fouillarade sont insatisfaisant. Lors de la visite du SATESE, la station était en by-pass.

Sous produits

La remise en service de la station est intervenue après l'opération d'hydrocurage et de nettoyage effectuée le 17 octobre 2023.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	7,2 m3/j	51 %			7,2 m3/j	
DBO5	2,2 Kg/j	39 %	308 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,6 mg/l
DCO	5,4 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	75 mg/l
MES	2,2 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	32 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		81 mg/l	0 %	0,6 Kg/j	81 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		81 mg/l	66 %	0,2 Kg/j	27,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,1 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	6,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548059V005>