


Système d'assainissement 2024

MEYRUEIS

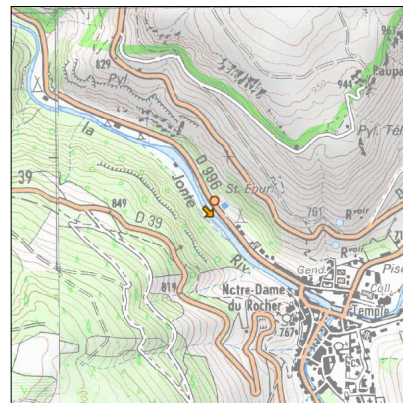

Station : MEYRUEIS

Code Sandre	0548096V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MEYRUEIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1976
Date de mise hors service	juin 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	6 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	325 Kg/j
Charge nominale DCO	650 Kg/j
Charge nominale MES	130 Kg/j
Débit nominal temps sec	975 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Table d'égouttage, Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	733 908, 6 342 789 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Jonte

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Meyrueis depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0548096V004 MEYRUEIS (BOURG)



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	189 m3/j	32 %			190 m3/j	
DBO5	63 Kg/j	26 %	340 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	120 Kg/j	25 %	640 mg/l	95 %	6,2 Kg/j	33 mg/l
MES	52 Kg/j		277 mg/l	99 %	0,7 Kg/j	3,6 mg/l
NGL	14,2 Kg/j		75 mg/l	90 %	1,5 Kg/j	7,5 mg/l
NTK	14 Kg/j		74 mg/l	90 %	1,4 Kg/j	7,2 mg/l
PT	1,9 Kg/j		10,1 mg/l	92 %	0,2 Kg/j	0,8 mg/l


Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée

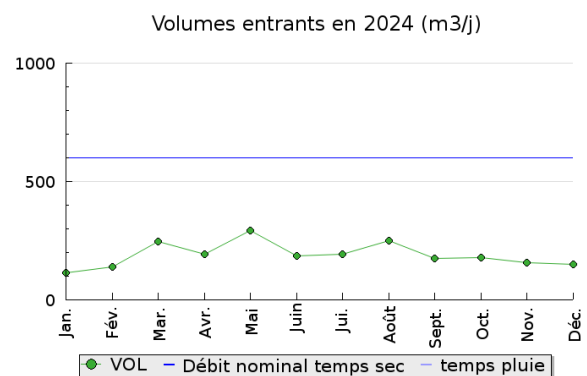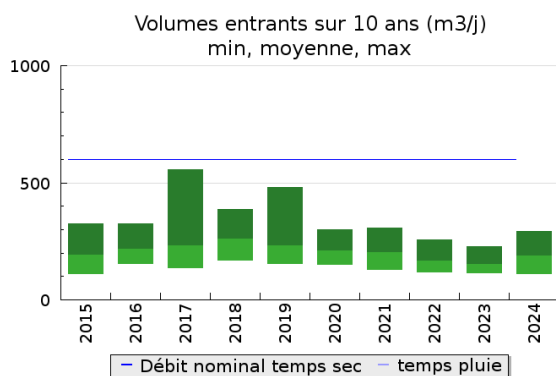


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

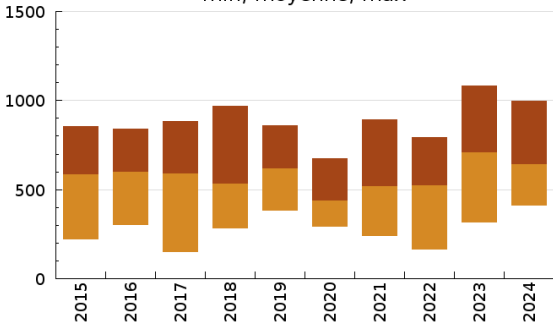


Concentration de l'effluent entrée en 2024
 (DCO en mg/l)

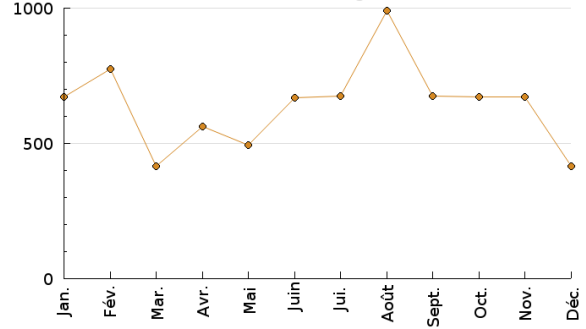

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

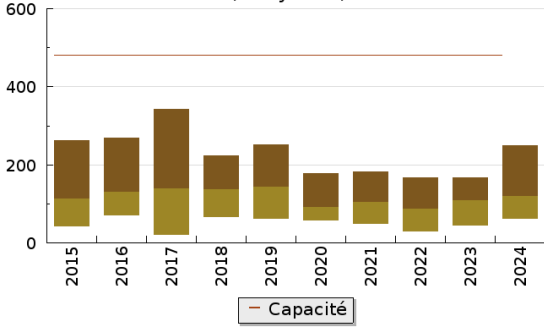


Pollution entrante en station en 2024
 (DCO en Kg/j)

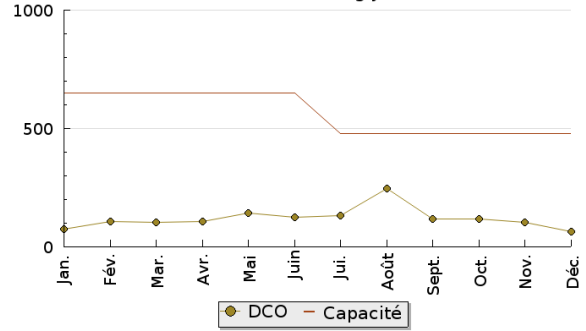


Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)
 moyenne

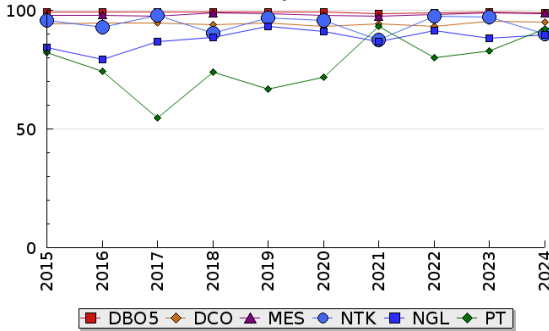


Evolution des rendements en 2024 (%)

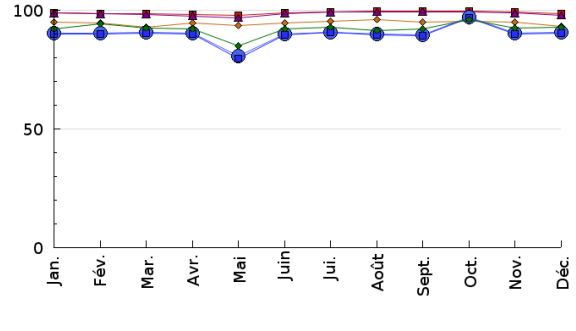




Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

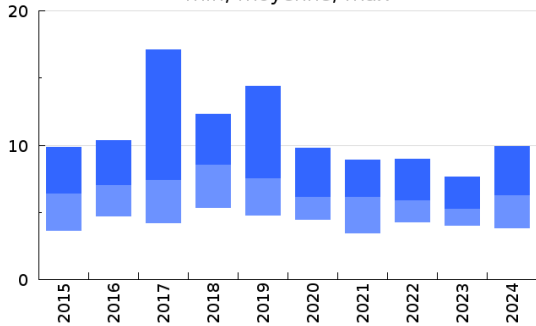


Pollution en sortie station en 2024
 (DCO en Kg/j)

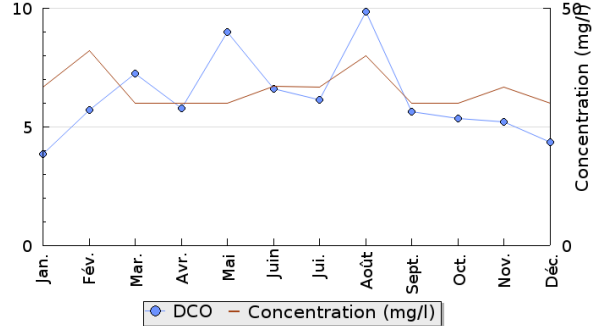

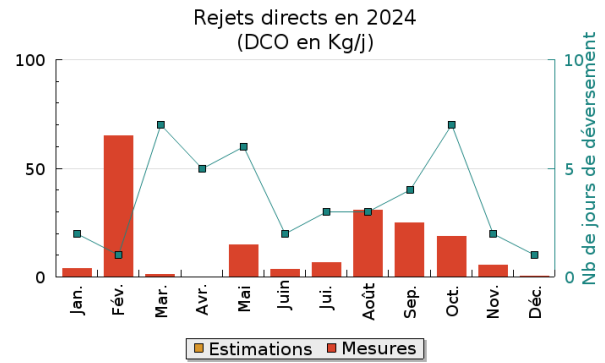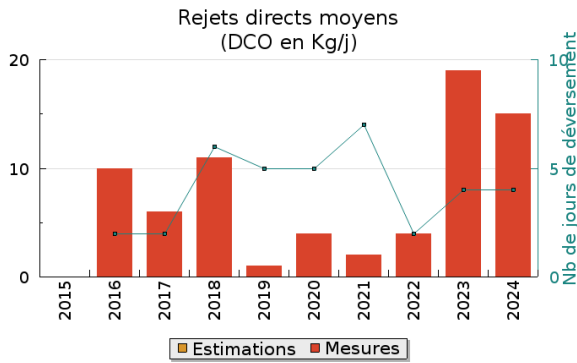

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

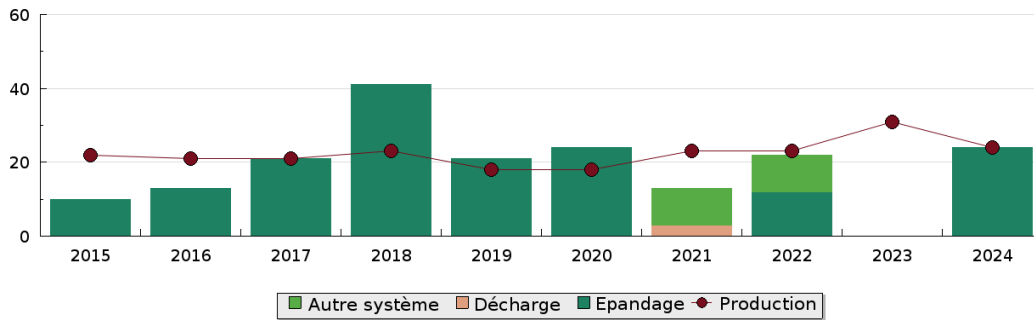

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548096V001>