
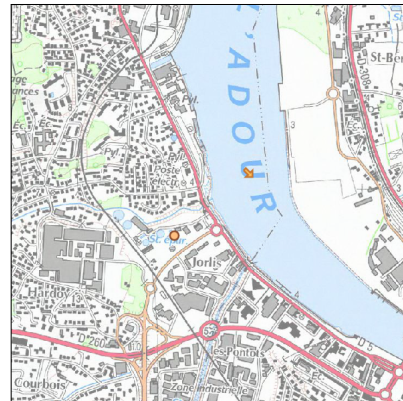


# Système d'assainissement 2024

## ANGLET (PONT DE L'AVEUGLE)

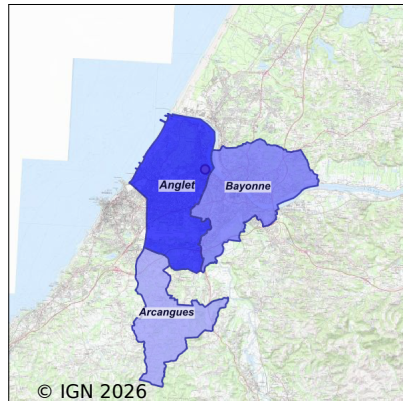

### Station : ANGLET (PONT DE L'AVEUGLE)

Code Sandre	0564024V009
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1981
Date de mise hors service	janvier 2006
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	70 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4 400 Kg/j
Charge nominale DCO	8 400 Kg/j
Charge nominale MES	6 300 Kg/j
Débit nominal temps sec	10 000 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Boues activées faible charge, aération p, Boues activées moy. charge/forte charge
Filières BOUE	File 1: Centrifugation, Chaulage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	336 406, 6 277 339 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Maharin

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Anglet depuis 2007

20% de Arcangues depuis 2007

50% de Bayonne depuis 1981

### Raccordements des établissements industriels

ALCORE BRIGANTINE S.A. depuis 1981

ARCADIE VIANDES depuis 2006

CASINO FRANCE depuis 1981

CENTRE DE VACANCES SANITAIRE VILLA TOLOSA depuis 1995

DASSAULT AVIATION S.A. ATELIER DE PARME depuis 1981

DASSAULT AVIATION - usine d'Anglet depuis 1981

LA FERME MARINE DE L'ADOUR depuis 1981

LANDRY S.A. (ETS D'ANGLET) depuis 1981

LYCEE D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL depuis 1981

MAJ ELIS BERROGAIN depuis 1981

PROPHIL depuis 1994

RUWEL BAYONNE depuis 1993

SOGARA FRANCE depuis 1981

SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE depuis 2008

TELERAD S.A. depuis 1981

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564024V010 ANGLET (PONT DE L'AVEUGLE N°2)



### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	20 800 m3/j	45 %			20 700 m3/j	
DBO5	5 400 Kg/j	81 %	269 mg/l	97 %	185 Kg/j	9,2 mg/l
DCO	10 900 Kg/j	81 %	540 mg/l	94 %	640 Kg/j	31,5 mg/l
MES	5 000 Kg/j		248 mg/l	97 %	147 Kg/j	7 mg/l
NGL	1 160 Kg/j		58 mg/l	85 %	175 Kg/j	8,4 mg/l
NTK	1 160 Kg/j		58 mg/l	91 %	103 Kg/j	4,9 mg/l
PT	127 Kg/j		6,3 mg/l	81 %	24,6 Kg/j	1,2 mg/l


### Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5


### Pollution traitée

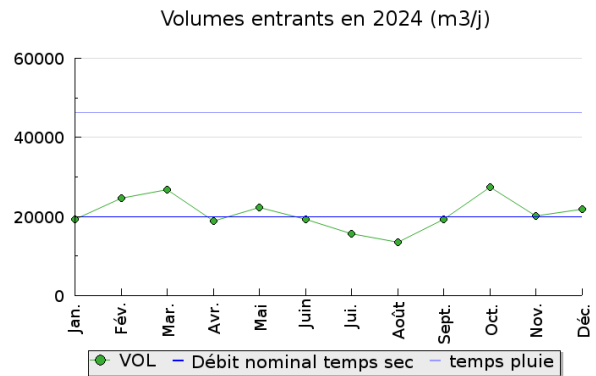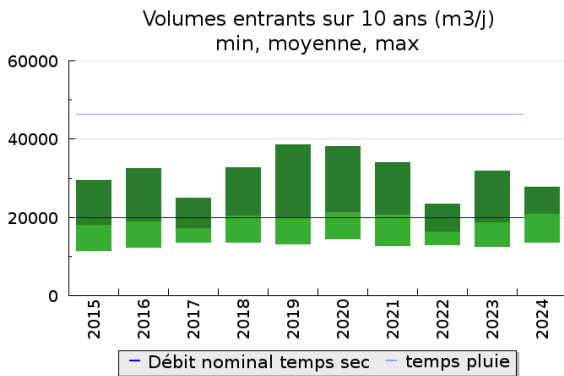


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)  
 min, moyenne, max

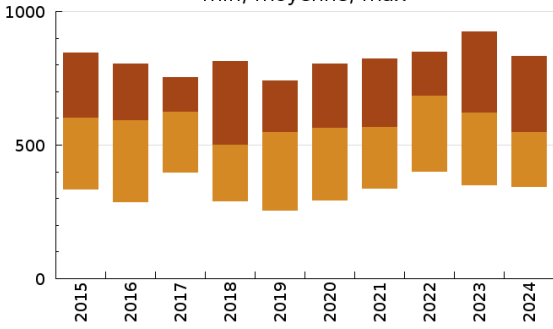


Concentration de l'effluent entrée en 2024  
 (DCO en mg/l)

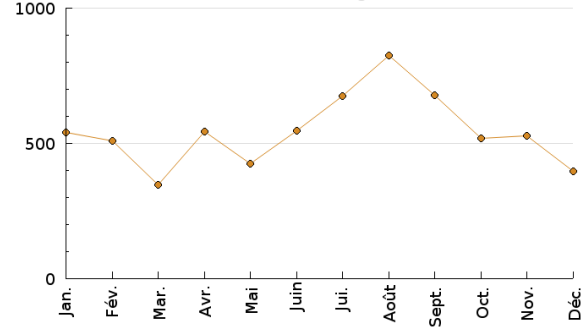

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
 min, moyenne, max

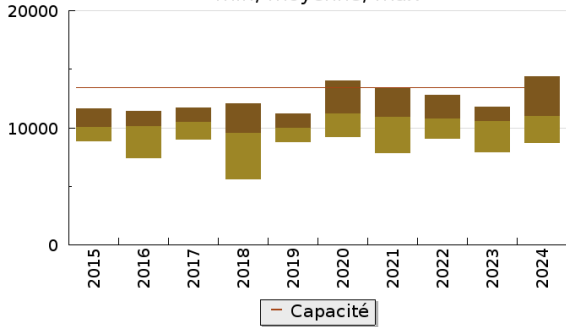


Pollution entrante en station en 2024  
 (DCO en Kg/j)

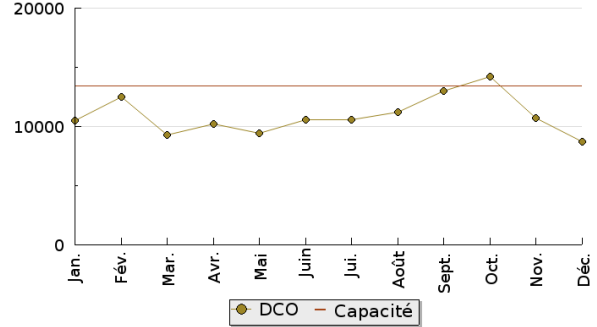


## Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)  
 moyenne

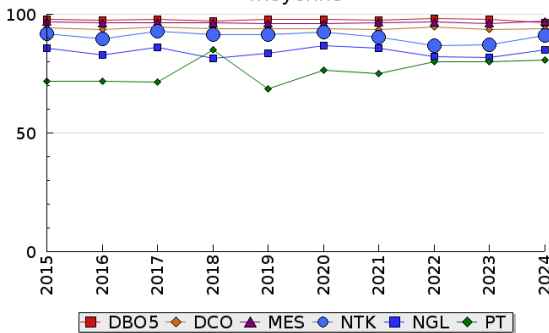


Evolution des rendements en 2024 (%)

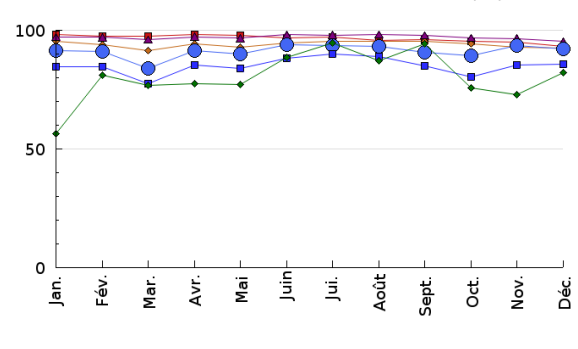




## Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
 min, moyenne, max

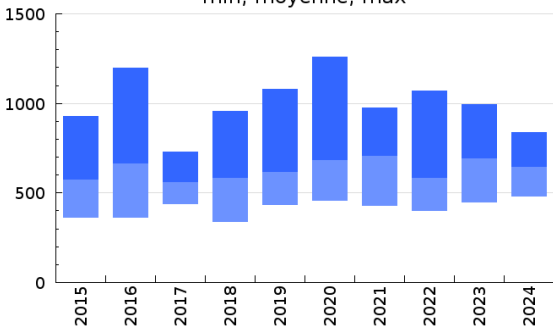


Pollution en sortie station en 2024  
 (DCO en Kg/j)

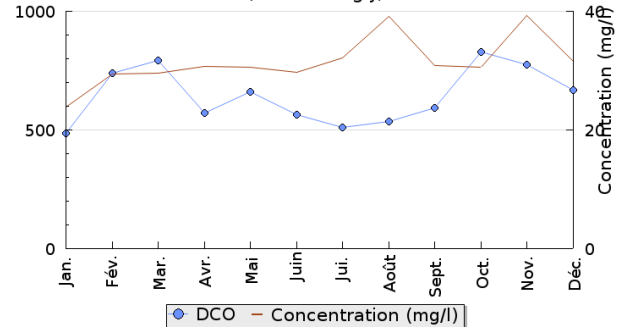

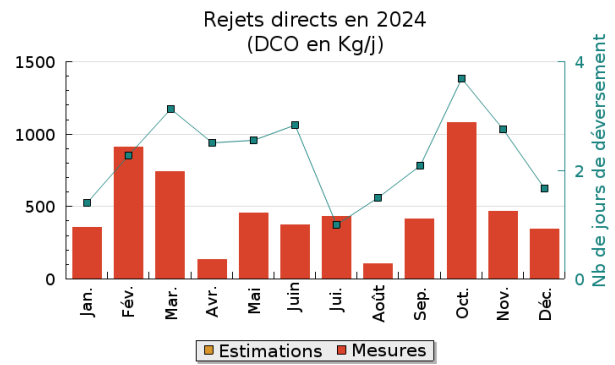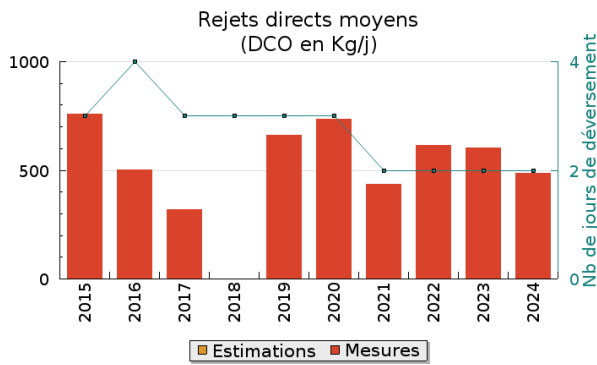

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

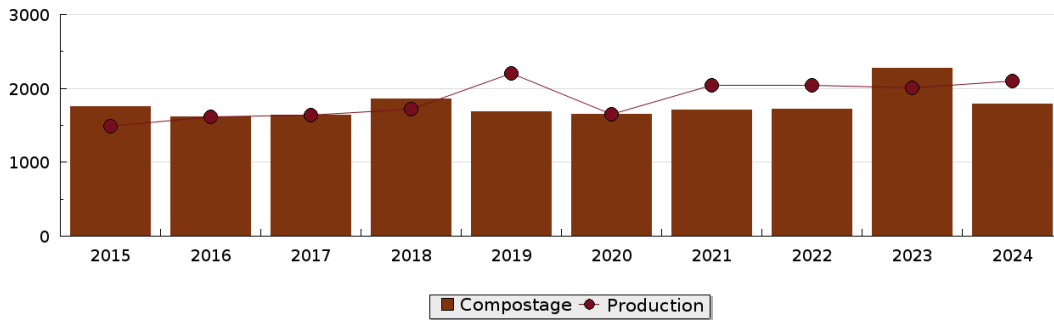

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564024V009>