


# Système d'assainissement 2022

## BILHERES (QUARTIER ARROUST)

### Réseau de type Séparatif

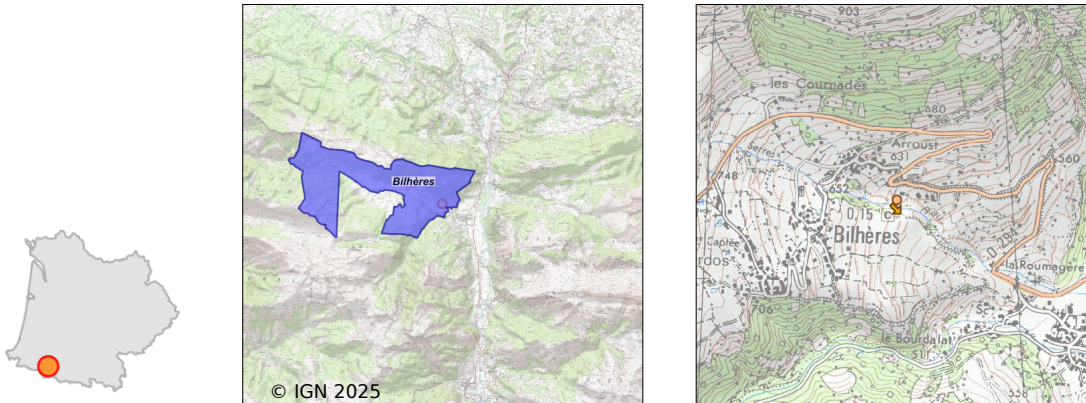

### Station : BILHERES (QUARTIER ARROUST)

Code Sandre	0564128V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BILHERES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1968
Date de mise hors service	mars 2015
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	8 Kg/j
Charge nominale DCO	16 Kg/j
Charge nominale MES	12 Kg/j
Débit nominal temps sec	16 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	419 252, 6 223 995 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Serres

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2015, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).