
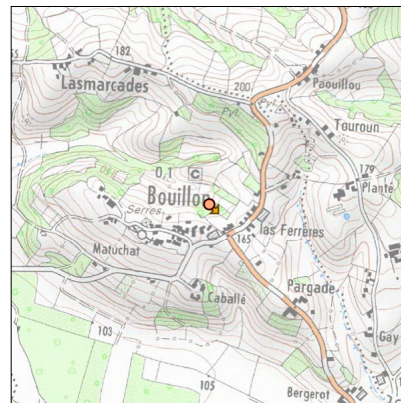


Système d'assainissement 2024

BOUILLON

Réseau de type Séparatif

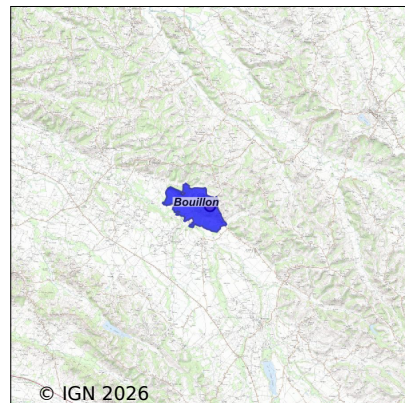

Station : BOUILLON

Code Sandre	0564143V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	9 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	416 895, 6 272 515 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

En 2024, dans le cadre du suivi départemental du programme NAIADE, il a été réalisé 1 visite avec analyses sur 24 heures les 25 et 26 mars.

Description :

Le réseau séparatif de Bouillon est exclusivement gravitaire ; Il y a 16 abonnés selon le RPQS 2023.

Fonctionnement

Le dernier bilan date de juin 2022. L'ensemble des effluents transitant par le réseau a été acheminé et traité à la station. Le déversoir d'orage en entrée station n'a pas été actif dans un contexte de temps humide (1mm sur les 24 heures de mesure).

Dans ces conditions, le débit reçu par la station est de 1,2 m³/j soit un peu moins de 10 EH. Cette charge hydraulique est inférieure à celles mesurées lors de précédentes interventions par temps sec en mai 2017 (2,6 m³/j) et juillet 2015 (2,06 m³/j). Pour la visite 24 heures de mars 2024, alors que la pluie démarre en fin de mesure (21 mm), on mesure 1,3 m³/j en sortie de l'installation de traitement (il est probable que l'augmentation de flux liée à la pluie ne soit pas encore arrivée en sortie de station).

Il est possible que le réseau collecte des eaux pluviales. C'est ce que le bilan de décembre 2019 (30 mm enregistrés) avait mis en évidence. En effet, dans ces conditions, le débit reçu par la station était de 16 m³/j soit 108 EH. L'ensemble des effluents transitant par le réseau avait été traité par la station, le déversoir d'orage en entrée station n'ayant pas été actif.

Pour le bilan de juin 2022, le débit nocturne est faible et indique que le réseau ne collecte pas de eaux claires parasites permanentes.

Deux chasses ont été comptabilisées pour lors de la mesure de juin 2022, 5 pour la visite de mars 2024 avec un impact visible de la pluie (3 bâchées). La moyenne entre juin 2022 et octobre 2023 (15 mois) est de 3,4 chasses/jour correspondant à un débit moyen journalier de l'ordre de 2m³/j (toutes météo confondues). Cette moyenne est en augmentation entre octobre 2023 et mars 2024 (6 mois sur la période hivernale) avec 4,9 bâchées par jour (environ 3 m³/j).

Selon des constatations faites lors de mesures antérieures, il semblerait que le volume collecté soit plus important en période estivale, sans doute explicable par la présence de résidences secondaires.

Flux de pollution

Pour le bilan 2022, malgré l'absence de eaux claires parasites permanentes, les concentrations de leffluent brut sont caractéristiques deffluents dilués de moitié. La charge polluante à traiter représente seulement 4 équivalents habitants organiques. Cette charge est faible au regard de celles évaluées dans des conditions similaires pour des mesures antérieures : de 10 EH en mai 2017 à 30 EH en octobre 2011.

Il est rappelé que la mesure de débit et de charges sur des unités d'assainissement de faible capacité est soumise à une marge d'erreur importante.

Etudes et travaux :

Aucun projet en cours selon nos informations.

Station d'épuration

Description

La station se compose d'une fosse toutes eaux, d'une chambre de chasse équipée d'une boîte flottante et de 2 filtres à sable non étanches qui fonctionnent en alternance hebdomadaire.

Remplissage :

Depuis sa mise en service, les différentes mesures réalisées permettent de dire que la station fonctionne habituellement avec les taux de charge suivants :

? Hydraulique : de l'ordre de 8 à 30% par temps sec (mesures prises en compte entre 2011 et 2024, plus analyse du compteur de bâchées) et plus de 100% pour une mesure de temps de pluie de (108% en 2019, 30 mm).

? Organique : de 4 à 24% en fonction des bilans

Fonctionnement :

Bon fonctionnement général de l'unité de traitement. Louvrage de chasse et le compteur de bâchées

remplissent bien leur office.

Pour toutes les visites r alis es depuis la mise en service de la station, la fosse toutes eaux remplit bien son office. La boite flottante permettant l'alimentation s quentielle des filtres fonctionne correctement. La r partition   la surface de chaque filtre se fait de fa on homog ne. La percolation   travers le massif filtrant est plus lente en 2024 que pour les mesures ant rieures. En p riode tr s s che, l'ensemble des effluents trait s est infiltr . Pas de rejet au milieu hydraulique superficiel.

Performances

Leffluent rejet  durant le bilan 2022 est de bonne qualit , la nitrification est pouss e C' tait aussi le cas pour les derni res interventions du D partement sur cette station d' puration ainsi que pour la visite 24 heures de mars 2024.

La station b n ficie dun entretien suivi et rigoureux de la part du Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan., les filtres sont notamment d sherb s r guli rement.

Sous produits

Pas d' vacuations de boues depuis 2017. En juin 2020, le voile de boues se situe   1,3 m de la surface de la fosse toutes eaux tout comme en avril 2021 et octobre 2023. En mars 2024, le voile de boues est distant

Donn es chiffr es

Tableau de synth se

Param�tre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacit�	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,2 m3/j	8 %			1,2 m3/j	
DCO	0,4 Kg/j	4 %	360 mg/l	91 %	0 Kg/j	33 mg/l
MES	0,3 Kg/j		256 mg/l	97 %	0 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		66 mg/l	-12,5 %	0,1 Kg/j	75 mg/l
PT	0 Kg/j		8,3 mg/l	0 %	0 Kg/j	8,3 mg/l

Acc s aux donn es

Les donn es historiques sont disponibles en t l chargement depuis la th matique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donn es du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Acc s   la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564143V001>