
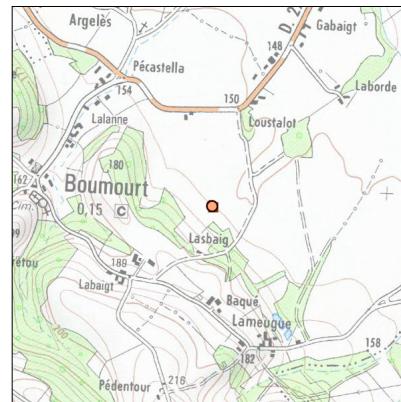


Système d'assainissement 2023

BOUMOURT

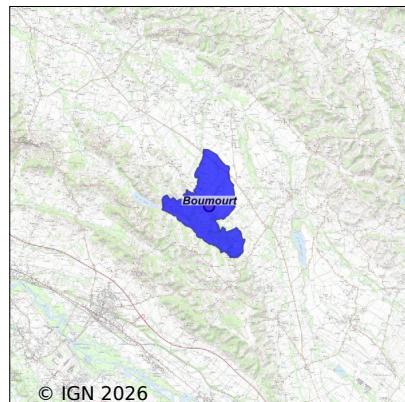

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 m3/j	100 %			3 m3/j	
DBO5	0,6 Kg/j	50 %	200 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	19,9 mg/l
DCO	1,3 Kg/j	53 %	420 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	43 mg/l
MES	0,1 Kg/j		47 mg/l	93 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		47 mg/l	93 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
PT	0 Kg/j		6,6 mg/l	50 %	0 Kg/j	3,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564144V001>