


# Système d'assainissement 2024

## SAINT ESTEBEN

### Réseau de type Séparatif

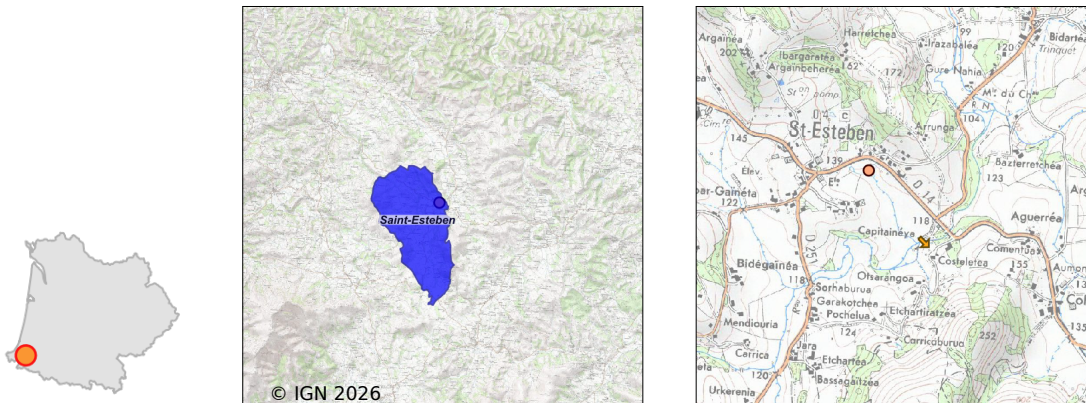

## Station : SAINT ESTEBEN

Code Sandre	0564476V001
Nom du maître d'ouvrage	CA DU PAYS BASQUE
Nom de l'exploitant	SYNDICAT ADOUR URSUIA
Date de mise en service	mai 2013
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	21 Kg/j
Charge nominale DCO	42 Kg/j
Charge nominale MES	31,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	50 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Disques biologiques, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	358 985, 6 257 941 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau l'Arbéroue

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Saint-Esteben depuis 2013

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15,1 m3/j	30 %			16 m3/j	
DBO5	3,3 Kg/j	16 %	220 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
DCO	11,3 Kg/j	27 %	750 mg/l	90 %	1,1 Kg/j	68 mg/l
MES	4,2 Kg/j		274 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	10,9 mg/l
NGL	1,7 Kg/j		113 mg/l	60 %	0,7 Kg/j	43 mg/l
NTK	1,7 Kg/j		113 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,5 mg/l
PT	0,2 Kg/j		10,7 mg/l	6,2 %	0,2 Kg/j	9,5 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564476V001>