


Système d'assainissement 2023

SAINT MARTIN D'ARBEROUE

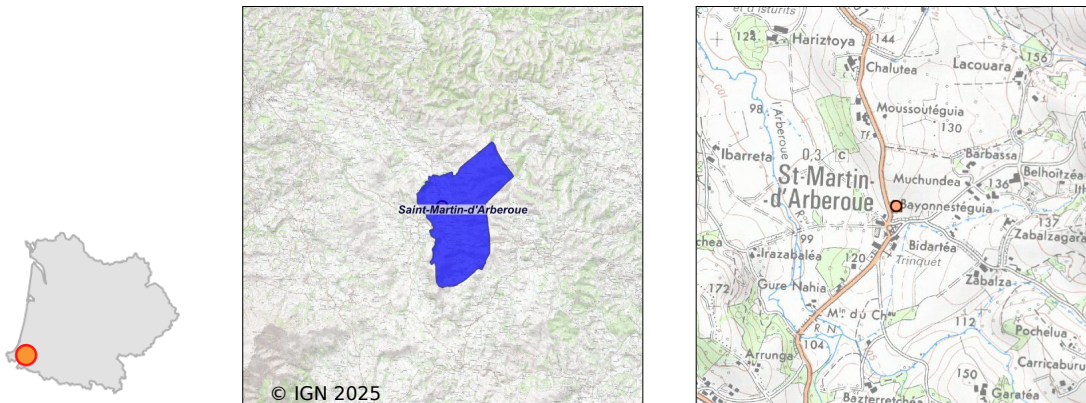

Station : SAINT MARTIN D'ARBEROUE

Code Sandre	0564489V001
Nom du maître d'ouvrage	CA DU PAYS BASQUE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	45 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,7 Kg/j
Charge nominale DCO	5,4 Kg/j
Charge nominale MES	4 Kg/j
Débit nominal temps sec	6,8 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Infiltration
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	359 759, 6 258 696 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,5 m3/j	51 %			3,5 m3/j	
DBO5	0,7 Kg/j	26 %	200 mg/l	35 %	0,4 Kg/j	130 mg/l
DCO	1,7 Kg/j	31 %	490 mg/l	35 %	1,1 Kg/j	316 mg/l
MES	0,4 Kg/j		125 mg/l	60 %	0,2 Kg/j	49 mg/l
NGL	0,3 Kg/j		81 mg/l	0 %	0,3 Kg/j	81 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		72 mg/l	8 %	0,2 Kg/j	67 mg/l
PT	0 Kg/j		8,7 mg/l	0 %	0 Kg/j	8,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564489V001>