
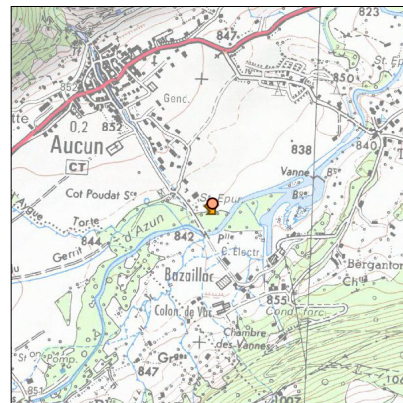


Système d'assainissement 2024

AUCUN

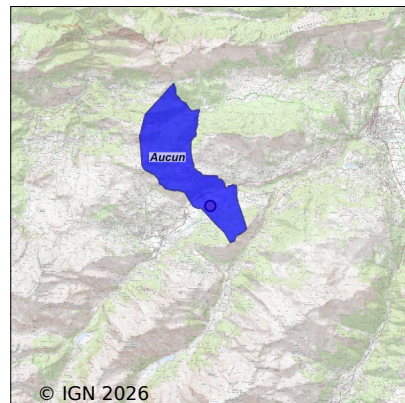

Station : AUCUN

Code Sandre	0565045V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'AUCUN
Nom de l'exploitant	COMMUNE D'AUCUN
Date de mise en service	janvier 2016
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	54 Kg/j
Charge nominale DCO	108 Kg/j
Charge nominale MES	81 Kg/j
Débit nominal temps sec	135 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	439 736, 6 213 005 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave d'Azun

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Aucun depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565045V001 AUCUN (BOURG)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	73 m3/j	54 %			63 m3/j	
DBO5	21,8 Kg/j	40 %	300 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
DCO	74 Kg/j	68 %	1 020 mg/l	99 %	0,9 Kg/j	14 mg/l
MES	31,2 Kg/j		430 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	2,5 mg/l
NGL	7,6 Kg/j		104 mg/l	39 %	4,6 Kg/j	72 mg/l
NTK	7,6 Kg/j		104 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	1,2 mg/l
PT	1,2 Kg/j		16,3 mg/l	66 %	0,4 Kg/j	6,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565045V003>