
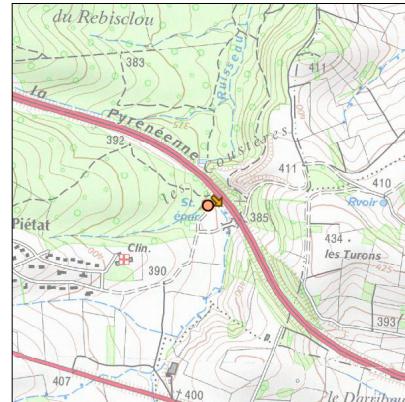


# Système d'assainissement 2023

## BARBAZAN DEBAT 2 (PIETAT)

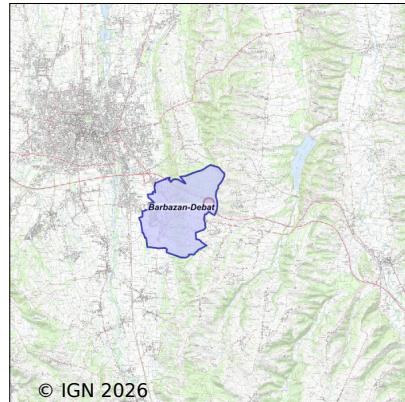

### Station : BARBAZAN DEBAT 2 (PIETAT)

<b>Code Sandre</b>	<b>0565062V002</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-
<b>Nom de l'exploitant</b>	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
<b>Date de mise en service</b>	juillet 2019
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	300 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	18 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	36 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	27 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	45 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	467 836, 6 238 211 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de l'Ousse

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

10% de Barbazan-Debat depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Lors des travaux pour la nouvelle station en 2019, un by-pass "sauvage" qui n'était pas connu du maître d'ouvrage et de l'exploitant a été découvert et bouché. Ceci entraîne un problème à la station lorsqu'il pleut. Un volume supplémentaire qui n'avait pas été pris en compte lors de l'étude vient engorger la station.

Sur 15 mois (moyenne des bâchées sur le 1er étage), il a transité 33 m<sup>3</sup>/j soit 73% de la capacité nominale (45 m<sup>3</sup>/j).

#### Station d'épuration

La station a été totalement réhabilitée et mise en service le 01/08/2019. Elle est très bien entretenue.

Il s'agit d'une station à filtres plantés de roseaux à deux étages. Elle a une capacité de 300EH, extensible à 450EH. Tout se fait en gravitaire et ne nécessite pas d'électricité. La nouvelle station étant proche de l'ancienne, le point de rejet est le même que par le passé.

Sur les premières années d'exploitation, les exploitants doivent absolument enlever les mauvaises herbes au fur et à mesure pour ne pas qu'elles envahissent le massif filtrant et empêchent les roseaux de proliférer. Ce travail laborieux les 2 premières années est nécessaire. Des regards de mise en charge ont été installés pour avoir la possibilité de noyer les filtres à l'avenir et empêcher une prolifération de mauvaises herbes. Ce travail est bien fait à l'heure actuelle.

Les roseaux se développent bien et la croûte de boue est déjà conséquente sur le premier étage après quatre années de mise en service.

L'autosurveillance réglementaire est assurée par Véolia. Un bilan a été fait en 2021.

Le compteur de bâchées 1 fonctionne mal. Son changement est envisagé.

Le fauillage des roseaux a eu lieu en janvier 2023.

Rejet limpide le jour de la visite.

#### Sous produits

Aucun curage pour le moment.

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565062V001      BARBAZAN DEBAT (PIETAT)

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	38 m3/j	84 %			38 m3/j	
DBO5	7 Kg/j	39 %	184 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	2,9 mg/l
DCO	22,7 Kg/j	63 %	600 mg/l	94 %	1,4 Kg/j	37 mg/l
MES	16,7 Kg/j		440 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	5,3 mg/l
NGL	3,6 Kg/j		96 mg/l	56 %	1,6 Kg/j	42 mg/l
NTK	3,6 Kg/j		95 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	4,1 mg/l
PT	0,4 Kg/j		10,3 mg/l	28,2 %	0,3 Kg/j	7,4 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- |   |     |
|---|-----|
| ... à la collecte des effluents               | Non |
| ... à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ... à l'autosurveillance                      | Non |
| ... à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ... à la production des boues                 | Non |
| ... à la vétusté                              | Non |
| ... à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565062V002>