
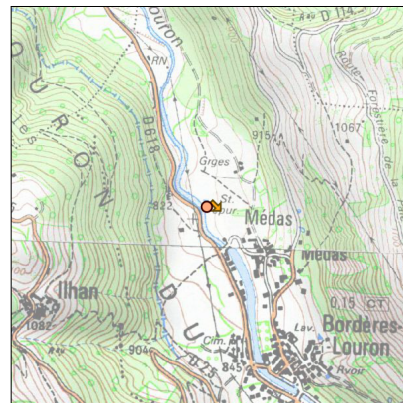


Système d'assainissement 2024

BORDERES LOURON

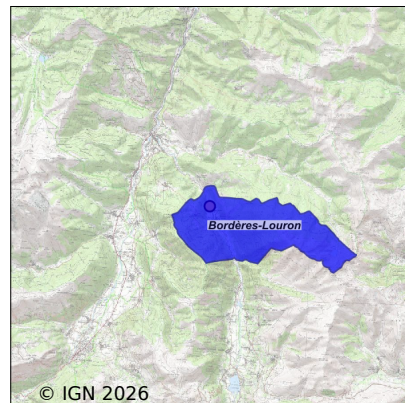

Station : BORDERES LOURON

Code Sandre	0565099V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BORDERES LOURON
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	48 Kg/j
Charge nominale DCO	96 Kg/j
Charge nominale MES	72 Kg/j
Débit nominal temps sec	140 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	486 675, 6 201 063 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Neste du Louron

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Bordères-Louron depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565099V001 BORDERES LOURON

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	65 m3/j	47 %			63 m3/j	
DBO5	14,1 Kg/j	29 %	215 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	4,5 mg/l
DCO	35 Kg/j	36 %	530 mg/l	94 %	2,1 Kg/j	33 mg/l
MES	15,8 Kg/j		242 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	4,3 mg/l
NGL	3,9 Kg/j		59 mg/l	55 %	1,7 Kg/j	27,5 mg/l
NTK	3,8 Kg/j		59 mg/l	83 %	0,6 Kg/j	10 mg/l
PT	0,4 Kg/j		6,3 mg/l	42 %	0,2 Kg/j	3,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565099V002>