
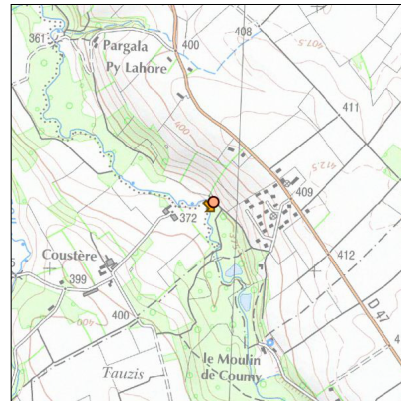


Système d'assainissement 2024

GARDERES

Réseau de type Séparatif

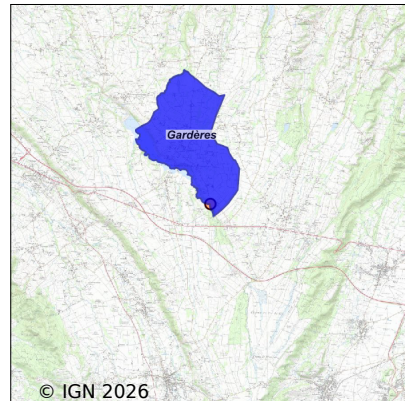

Station : GARDERES

Code Sandre	0565185V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	90 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5,4 Kg/j
Charge nominale DCO	10,8 Kg/j
Charge nominale MES	8,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	13 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	448 620, 6 244 673 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Gabas

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	98 m3/j	756 %			98 m3/j	
DBO5	6 Kg/j	111 %	61 mg/l	88 %	0,7 Kg/j	7 mg/l
DCO	26,2 Kg/j	243 %	267 mg/l	83 %	4,5 Kg/j	46 mg/l
MES	12,6 Kg/j		128 mg/l	30,5 %	8,7 Kg/j	89 mg/l
NGL	4,9 Kg/j		49 mg/l	74 %	1,3 Kg/j	13,1 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		49 mg/l	79 %	1 Kg/j	10,5 mg/l
PT	0,5 Kg/j		5,2 mg/l	55 %	0,2 Kg/j	2,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565185V001>