
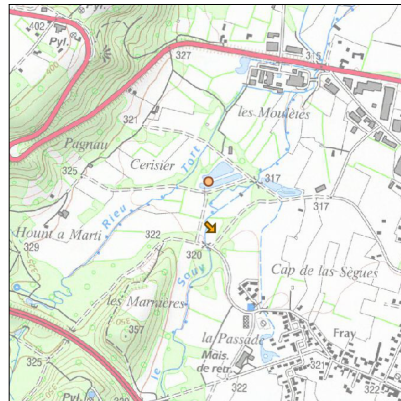


Système d'assainissement 2022

IBOS

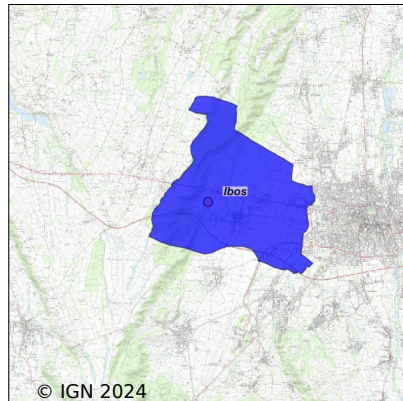

Station : IBOS

Code Sandre	0565226V004
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	janvier 1983
Date de mise hors service	décembre 2014
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	99 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	455 003, 6 242 401 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Souy

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

90% de Ibos depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

CENTRE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DU SUD-OUEST depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2015

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565226V006 IBOS 2

0565226V005 IBOS







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	380 m3/j	45 %			360 m3/j	
DBO5	124 Kg/j	65 %	340 mg/l	96 %	5,5 Kg/j	10,2 mg/l
DCO	303 Kg/j	79 %	820 mg/l	94 %	17,3 Kg/j	37 mg/l
MES	134 Kg/j		370 mg/l	94 %	7,4 Kg/j	15 mg/l
NGL	34 Kg/j		92 mg/l	75 %	8,3 Kg/j	22,6 mg/l
NTK	34 Kg/j		91 mg/l	90 %	3,3 Kg/j	8,5 mg/l
PT	3,8 Kg/j		10,2 mg/l	86 %	0,5 Kg/j	1,4 mg/l

Indice de confiance





2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	3/5	3/5	2/5	3/5	3/5	3/5	2/5	3/5

Pollution traitée

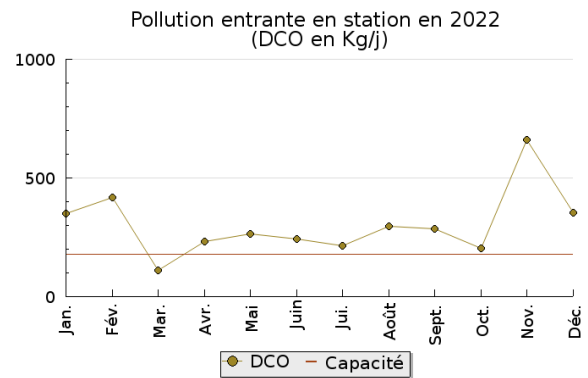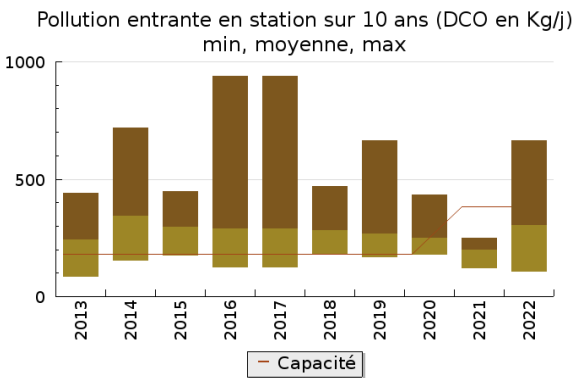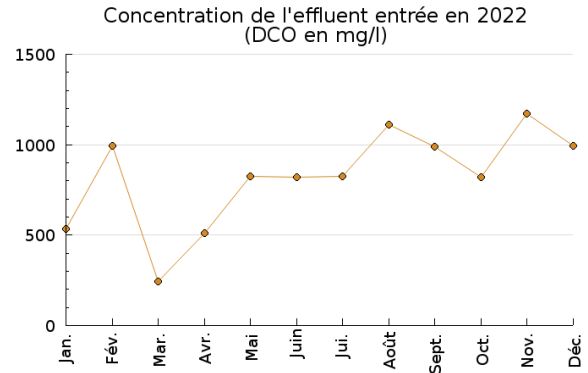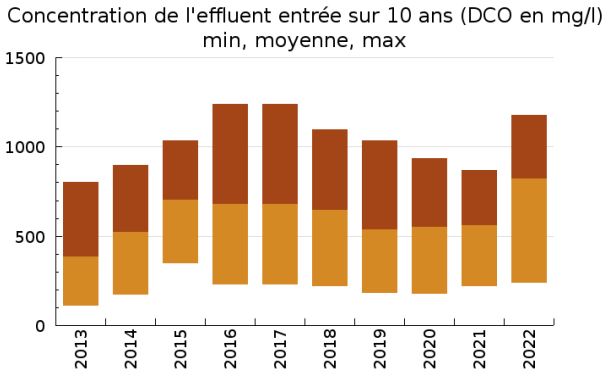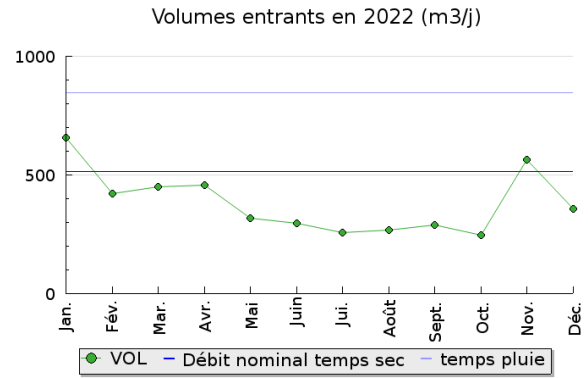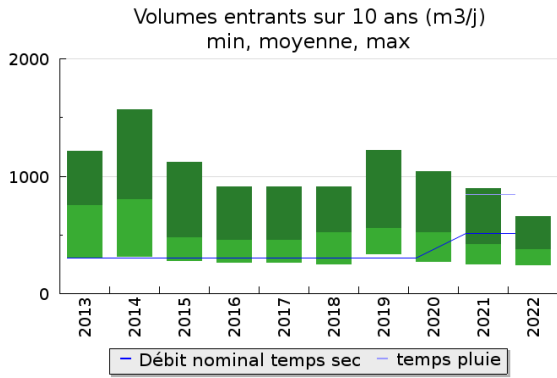


Pollution éliminée

Pollution rejetée

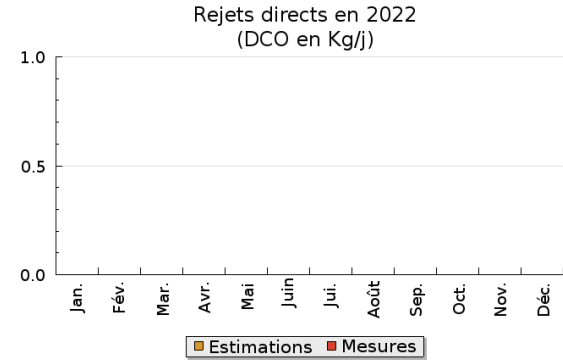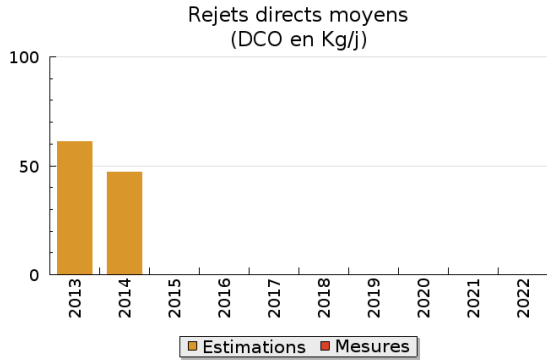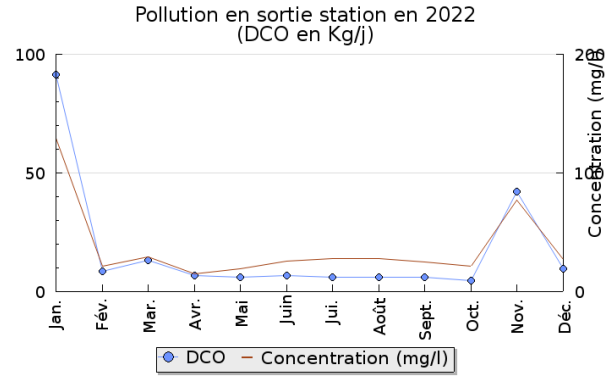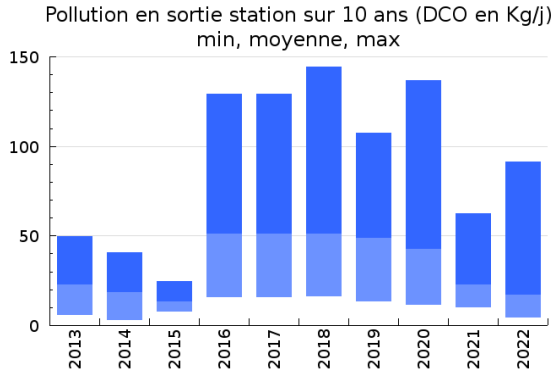

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

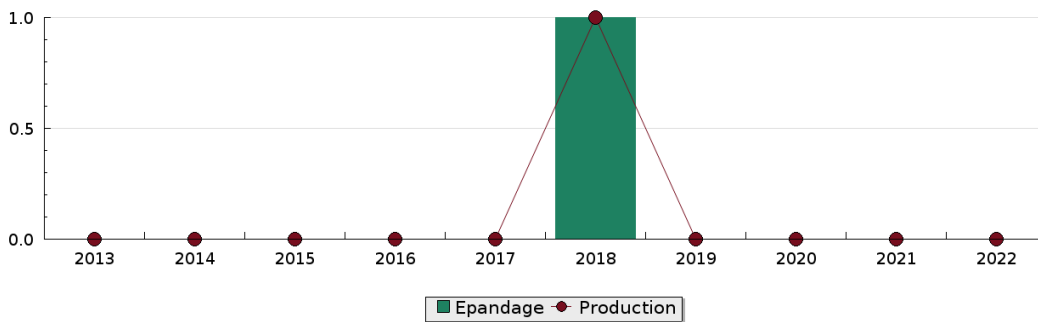

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0565226V004>