


Système d'assainissement 2023

LANCON

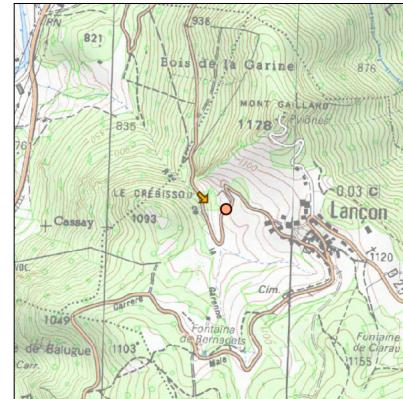

Station : LANCON

Code Sandre	0565255V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LANCON
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	484 342, 6 202 116 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Environ 30 habitants sont raccordés à cette station d'épuration. Or, elle est dimensionnée pour traiter les eaux de 180 EH, soit 17% de la capacité nominale. En pointe (Eté), 20 habitants supplémentaires sont attendus soit 28 % de la capacité nominale. Cette station est surdimensionnée.

Station d'épuration

Depuis l'arrêté du 21 juillet 2015, cette station d'épuration n'est plus soumise à autosurveillance.

L'entretien courant est fait par le maire généralement une fois par semaine.

Le problème sur le poste d'injection 1 est résolu mais la solution reste précaire. Depuis trois ans, la chasse fonctionne correctement grâce à une pierre posée en fond de l'ouvrage et permettant de bien avoir des bâchées et non une alementation en continue des filtres.

La pile du compteur de bâchées est HS. Elle va être bientôt remplacée.

La vidange du poste d'injection 2 n'est pas totale, il reste systématiquement environ 10-15 cm d'eau au fond. Cela pose un problème de nettoyage du poste et de développement d'algues. Un by-pass de la chasse existe et doit être utilisé pour un nettoyage complet de cette dernière.

Des mauvaises herbes sont bien moins présentes sur le deuxième étage. Les roseaux ont l'air d'avoir pris le dessus, ce qui est un bon point.

Le faucaillage des roseaux a été effectué en mars 23.

Rejet clair le jour de la visite.

Sous produits

Aucun curage des filtres pour le moment.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565255V001>