
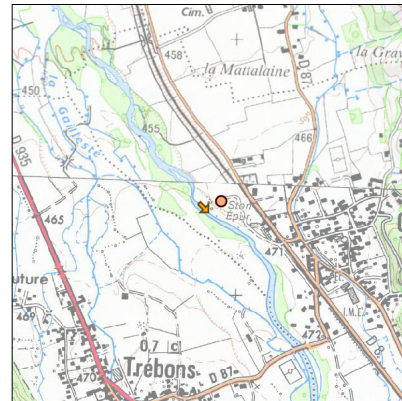


Système d'assainissement 2024

ORDIZAN

Réseau de type Séparatif

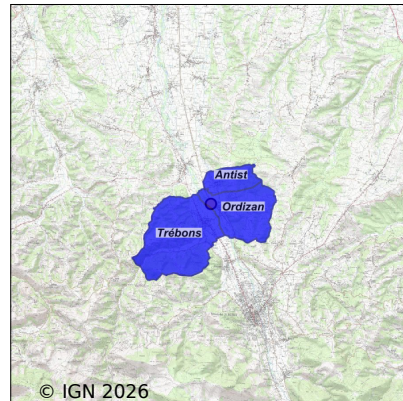

Station : ORDIZAN

Code Sandre	0565335V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE D'AEP ET D'ASSAINISSEMENT DU HAUT ADOUR
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	juin 1999
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	81 Kg/j
Charge nominale DCO	210 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	465 798, 6 227 607 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Antist depuis 1964

100% de Ordizan depuis 1964

100% de Trébons depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	172 m3/j	57 %			172 m3/j	
DBO5	38 Kg/j	47 %	229 mg/l	99 %	0,5 Kg/j	3 mg/l
DCO	121 Kg/j	57 %	710 mg/l	97 %	4,1 Kg/j	24 mg/l
MES	59 Kg/j		340 mg/l	99 %	0,9 Kg/j	5,1 mg/l
NGL	9,7 Kg/j		56 mg/l	82 %	1,7 Kg/j	10,2 mg/l
NTK	9,6 Kg/j		56 mg/l	83 %	1,6 Kg/j	9,7 mg/l
PT	1,1 Kg/j		6,2 mg/l	63 %	0,4 Kg/j	2,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565335V002>