
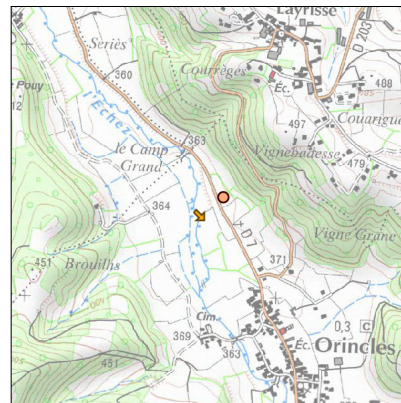


Système d'assainissement 2024

ORINCLES (COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif

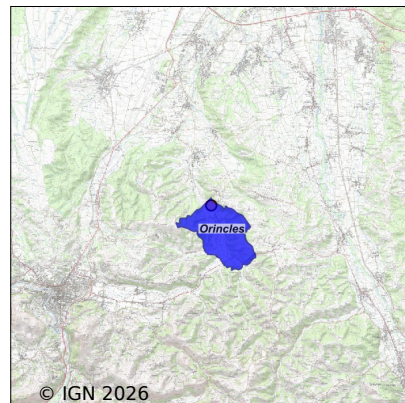

Station : ORINCLES (COMMUNALE)

Code Sandre	0565339V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	décembre 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	24 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	458 664, 6 230 709 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Echez

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Orincles depuis 2010

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	35 m3/j	78 %			35 m3/j	
DBO5	8,4 Kg/j	46 %	237 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	25,4 Kg/j	85 %	720 mg/l	94 %	1,5 Kg/j	43 mg/l
MES	14,5 Kg/j		410 mg/l	97 %	0,5 Kg/j	13 mg/l
NGL	2,5 Kg/j		71 mg/l	29,1 %	1,8 Kg/j	50 mg/l
NTK	2,5 Kg/j		70 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	5 mg/l
PT	0,3 Kg/j		7,3 mg/l	-46 %	0,4 Kg/j	10,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565339V001>