
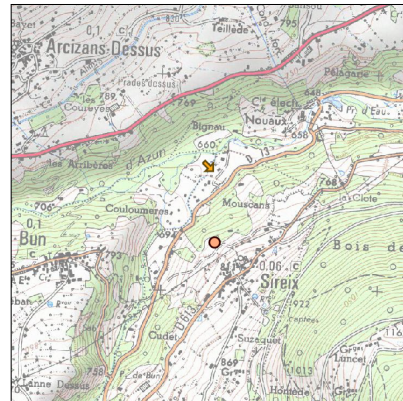


Système d'assainissement 2024

Sireix 2

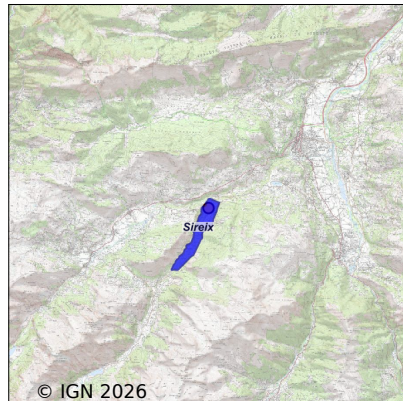

Station : Sireix 2

Code Sandre	0565428V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SIREIX
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 2020
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	140 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7 Kg/j
Charge nominale DCO	14 Kg/j
Charge nominale MES	9 Kg/j
Débit nominal temps sec	15,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	442 949, 6 213 668 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave d'Estaing

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565428V001 SIREIX

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	16,6 m3/j	107 %			10,1 m3/j	
DBO5	3,8 Kg/j	55 %	230 mg/l	94 %	0,2 Kg/j	22,7 mg/l
DCO	10,1 Kg/j	72 %	610 mg/l	90 %	1 Kg/j	102 mg/l
MES	4,1 Kg/j		244 mg/l	93 %	0,3 Kg/j	27,6 mg/l
NTK	1,1 Kg/j		65 mg/l	29,6 %	0,8 Kg/j	75 mg/l
PT	0,2 Kg/j		9 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	14,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565428V002>