
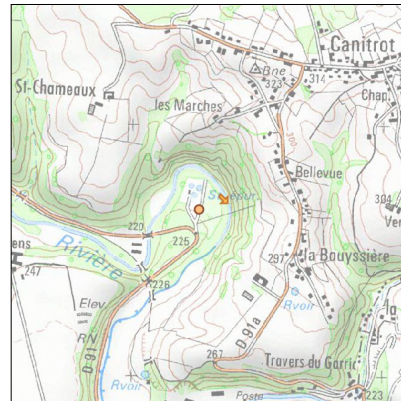


Système d'assainissement 2023

CARMAUX

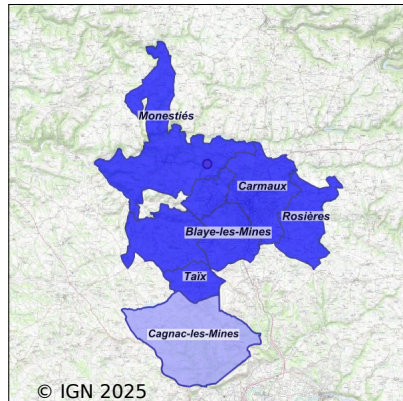

Station : CARMAUX

Code Sandre	0581060V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1970
Date de mise hors service	février 2006
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	18 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 000 Kg/j
Charge nominale DCO	2 000 Kg/j
Charge nominale MES	1 300 Kg/j
Débit nominal temps sec	2 800 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	630 122, 6 330 468 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Cérou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Blaye-les-Mines depuis 1964

38% de Cagnac-les-Mines depuis 2015

100% de Carmaux depuis 1964

95% de Labastide-Gabausse depuis 2015

100% de Monestiés depuis 1964

100% de Rosières depuis 2002

100% de Saint-Benoît-de-Carmaux depuis 1964

100% de Taïx depuis 2015

Raccordements des établissements industriels

ABATTOIR DE CARMAUX depuis 1964

S.E.M.A.G. depuis 1964

TRIPERIE JULIEN depuis 1991

ZEHNDER GROUP CARMAUX depuis 1994

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0581060V002 CARMAUX -INTERCOMMUNALE DE VALARENS -







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 070 m3/j	61 %			3 120 m3/j	
DBO5	770 Kg/j	64 %	272 mg/l	96 %	27,3 Kg/j	9,1 mg/l
DCO	1 730 Kg/j	72 %	590 mg/l	92 %	134 Kg/j	44 mg/l
MES	820 Kg/j		299 mg/l	97 %	25 Kg/j	8,2 mg/l
NGL	171 Kg/j		62 mg/l	80 %	35 Kg/j	10,3 mg/l
NTK	166 Kg/j		60 mg/l	88 %	19,1 Kg/j	5,7 mg/l
PT	9,7 Kg/j		3,4 mg/l	71 %	2,8 Kg/j	1 mg/l



Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	3/5





Pollution traitée

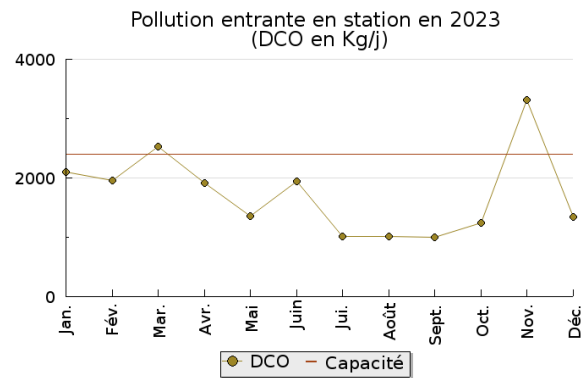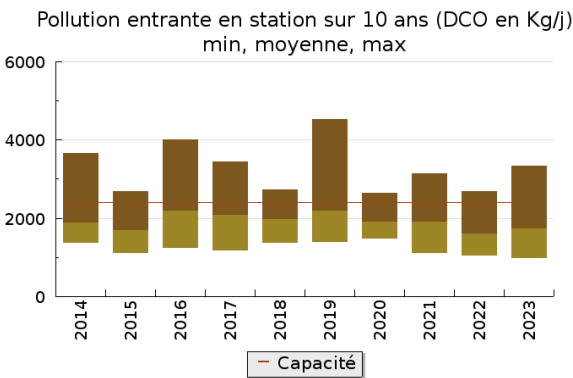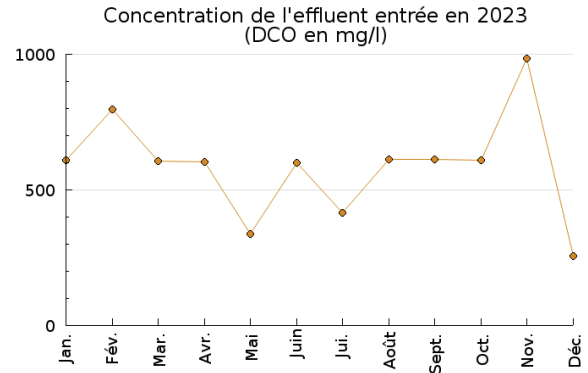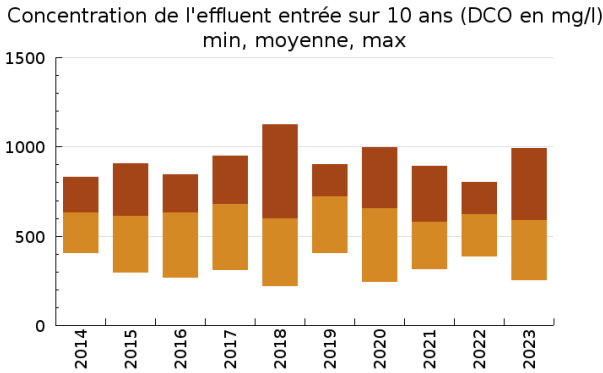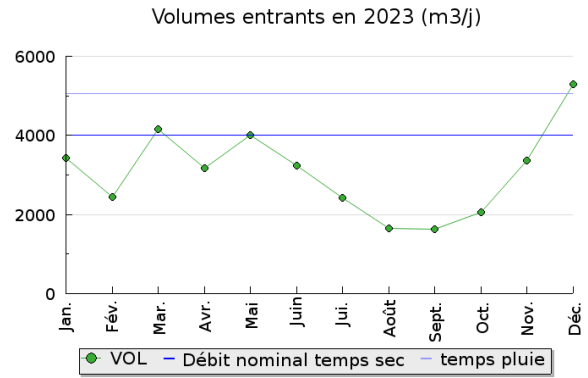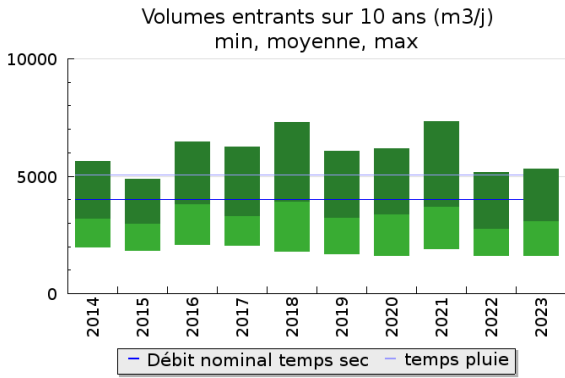

Pollution éliminée

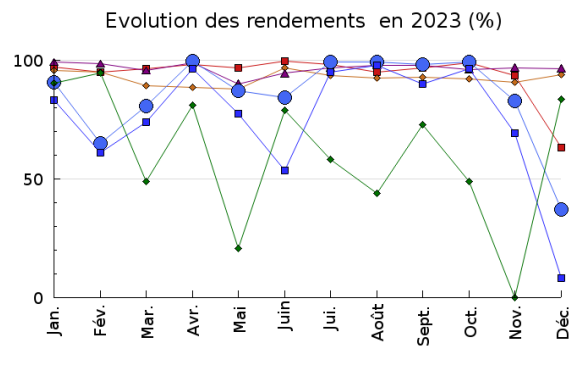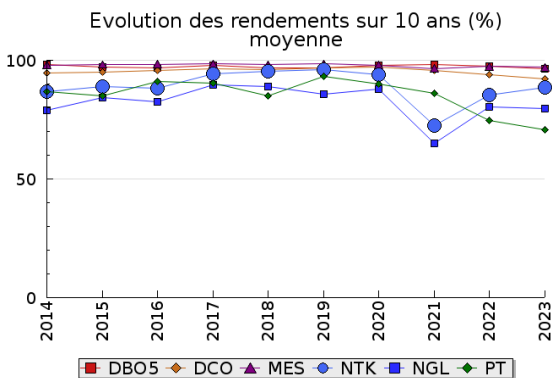


Pollution rejetée

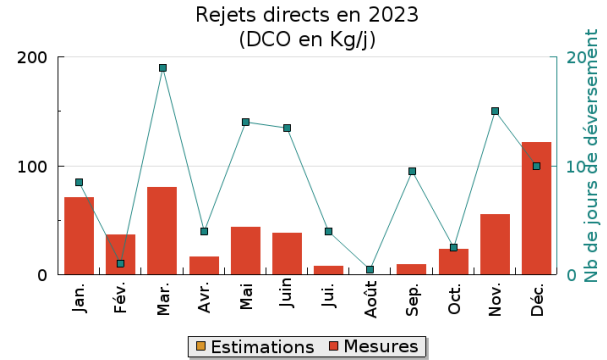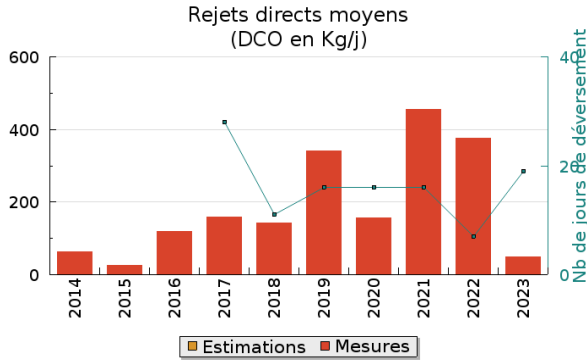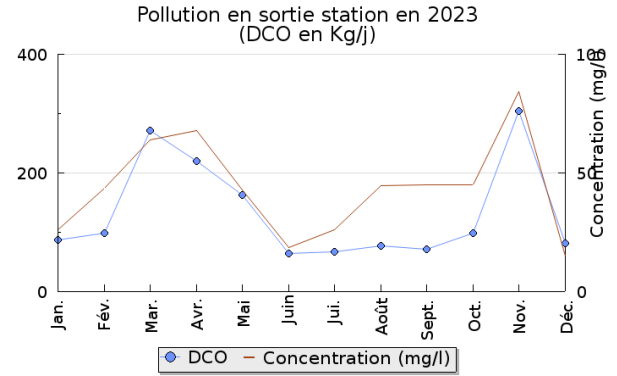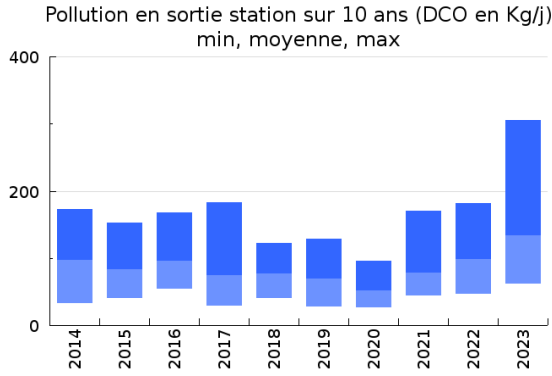

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

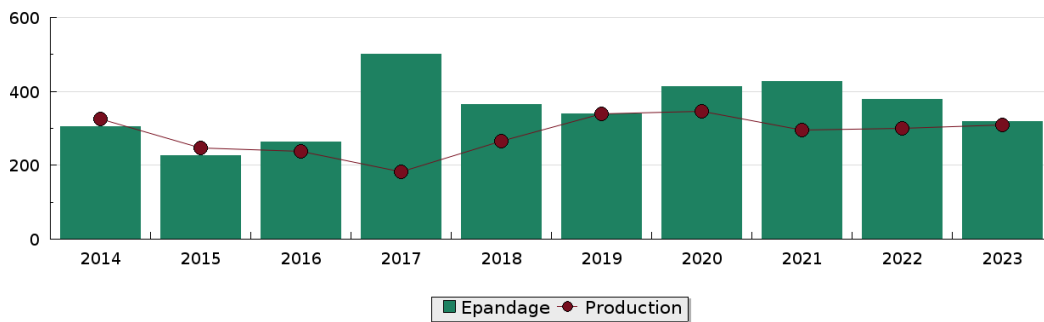

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581060V001>