
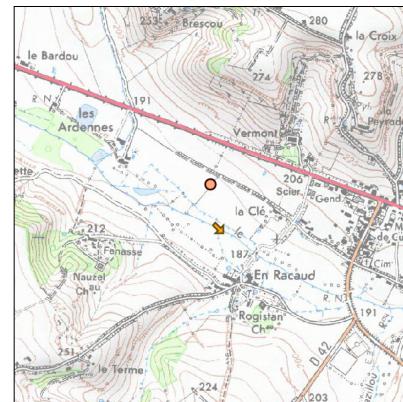


Système d'assainissement 2023

CUQ TOULZA (hameau de Cadix)

Réseau de type Unitaire

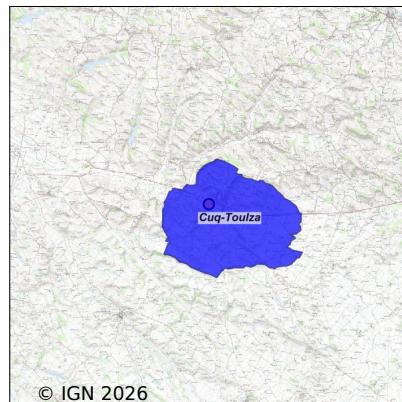

Station : CUQ TOULZA (hameau de Cadix)

Code Sandre	0581076V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CUQ TOULZA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mars 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	100 m ³ /j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	609 099, 6 275 199 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Girou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cuq-Toulza depuis 2008

Observations SDDE

Système de collecte

La collectivité dénombre 182 abonnés soit environ 400 habitants raccordés aux réseaux d'eaux usées.

Le réseau est de type mixte. Il est sensible aux introductions d'eaux parasites par temps de pluie.

Il est équipé de 3 déversoirs d'orage et 2 postes de relevage sont présents sur le système de collecte. Un contrat de maintenance a été signé avec la SEIHE pour les 3 PR (2 réseaux et 1 STEU).

Une étude intercommunale pour le transfert des compétences eau et assainissement achevée en fin d'année 2018 a fait l'objet de scénarios visant à proposer des travaux de réparation, rénovation et de remplacement sur les secteurs présentant des anomalies et des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes les plus importants.

En 2023, une étude portée par la collectivité a pour but de déterminer et cibler les charges hydrauliques et organiques avec un focus sur la zone artisanale. Des conventions de raccordement vont être établies. Un programme de travaux visant à réduire les ECP va être proposé avec notamment des propositions de déraccordement et optimisation du fonctionnement actuel du réseau.

Station d'épuration

La station d'épuration de Cuq-Toulza est une filière de traitement de 500 équivalent habitant de type filtre planté de roseaux à deux étages.

Cette installation est en service depuis mars 2008.

Elle est exploitée en régie communale.

De fortes variations de flux hydraulique sont constatées en entrée de station (du simple au double jusqu'à 160% du nominal) en raison de l'introduction d'eaux claires parasites par temps de pluie avec une moyenne sur les campagnes de mesures supérieure à 100 %. Par temps sec le débit journalier reçu représente 70 à 80%.

La charge organique est en moyenne de 125% (entre 80% et 170 %).

Pour autant les rendements épuratoires obtenus et la qualité du rejet d'eau traitée sont satisfaisants et respectent les niveaux de rejet réglementaires imposés.

Une étude intercommunale pour le transfert des compétences eau et assainissement s'est achevée en fin d'année 2018. Un scénario correspondant à l'extension de la station existante sur le site a été proposé.

En 2023 et 2024, l'étude menée par le bureau d'étude IRH a conclu à une charge organique d'environ 50% en provenance de la zone d'activité et principalement ciblée sur le restaurant "la Bombardière". Ces résultats expliquent les valeurs élevées en DBO et DCO (présence de graisse) en entrée de station.

Lorsque l'entretien du bac à graisse est correctement réalisé, la STEU reçoit environ 80% du nominal.

Un suivi devra être mis en place sur le fonctionnement des 2 étages de filtration. La surcharge organique et hydraulique subit ces dernières années a pu entraîner un colmatage des massifs. Les actions à engager sur le réseau visant à réduire les charges devraient permettre de recouvrer un fonctionnement satisfaisant des ouvrages.

Un suivi d'indidence effectué de 2017 à 2019 afin d'évaluer l'impact du rejet d'eau traitée sur le milieu récepteur et la capacité auto épuratrice de ce dernier a démontré qu'au regard de ces résultats, le système d'assainissement de Cuq-Toulza, a un impact limité sur le milieu récepteur."

Ce suivi a été poursuivi de 2020 à 2022 en intégrant des mesures en amont de l'agglomération de Cuq-Toulza et amène les mêmes conclusions.

Le Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration du Département du Tarn assiste la collectivité dans le suivi et la gestion de son système d'assainissement et réalise annuellement une ou des visites d'assistance technique (convention d'assistance technique Maître d'ouvrage/Département).

Sous produits

En 2020, le 1er curage a été effectué en respectant les contraintes liées au COVID 19. Ainsi les boues (58,3 T) n'ont pas été épandues en raison de la nécessité de procéder à une hygiénsiation préalable et ont donc été transférées en plateforme de compostage.

La couche de boues reformée depuis sur le 1er étage est déjà très conséquente et un prochain curage sera à envisager. Des boues sont aussi présentes sur le 2ème étage. Les rampes d'alimentation devront être dégagées pour assurer une bonne répartition de l'effluent en surface des filtres.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	81 m3/j	81 %			86 m3/j	
DBO5	22,7 Kg/j	76 %	280 mg/l	95 %	1 Kg/j	12 mg/l
DCO	52 Kg/j	87 %	650 mg/l	90 %	5,3 Kg/j	62 mg/l
MES	36 Kg/j		440 mg/l	93 %	2,7 Kg/j	31 mg/l
NGL	5,7 Kg/j		70 mg/l	30,3 %	4 Kg/j	46 mg/l
NTK	5,7 Kg/j		70 mg/l	38 %	3,5 Kg/j	41 mg/l
PT	0,6 Kg/j		7,7 mg/l	6,6 %	0,6 Kg/j	6,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- | | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581076V001>