


Système d'assainissement 2023 LABRUGUIERE (hameaux d'En Sire et le Reclot) Réseau de type Mixte



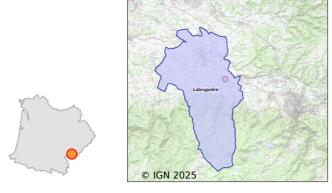

Station: LABRUGUIERE (hameaux d'En Sire et le Reclot)

Code Sandre 0581120V005

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES MAZAMET

Nom de l'exploitant EAUX DE CASTRES BURLATS

Date de mise en service août 2010

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 800 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 48 Kg/j Charge nominale DCO 96 Kg/j Charge nominale MES 40 Kg/j Débit nominal temps sec 144 m3/j

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de la Resse





642 569, 6 269 247 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

13% de Labruguière depuis 2010

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau d'assainissement comprend 236 raccordés représentant 556 habitants.

Il subit des intrusions d'eaux claires parasites et pluviales.

Le Schéma Directeur d'Assainissement de la commune de Labruguière effectué par le bureau d'études ENTECH doit permettre d'identifier les anomalies structurelles en vue de procéder à des mises à niveau sur les secteurs les plus pourvoyeurs d'eaux claires.

Station d'épuration

La filière de traitement est un filtre planté de roseaux à 2 étages dimensionné pour 800 EH et mis en service en 2010.

La charge hydraulque moyenne est de près de 45% par temps sec. De fortes variations sont observées en raison de la sensibilité des réseaux aux eaux claires parasites.

La charge organique est évaluée à environ 40%.

Les variations de flux sont supportées par le dispositif de traitement et n'ont pas à ce jour engendré de dérives de la qualité du traitement.

Les filtres plantés de roseaux ont la capacité d'accepter des eaux claires parasites et des fluctuations de charges tant hydrauliques qu'organiques dans certaines proportions.

Ainsi les rendements épuratoires et la qualité du rejet sont excellents.

La compétence assainissement collectif a été transférée à la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet depuis le 01 janvier 2020.

L'exploitation est assurée par la société publique locale "Eaux de Castres Burlats" en vue d'effectuer les actions de maintenance nécessaires à ce type de filière.

Le SATESE du département du Tarn assiste la collectivité dans le suivi et la gestion de son (ses) système(s) d'assainissement et réalise annuellement une ou des visites d'assistance technique (convention d'assistance technique Maître d'ouvrage/Département).

Sous produits

Depuis la mise en service de l'installation en 2010 les boues issues de la filière de traitement sont stockées et minéralisées à la surface des filtres.

Le premier curage est, par retour d'expérience, à réaliser 10 à 15 ans après la mise en service.

Un sondage effectué en fin d'année 2019 a permis de mettre en évidence une hauteur de boue moyenne de 9 cm. Le curage de cette installation n'était pas d'actualité.

Un autre sondage devra être réalisé en 2024 afin d'anticiper toute opération de régalage des dômes de boues au droit des points d'injection à court termes et de curage à moyen ou long termes.







Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$129 \text{ m}3/\mathrm{j}$	90 %			$73~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$7.7~\mathrm{Kg/j}$	16 %	60 mg/l	99 %	$0.1~{ m Kg/j}$	1 mg/l
DCO	28 Kg/j	29 %	217 mg/l	93 %	1,9 Kg/j	$26~\mathrm{mg/l}$
MES	$14,2~\mathrm{Kg/j}$		110 mg/l	99 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	$2~\mathrm{mg/l}$
NGL	$4,5~\mathrm{Kg/j}$		$35~\mathrm{mg/l}$	67 %	$1,5~{ m Kg/j}$	$20.7~\mathrm{mg/l}$
NTK	$4,5~\mathrm{Kg/j}$		$35~\mathrm{mg/l}$	91 %	0,4 Kg/j	5,6 mg/l
PT	$0.5~\mathrm{Kg/j}$		$3,6~\mathrm{mg/l}$	42 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$3.7~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581120V005$



