
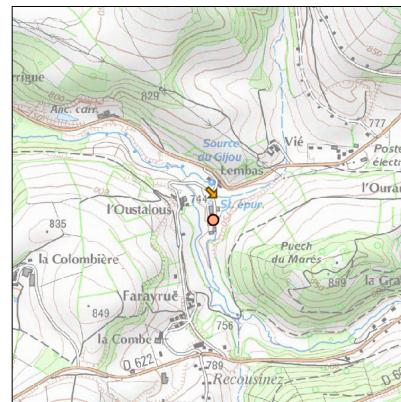


# Système d'assainissement 2023

## LACAUNE (COMMUNALE)

### Réseau de type Mixte

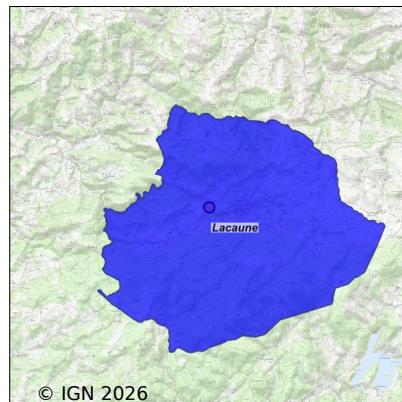

## Station : LACAUNE (COMMUNALE)

Code Sandre	<b>0581124V004</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LACAUNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 2001
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt bio)
Capacité	15 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	900 Kg/j
Charge nominale DCO	1 800 Kg/j
Charge nominale MES	1 350 Kg/j
Débit nominal temps sec	4 050 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Table d'égouttage, Chaulage, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation chimique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	673 724, 6 289 910 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Gijou

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

99% de Lacaune depuis 2018

### Raccordements des établissements industriels

ETABLISSEMENTS ERNEST OBERTI ET FILS depuis 1964  
ETABLISSEMENTS ERNEST OBERTI ET FILS depuis 1995  
ETABLISSEMENTS R. CABROL depuis 1964  
ETS CROUZAT CONSTANS depuis 1994  
HENRI ANTOINE SALAISONS depuis 1964  
LA LACAUNAISE ESCANDE PISTRE CIE depuis 2004  
MAISON BARTHES depuis 1964  
MAISON MILHAU AV DE MONTALET depuis 1964  
MONTAGNE NOIRE depuis 2013  
ROUSSALY SA depuis 2004  
S.A. ETABLISSEMENTS BLANCHARD depuis 1964  
S.A. ETABLISSEMENTS OLIVIER ANTOINE depuis 1992  
S.A. FOURGASSIE FRERES depuis 1964  
SALAISONS DU LACAUNAIS depuis 1964  
S.A.R.L. FOURGASSIE JOSEPH SALAISONS depuis 1964  
S.A.R.L. RENE PUJOL depuis 1995  
SERRES ET CIE SITE DE LACAUNE depuis 2014

## Observations SDDE

### Système de collecte

Les informations sont disponibles dans le bilan annuel diffusé par l'exploitant.

### Station d'épuration

Les informations sont disponibles dans le bilan annuel diffusé par l'exploitant.

### Sous produits

Les informations sont disponibles dans le bilan annuel diffusé par l'exploitant.

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0581124V002      LACAUNE (COMMUNALE)

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie


### Tableau de synthèse





Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 320 m <sup>3</sup> /j	33 %			1 370 m <sup>3</sup> /j	
DBO5	223 Kg/j	25 %	181 mg/l	99 %	2,4 Kg/j	1,8 mg/l
DCO	430 Kg/j	24 %	350 mg/l	88 %	54 Kg/j	43 mg/l
MES	156 Kg/j		129 mg/l	87 %	20,7 Kg/j	16,5 mg/l
NGL	41 Kg/j		32 mg/l	73 %	10,8 Kg/j	7,9 mg/l
NTK	39 Kg/j		30,8 mg/l	95 %	1,8 Kg/j	1,3 mg/l
PT	5,7 Kg/j		4,5 mg/l	69 %	1,7 Kg/j	1,4 mg/l

### Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5

### Pollution traitée

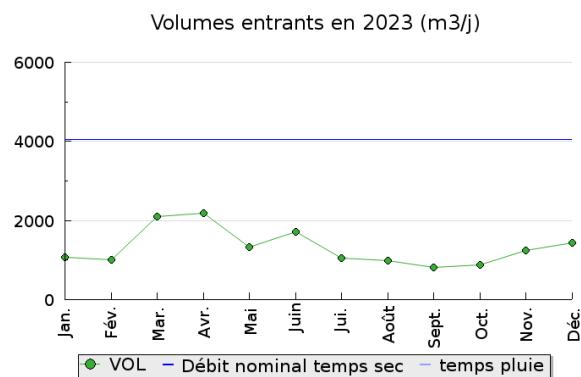


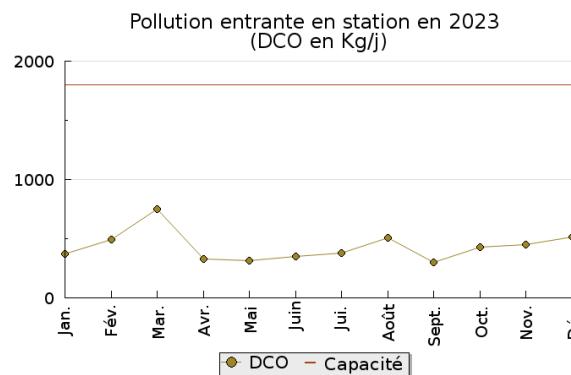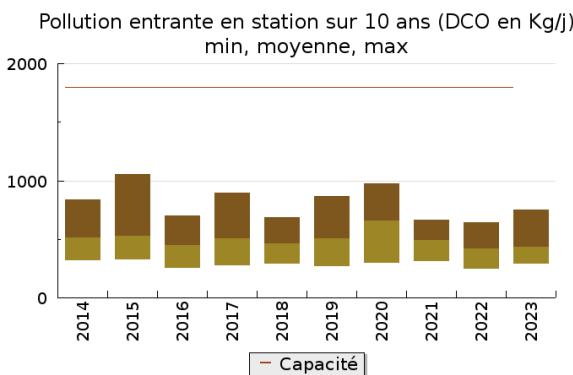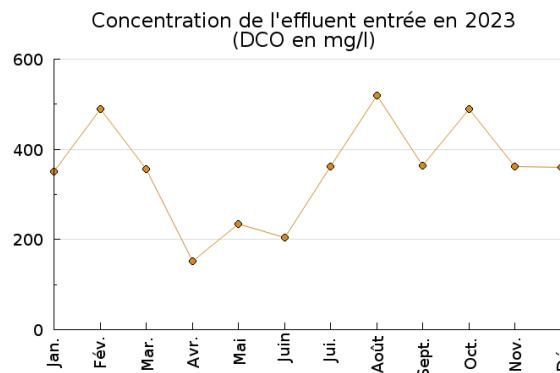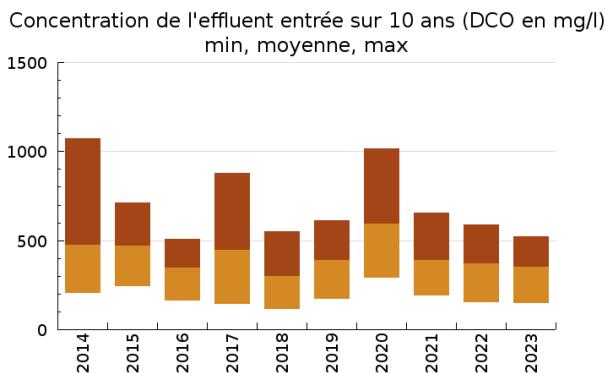



## Pollution éliminée


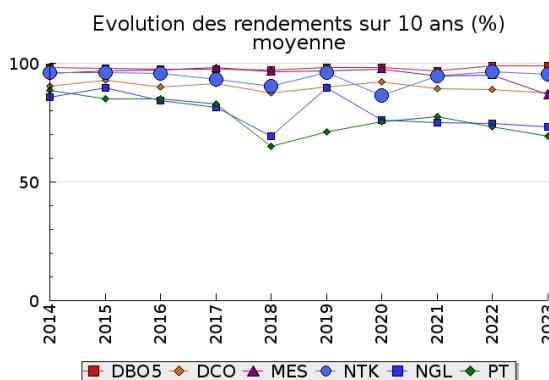


## Evolution des rendements en 2023 (%)

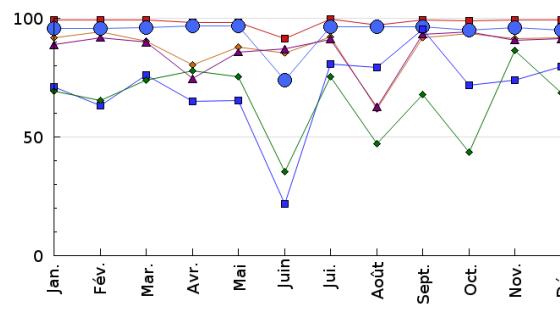


## Pollution rejetée

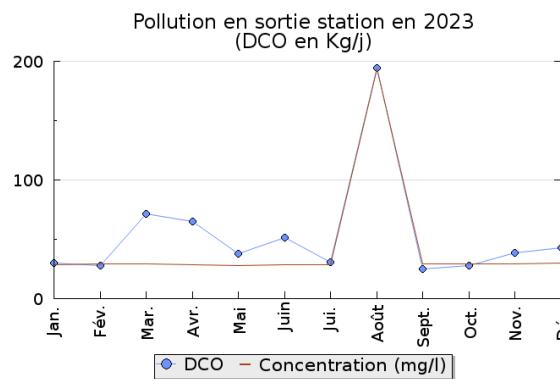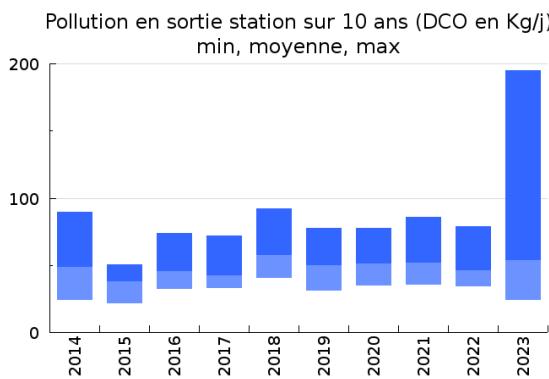

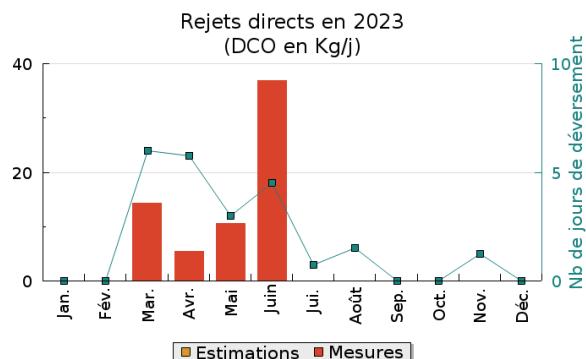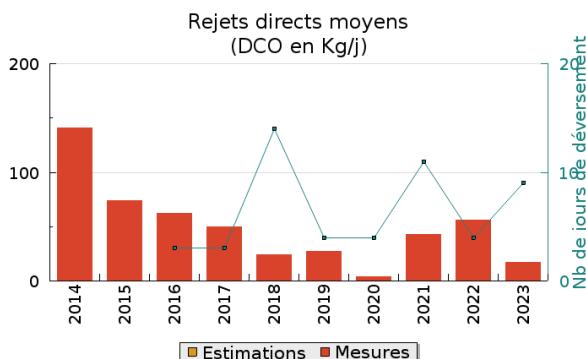

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

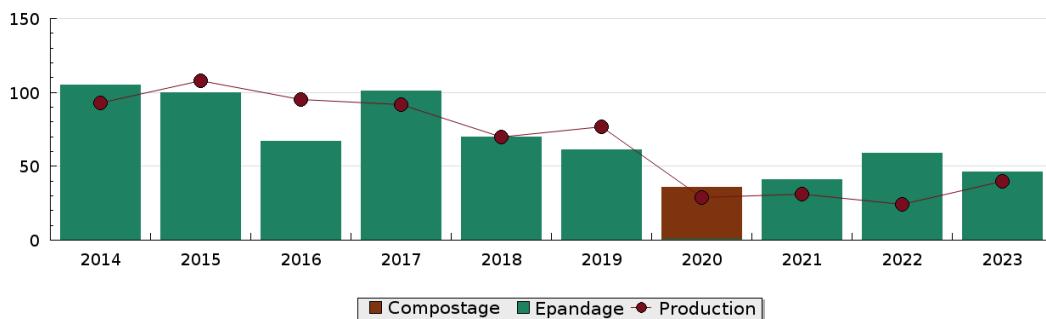

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581124V004>