
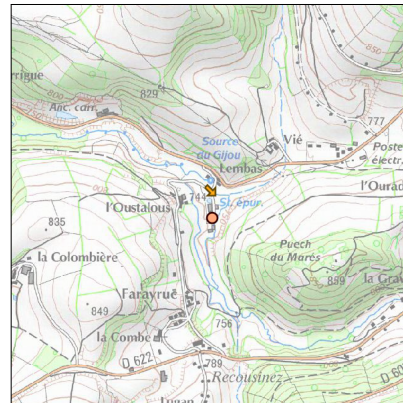


Système d'assainissement 2022

LACAUNE (COMMUNALE)

Réseau de type Mixte

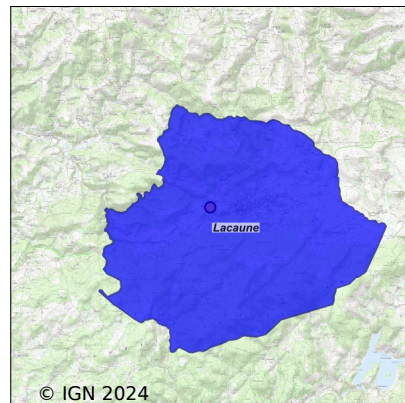

Station : LACAUNE (COMMUNALE)

Code Sandre	0581124V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LACAUNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 2001
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt bio)
Capacité	15 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	900 Kg/j
Charge nominale DCO	1 800 Kg/j
Charge nominale MES	1 350 Kg/j
Débit nominal temps sec	4 050 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Table d'égouttage, Chaulage, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation chimique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	673 724, 6 289 910 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Gijou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

99% de Lacaune depuis 2018

Raccordements des établissements industriels

ETABLISSEMENTS ERNEST OBERTI ET FILS depuis 1995

ETABLISSEMENTS ERNEST OBERTI ET FILS depuis 1964

ETABLISSEMENTS R. CABROL depuis 1964

ETS CROUZAT CONSTANS depuis 1994

HENRI ANTOINE SALAISONS depuis 1964

LA LACAUNAISE ESCANDE PISTRE CIE depuis 2004

MAISON BARTHES depuis 1964

MAISON MILHAU AV DE MONTALET depuis 1964

MONTAGNE NOIRE depuis 2013

ROUSSALY SA depuis 2004

S.A. ETABLISSEMENTS BLANCHARD depuis 1964

S.A. ETABLISSEMENTS OLIVIER ANTOINE depuis 1992

S.A. FOURGASSIE FRERES depuis 1964

SALAISONS DU LACAUNAIS depuis 1964

S.A.R.L. FOURGASSIE JOSEPH SALAISONS depuis 1964

S.A.R.L. RENE PUJOL depuis 1995

SERRES ET CIE SITE DE LACAUNE depuis 2014

Observations SDDE

Système de collecte

Les informations sont disponibles dans le bilan annuel diffusé par l'exploitant.

Station d'épuration

Les informations sont disponibles dans le bilan annuel diffusé par l'exploitant.

Sous produits

Les informations sont disponibles dans le bilan annuel diffusé par l'exploitant.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0581124V002 LACAUNE (COMMUNALE)

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 260 m3/j	31 %			1 320 m3/j	
DBO5	161 Kg/j	18 %	142 mg/l	99 %	1,9 Kg/j	1,5 mg/l
DCO	420 Kg/j	24 %	370 mg/l	89 %	46 Kg/j	39 mg/l
MES	202 Kg/j		180 mg/l	95 %	10,1 Kg/j	6,7 mg/l
NGL	39 Kg/j		35 mg/l	75 %	10 Kg/j	8,4 mg/l
NTK	38 Kg/j		33 mg/l	96 %	1,4 Kg/j	1,1 mg/l
PT	5,8 Kg/j		5,3 mg/l	73 %	1,5 Kg/j	1,3 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5


Pollution traitée

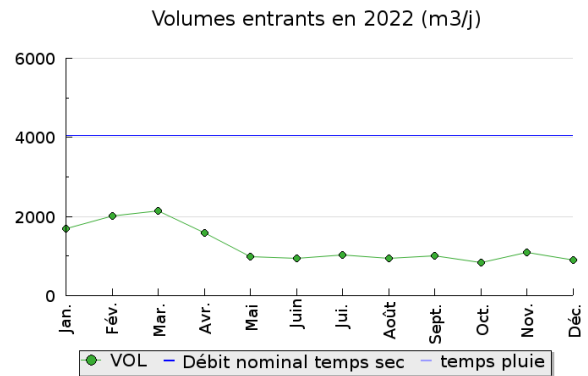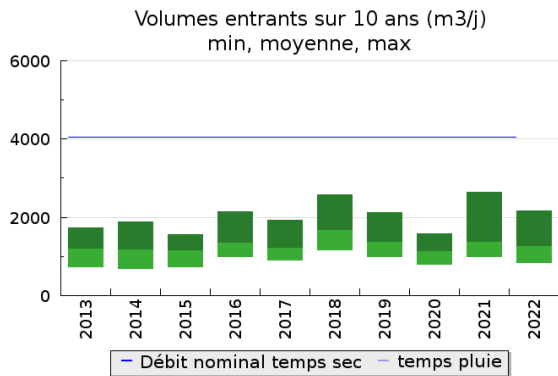


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

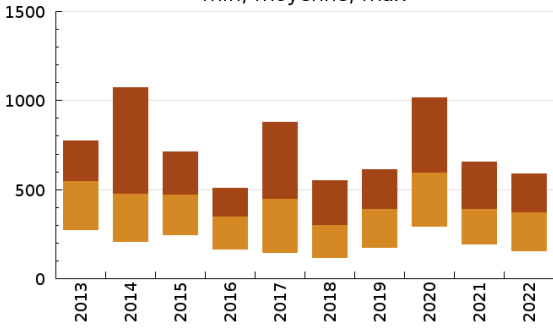


Concentration de l'effluent entrée en 2022
 (DCO en mg/l)

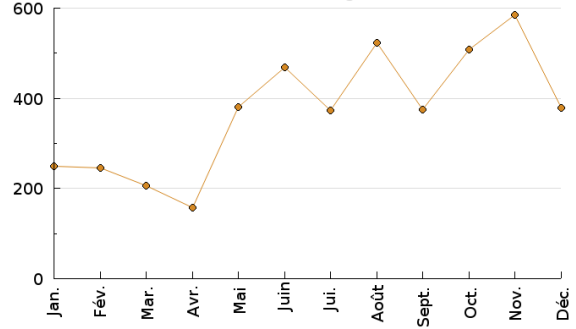

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

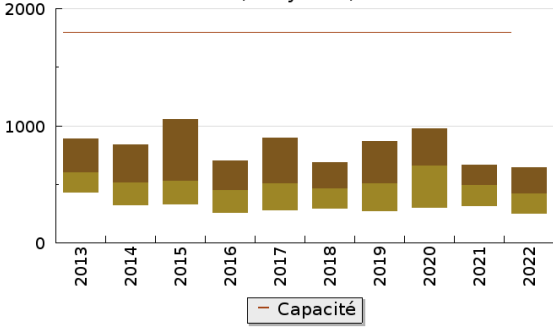


Pollution entrante en station en 2022
 (DCO en Kg/j)

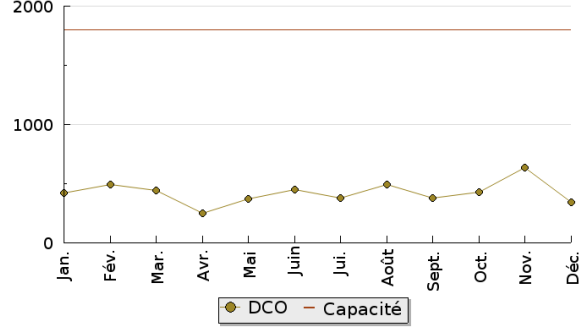


Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

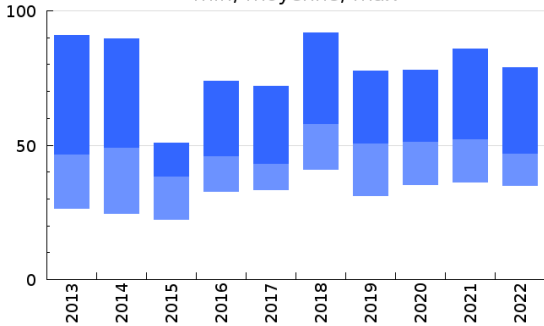


Pollution en sortie station en 2022
 (DCO en Kg/j)

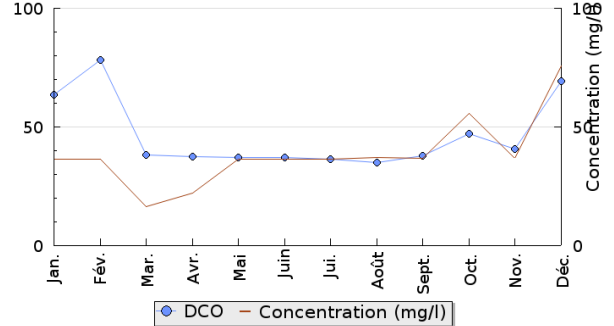

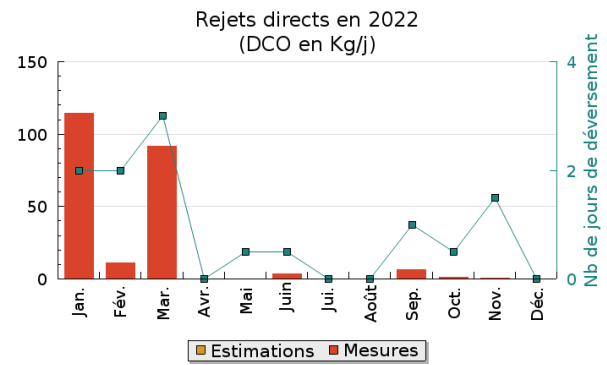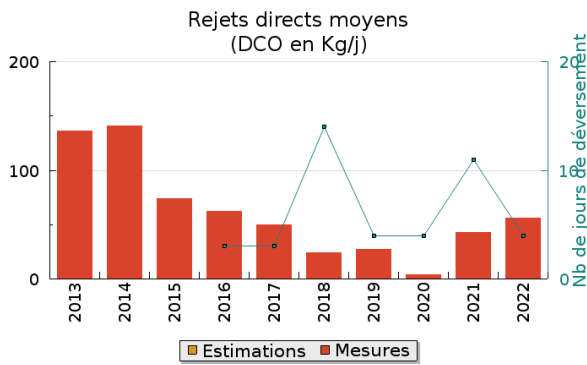

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

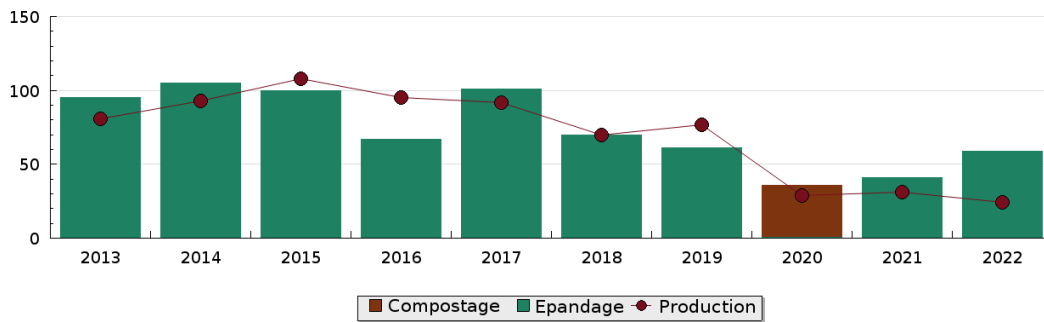

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0581124V004>