


Système d'assainissement 2024

MONTREDON LABESSONNIE (Bassin versant nord Dadou)

Réseau de type Unitaire

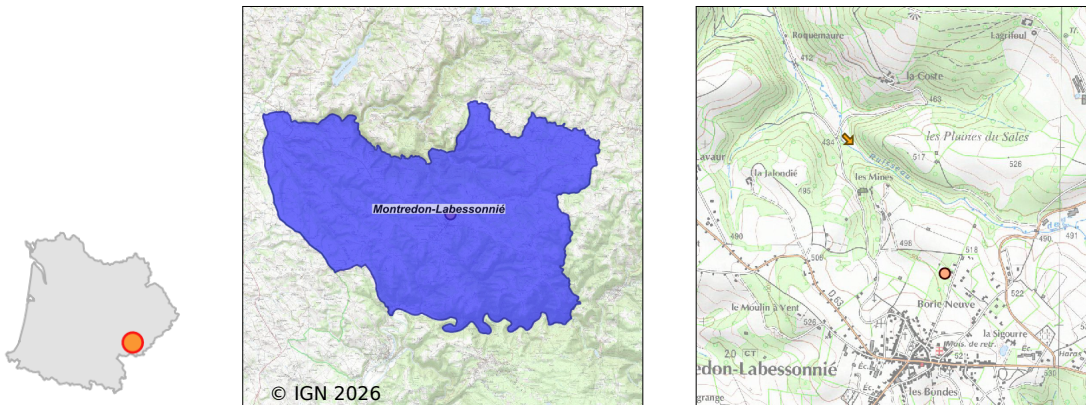

Station : MONTREDON LABESSONNIE (Bassin versant nord)

Code Sandre	0581182V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN
Nom de l'exploitant	COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN
Date de mise en service	octobre 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	54 Kg/j
Charge nominale DCO	108 Kg/j
Charge nominale MES	81 Kg/j
Débit nominal temps sec	135 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lit bactérien, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	645 890, 6 291 948 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Bezan

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

62% de Montredon-Labessonnié depuis 2013

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	124 m3/j	92 %			124 m3/j	
DBO5	24 Kg/j	44 %	195 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	2,5 mg/l
DCO	78 Kg/j	72 %	630 mg/l	95 %	3,7 Kg/j	29,5 mg/l
MES	45 Kg/j		370 mg/l	97 %	1,2 Kg/j	9,5 mg/l
NGL	8 Kg/j		65 mg/l	43 %	4,5 Kg/j	37 mg/l
NTK	8 Kg/j		65 mg/l	95 %	0,4 Kg/j	3,1 mg/l
PT	0,9 Kg/j		7,3 mg/l	38 %	0,6 Kg/j	4,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581182V003>