
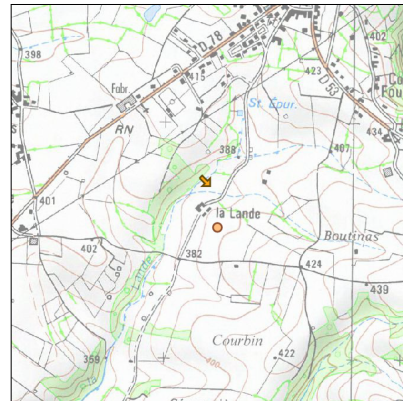


Système d'assainissement 2022

PAMPELONNE (COMMUNALE)

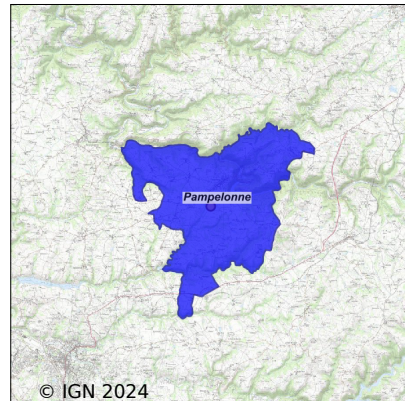

Station : PAMPELONNE (COMMUNALE)

Code Sandre	0581201V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PAMPELONNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1978
Date de mise hors service	mai 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	32,4 Kg/j
Charge nominale DCO	64,8 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	639 121, 6 335 284 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Ségrassiés

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Pampelonne depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0581201V002 PAMPELONNE n°2 (BOURG)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	62 m3/j	25 %			62 m3/j	
DBO5	17,9 Kg/j	50 %	290 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
DCO	37 Kg/j	51 %	590 mg/l	95 %	1,9 Kg/j	31 mg/l
MES	13,6 Kg/j		220 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	5,4 mg/l
NGL	4,9 Kg/j		79 mg/l	7,6 %	4,5 Kg/j	73 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		79 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,6 mg/l
PT	0,5 Kg/j		8 mg/l	39 %	0,3 Kg/j	4,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0581201V001>