
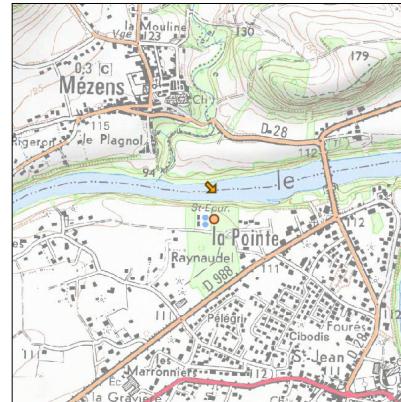


Système d'assainissement 2023 ST SULPICE

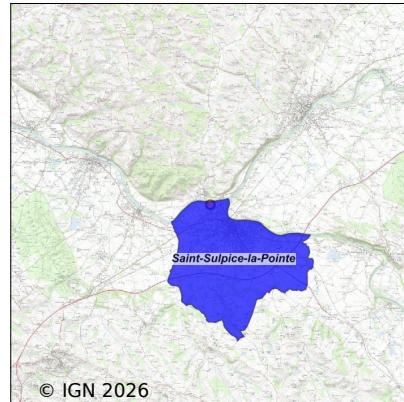

Station : ST SULPICE

Code Sandre	0581271V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT SULPICE LA POINTE
Nom de l'exploitant	LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Date de mise en service	juillet 1999
Date de mise hors service	janvier 2014
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité	6 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	360 Kg/j
Charge nominale DCO	540 Kg/j
Charge nominale MES	480 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 200 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Traitement primaire Physico-chimique, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande, Stockage boues pâteuses/solides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	593 171, 6 299 123 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Tarn

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Sulpice-la-Pointe depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

S.A. GALVACIER depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0581271V004 ST SULPICE







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 120 m3/j	47 %			1 030 m3/j	
DBO5	294 Kg/j	41 %	265 mg/l	99 %	3,4 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	810 Kg/j	75 %	730 mg/l	95 %	41 Kg/j	39 mg/l
MES	370 Kg/j		340 mg/l	99 %	4 Kg/j	3,8 mg/l
NGL	109 Kg/j		99 mg/l	89 %	11,5 Kg/j	10,9 mg/l
NTK	108 Kg/j		98 mg/l	91 %	9,8 Kg/j	9,3 mg/l
PT	10,1 Kg/j		9,1 mg/l	85 %	1,5 Kg/j	1,4 mg/l



Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5





Pollution traitée

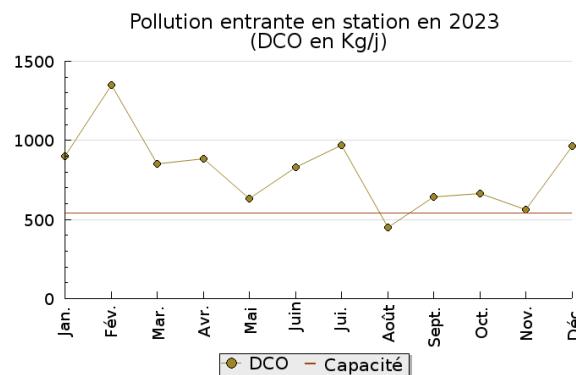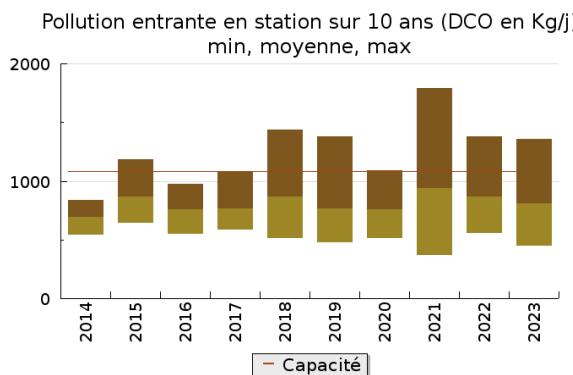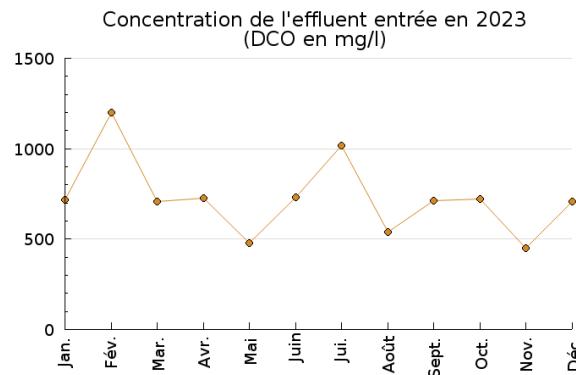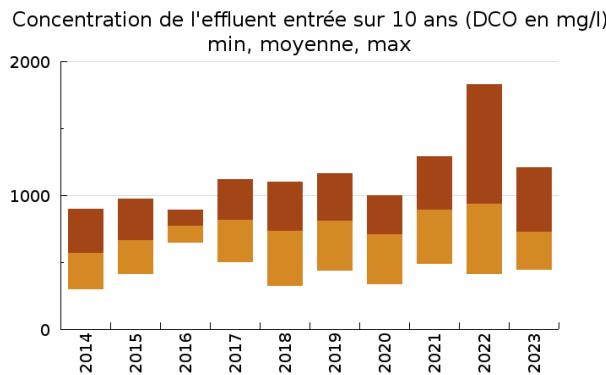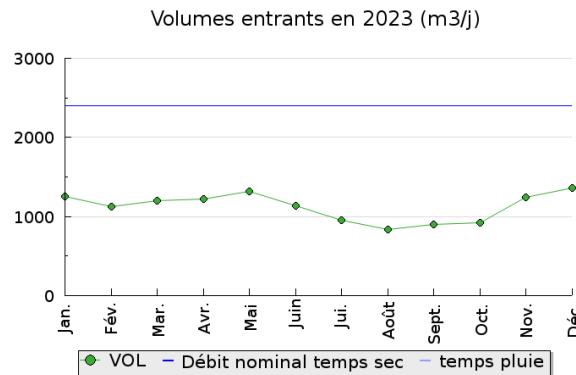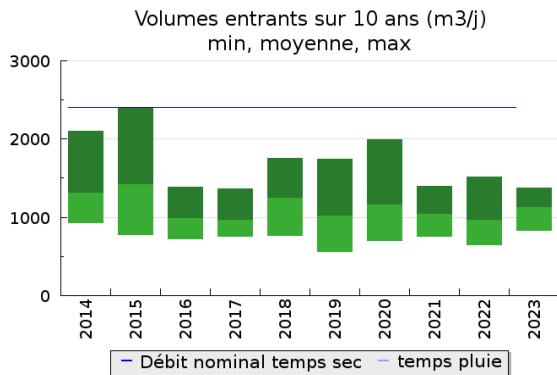

Pollution éliminée

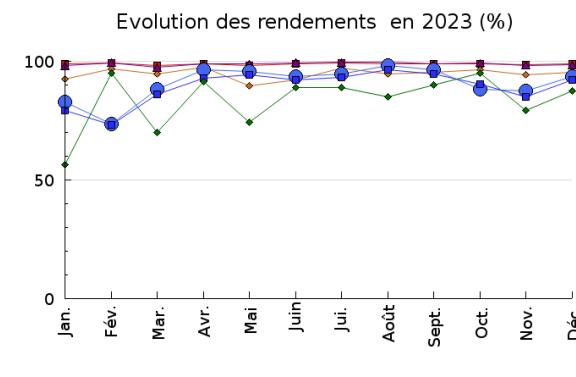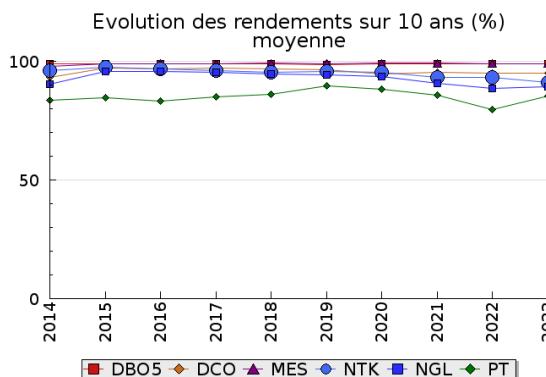


Pollution rejetée

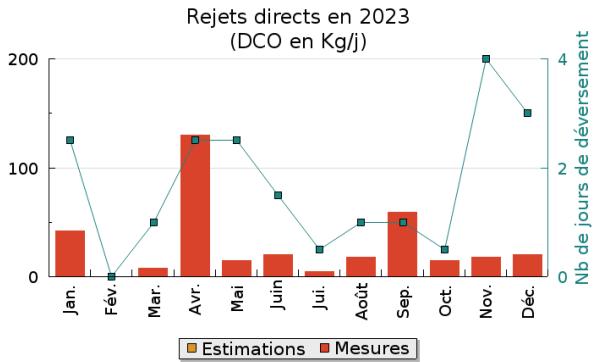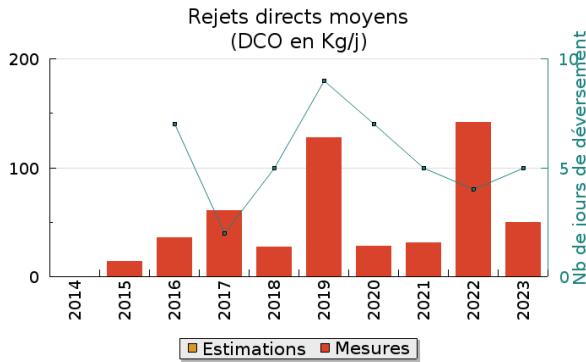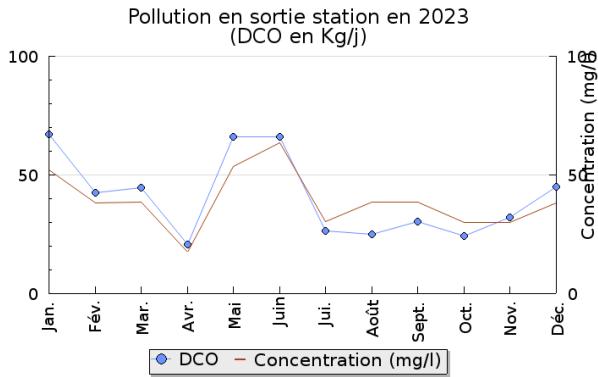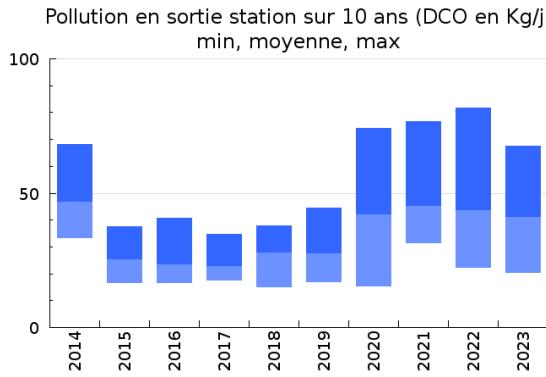

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

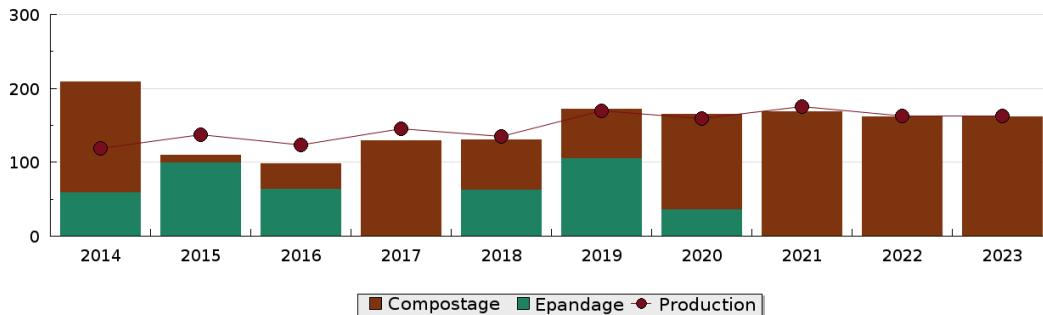

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
- ... à l'atteinte des performances européennes
- ... à l'autosurveillance
- ... à l'exploitation des ouvrages
- ... à la production des boues
- ... à la vétusté
- ... à la destination des sous-produits

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581271V003>