


Système d'assainissement 2024

TERSSAC (LAGUNE COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif

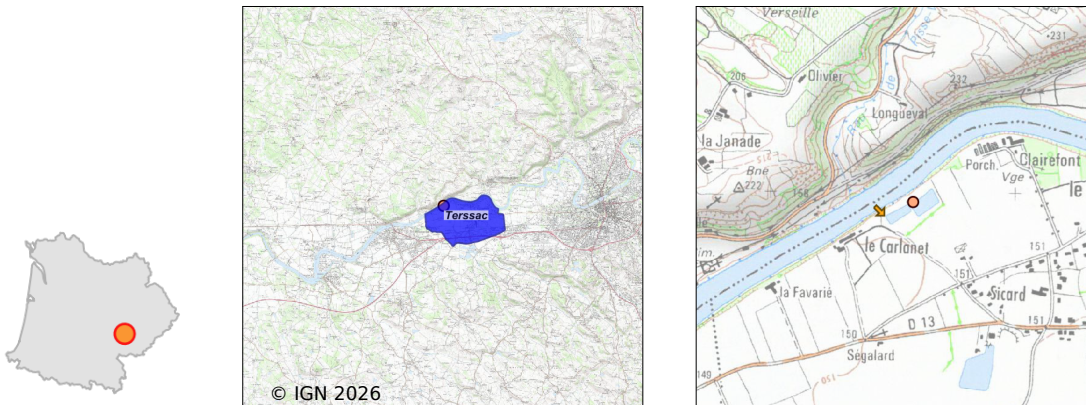

Station : TERSSAC (LAGUNE COMMUNALE)

Code Sandre	0581297V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS C2A
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2001
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 050 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	63 Kg/j
Charge nominale DCO	126 Kg/j
Charge nominale MES	95 Kg/j
Débit nominal temps sec	160 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	624 304, 6 314 811 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Tarn

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

99% de Terssac depuis 2013

Raccordements des établissements industriels

ETEX FRANCE EXTERIORS depuis 2013

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	400 m3/j	248 %			390 m3/j	
DBO5	60 Kg/j	95 %	150 mg/l	86 %	8,2 Kg/j	21,2 mg/l
DCO	150 Kg/j	119 %	380 mg/l	78 %	33 Kg/j	89 mg/l
MES	112 Kg/j		280 mg/l	71 %	32 Kg/j	87 mg/l
NGL	14,6 Kg/j		38 mg/l	49 %	7,5 Kg/j	19,4 mg/l
NTK	14,6 Kg/j		38 mg/l	54 %	6,8 Kg/j	17,5 mg/l
PT	1,8 Kg/j		4,6 mg/l	38 %	1,1 Kg/j	3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581297V003>