
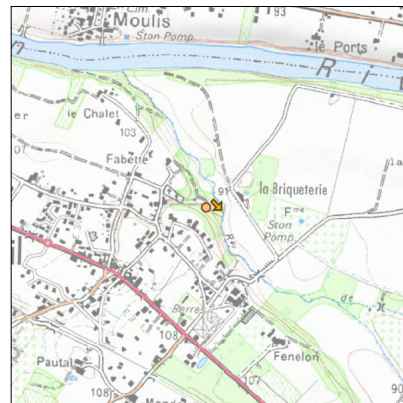


# Système d'assainissement 2024

## ORGUEIL (COMMUNALE)

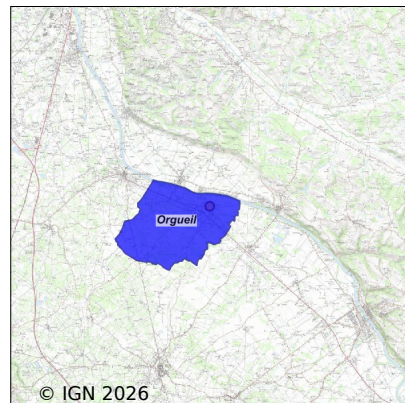

### Station : ORGUEIL (COMMUNALE)

<b>Code Sandre</b>	<b>0582136V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT DE LA GARONNE
<b>Nom de l'exploitant</b>	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1988
<b>Date de mise hors service</b>	décembre 2017
<b>Niveau de traitement</b>	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
<b>Capacité</b>	650 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	39 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	78 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	45,5 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	98 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Digestion anaérobie mésophile
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	572 694, 6 313 253 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de Pengaline

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Orgueil depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2018

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0582136V002      ORGUEIL N°2

## Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	153 m3/j	85 %			147 m3/j	
DBO5	27,8 Kg/j	39 %	190 mg/l	96 %	1,2 Kg/j	8 mg/l
DCO	111 Kg/j	90 %	750 mg/l	93 %	8,1 Kg/j	55 mg/l
MES	72 Kg/j		490 mg/l	97 %	2 Kg/j	13,1 mg/l
NGL	14,7 Kg/j		98 mg/l	34 %	9,8 Kg/j	67 mg/l
NTK	12,6 Kg/j		85 mg/l	86 %	1,8 Kg/j	11,8 mg/l
PT	1,3 Kg/j		8,9 mg/l	29,3 %	0,9 Kg/j	6,4 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0582136V001>