
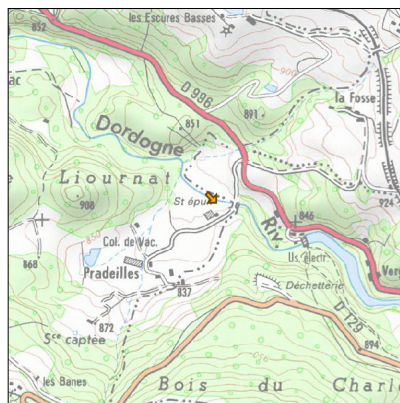


Système d'assainissement 2022

LA BOURBOULE

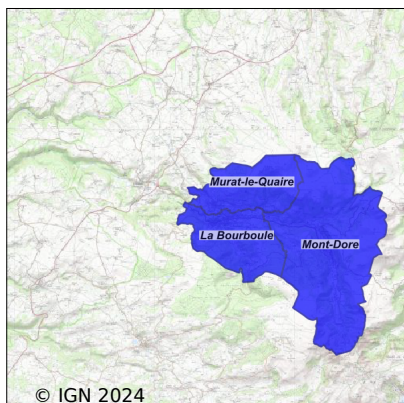

Station : LA BOURBOULE

Code Sandre	0463047S0001
Nom du maître d'ouvrage	SIVOM DE LA HAUTE DORDOGNE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt bio)
Capacité	30 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 380 Kg/j
Charge nominale DCO	3 310 Kg/j
Charge nominale MES	1 660 Kg/j
Débit nominal temps sec	7 500 m3/j
Débit nominal temps pluie	13 500 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Traitement primaire Physico-chimique, Biofiltre
Filières BOUE	File 1: Flottation, Centrifugation, Chaulage, Stockage boues liquides,
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation chimique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	677 894, 6 499 406 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dordogne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Bourboule depuis 2006

100% de Mont-Dore depuis 2006

100% de Murat-le-Quaire depuis 2006

Raccordements des établissements industriels

CIE DES EAUX MINERALES DE LA BOURBOULE depuis 2007

CIE FERMIERE DE LETABLISSEMENT THERMAL DU MONT DORE depuis 2010

REGIE DES GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE depuis 2007

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0563047S0001 LA BOURBOULE

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	8 300 m3/j	62 %			8 300 m3/j	
DBO5	193 Kg/j	14 %	23,3 mg/l	85 %	29,4 Kg/j	3,6 mg/l
DCO	650 Kg/j	20 %	84 mg/l	79 %	138 Kg/j	16,8 mg/l
MES	320 Kg/j		39 mg/l	88 %	39 Kg/j	4,7 mg/l
NGL	114 Kg/j		13,7 mg/l	18,8 %	92 Kg/j	11,2 mg/l
NTK	97 Kg/j		11,7 mg/l	78 %	21,5 Kg/j	2,6 mg/l
PT	12,6 Kg/j		1,5 mg/l	35 %	8,3 Kg/j	1 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5


Pollution traitée

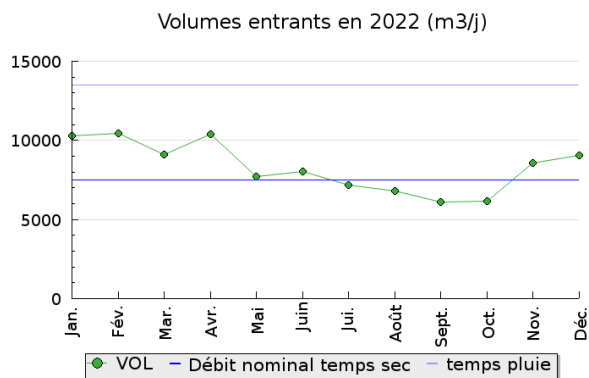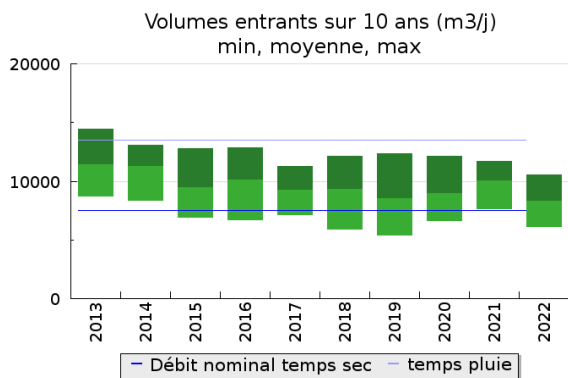


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
min, moyenne, max

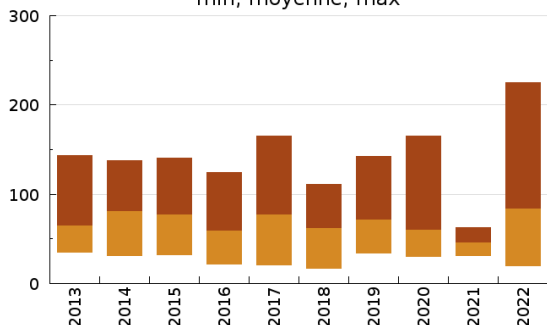


Concentration de l'effluent entrée en 2022
(DCO en mg/l)

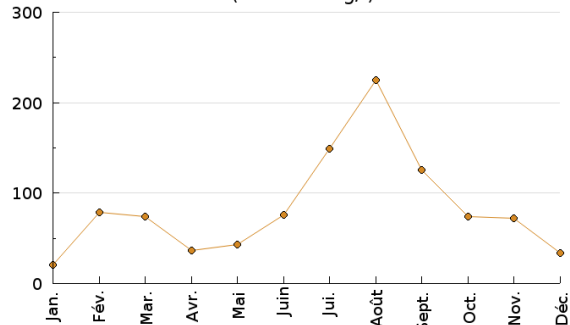

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max




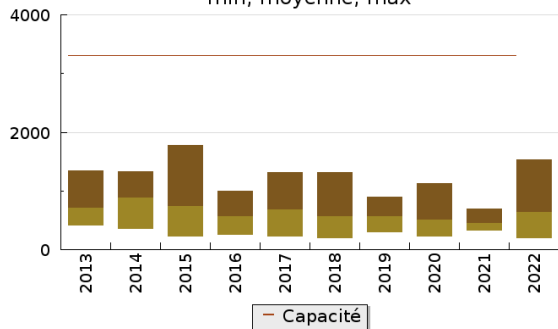


Pollution entrante en station en 2022
(DCO en Kg/j)

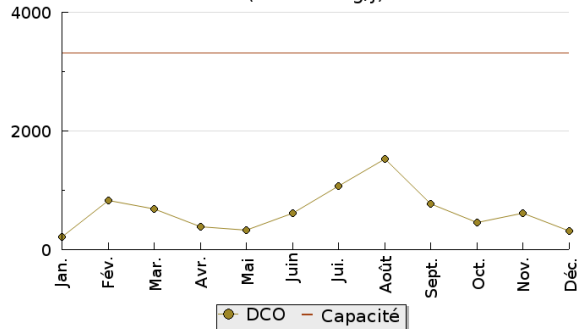


Pollution éliminée

Pollution rejetée

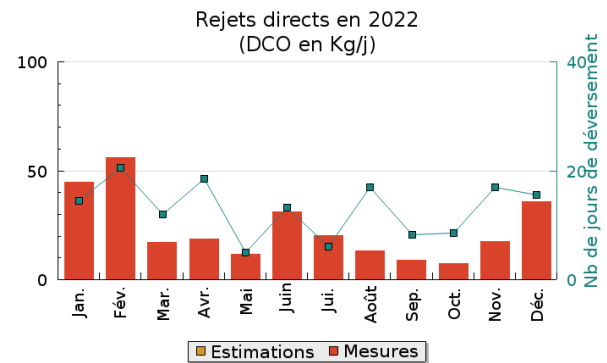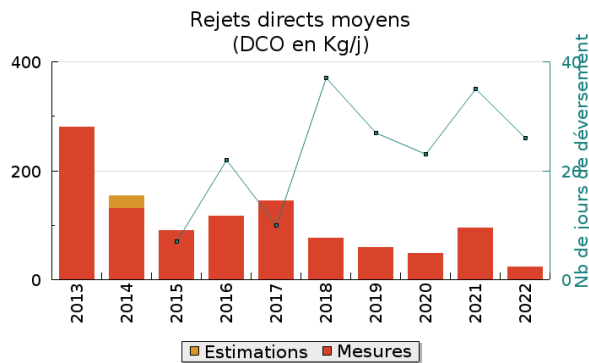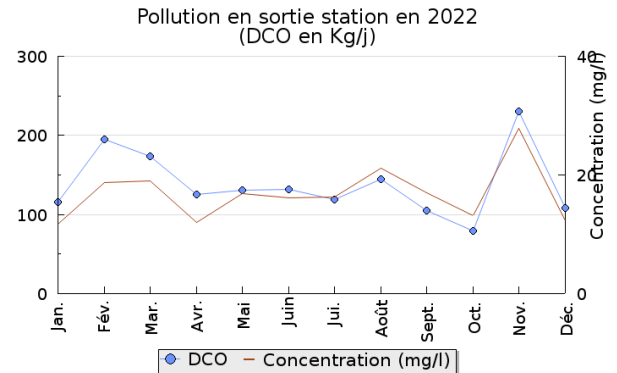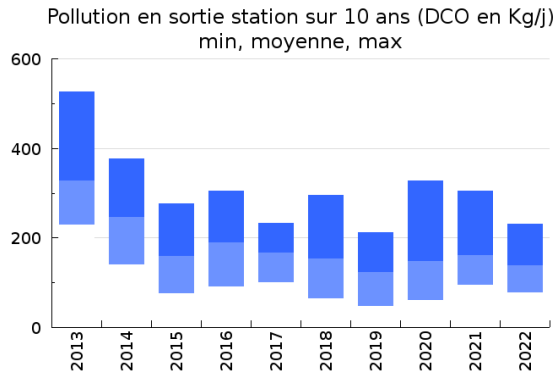

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

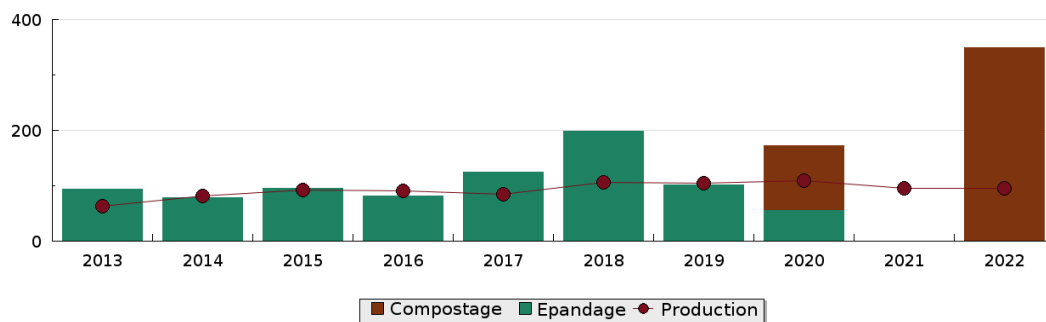

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0463047S0001>