
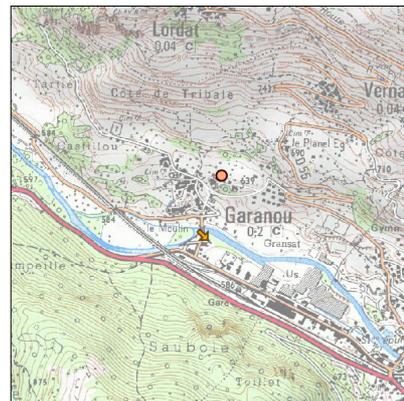


# Système d'assainissement 2022 GARANOU (COMMUNALE) Réseau de type Séparatif

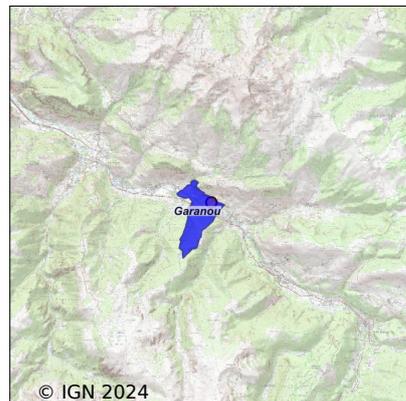

## Station : GARANOU (COMMUNALE)

<b>Code Sandre</b>	<b>0509131V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL EAU ASSAINISSEMENT DE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1996
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	150 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	7 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	10 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	15 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Digestion anaérobie mésophile
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	597 770, 6 186 311 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - L'Ariège

## Observations SDDE

### Système de collecte

Réseau gravitaire et séparatif.  
Seul un lotissement de Garanou est raccordé.  
Pas d'eaux claires parasites constatées.

### Station d'épuration

Le site a été fauché.  
Le décanteur digesteur présente une croûte de 25 cm, le voile de boues est à 2,30m.  
La chasse ne fonctionne pas.  
Dans le lit bactérien, la répartition est mauvaise et la zoogée est septique.  
Le rejet est inaccessible.

### Sous produits

Les évacuations ne sont pas connues.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,2 m3/j	41 %			6,2 m3/j	
DBO5	1,9 Kg/j	27 %	300 mg/l	88 %	0,2 Kg/j	35 mg/l
DCO	4,4 Kg/j		700 mg/l	79 %	0,9 Kg/j	150 mg/l
MES	2,3 Kg/j		370 mg/l	74 %	0,6 Kg/j	95 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		73 mg/l	36 %	0,3 Kg/j	47 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		73 mg/l	36 %	0,3 Kg/j	47 mg/l
PT	0,1 Kg/j		12,9 mg/l	50 %	0 Kg/j	6,5 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0509131V001>