
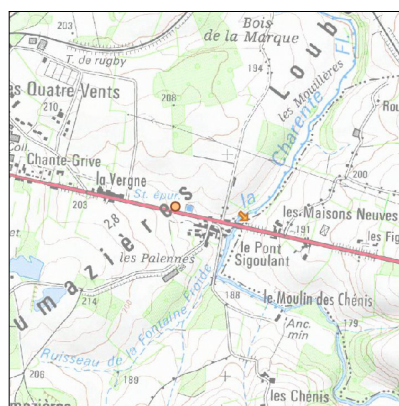


# Système d'assainissement 2022

## ROUMAZIERES LOUBERT

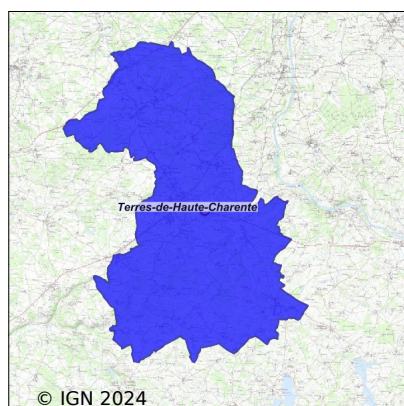

### Station : ROUMAZIERES LOUBERT

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Code Sandre                                | 0516192V001                                                        |
| Nom du maître d'ouvrage                    | COMMUNE DE ROUMAZIERES LOUBERT                                     |
| Nom de l'exploitant                        | S.A.U.R. FRANCE                                                    |
| Date de mise en service                    | février 1970                                                       |
| Date de mise hors service                  | septembre 2008                                                     |
| Niveau de traitement                       | Secondaire bio (Ntk)                                               |
| Capacité                                   | 2 500 équivalent-habitant                                          |
| Charge nominale DBO5                       | 150 Kg/j                                                           |
| Charge nominale DCO                        | -                                                                  |
| Charge nominale MES                        | 175 Kg/j                                                           |
| Débit nominal temps sec                    | 467 m3/j                                                           |
| Débit nominal temps pluie                  | -                                                                  |
| Filières EAU                               | File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p   |
| Filières BOUE                              | File 1: Lits de séchage                                            |
| Filières ODEUR                             |                                                                    |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 513 453, 6 534 500 - Coordonnées établies (précision du décimètre) |
| Milieu récepteur                           | Rivière - La Charente                                              |

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

92% de Terres-de-Haute-Charente depuis 2019

### Raccordements des établissements industriels

MONIER depuis 1994

SITE DE ROUMAZIERES depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516192V002 ROUMAZIERES LOUBERT (NOUVELLE COMMUNALE)







### Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 460 m3/j           | 74 %     |               |           | 460 m3/j           |               |
| DBO5      | 47 Kg/j            | 19 %     | 123 mg/l      | 97 %      | 1,5 Kg/j           | 3,2 mg/l      |
| DCO       | 140 Kg/j           | 28 %     | 350 mg/l      | 93 %      | 9,5 Kg/j           | 20,7 mg/l     |
| MES       | 67 Kg/j            |          | 168 mg/l      | 98 %      | 1,5 Kg/j           | 3,2 mg/l      |
| NGL       | 19,6 Kg/j          |          | 46 mg/l       | 93 %      | 1,4 Kg/j           | 3 mg/l        |
| NTK       | 19,2 Kg/j          |          | 45 mg/l       | 94 %      | 1,1 Kg/j           | 2,2 mg/l      |
| PT        | 1,8 Kg/j           |          | 4,2 mg/l      | 96 %      | 0,1 Kg/j           | 0,2 mg/l      |

### Indice de confiance





| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  | 3/5  |

## Pollution traitée

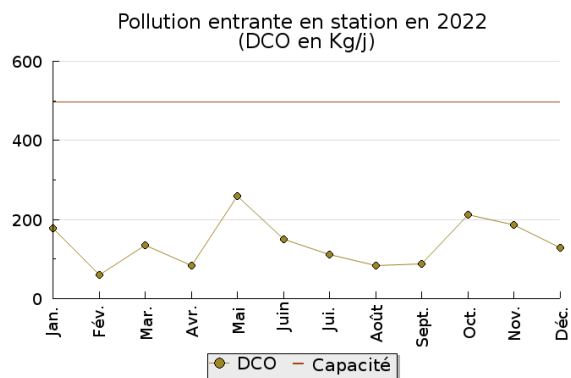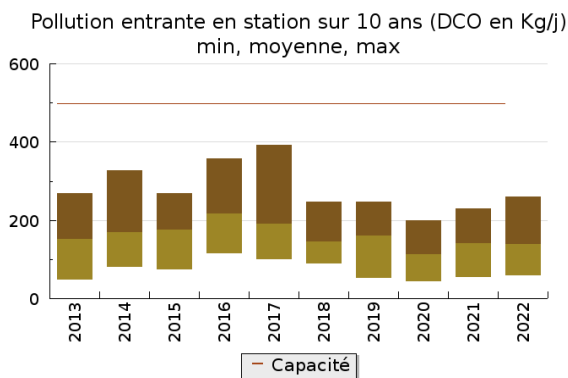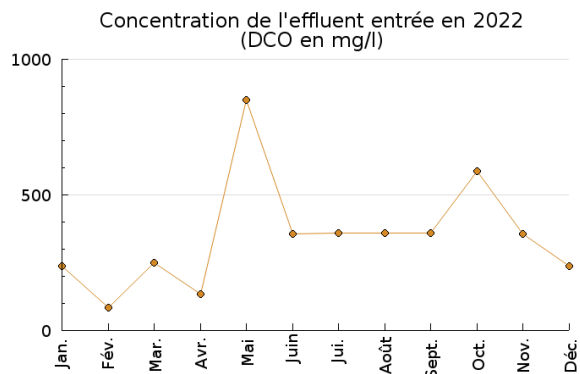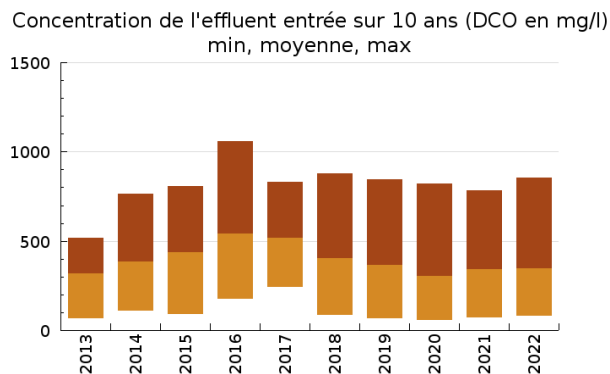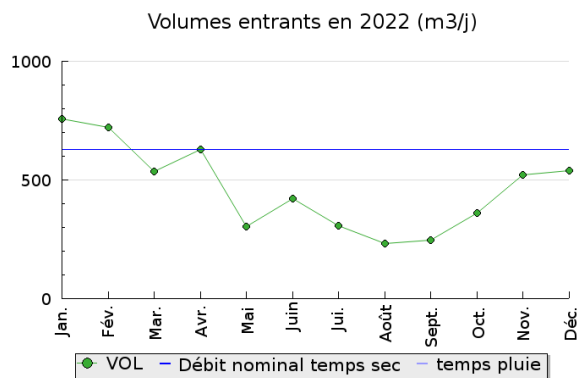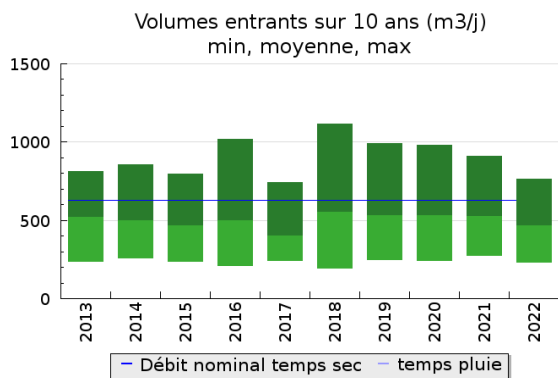


## Pollution éliminée

## Pollution rejetée

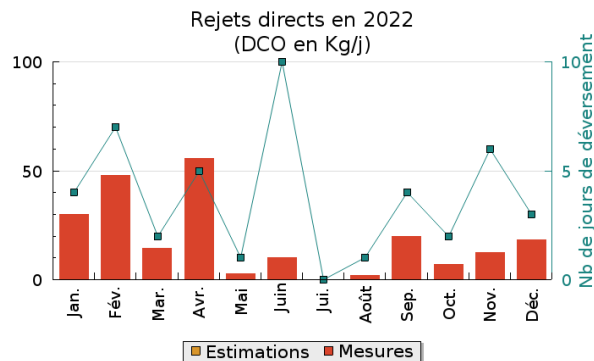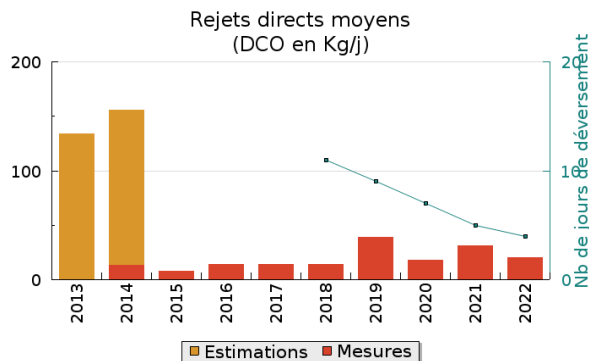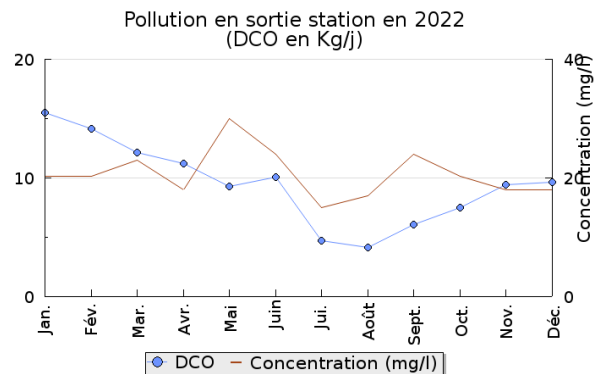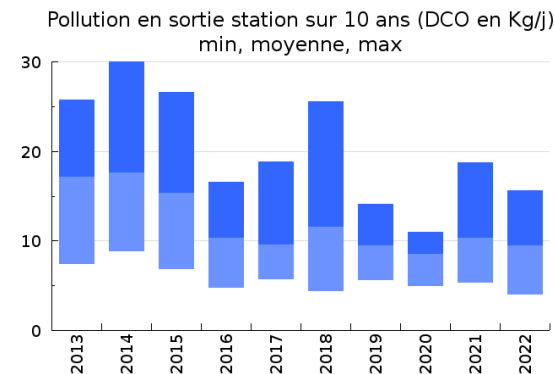

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

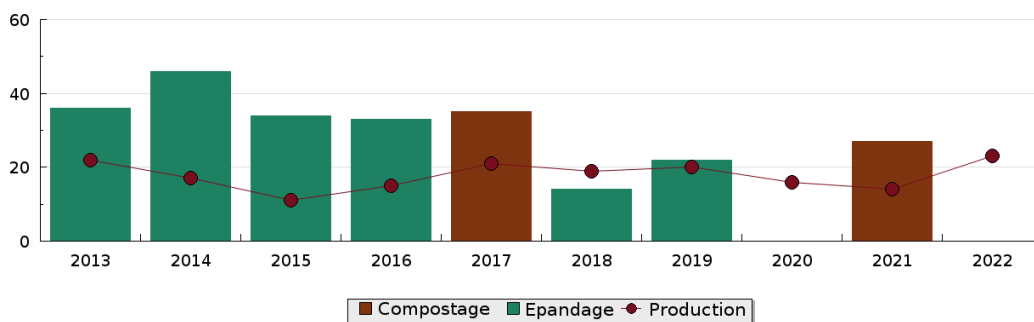

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ... à la collecte des effluents              | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance                      | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ...à la production des boues                 | Non |
| ...à la vétusté                              | Non |
| ...à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516192V001>