


Système d'assainissement 2022

MONTMOREAU SAINT CYBARD (SAINT CYBARD)

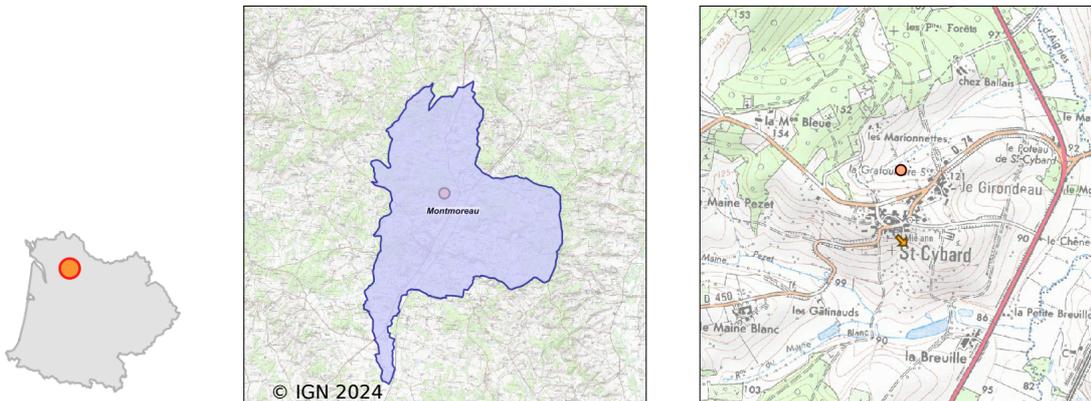

Station : MONTMOREAU SAINT CYBARD (SAINT CYBARD)

Code Sandre	0516230V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MONTMOREAU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	février 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	25 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1,5 Kg/j
Charge nominale DCO	3 Kg/j
Charge nominale MES	2,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	3,7 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	476 339, 6 484 498 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est séparatif et court.
Il y a peu de usées car les maisons du village sont faiblement occupées.
Il n'y a pas de poste sur le réseau.
Deux branchements doivent être connectés.

Station d'épuration

En sortie du deuxième étage, il n'y avait pas de rejet.
Le fonctionnement du premier étage est satisfaisant.
Les chasses sur les deux étages n'ont pas connu de panne.
Les roseaux sont bien développés sur les deux étages.
L'entretien du site est bien réalisé.

Sous produits

Les boues sont stockées sur le premier étage de filtres.
Il n'y a pas de déchets de dégrillage.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2 m ³ /j	53 %			2 m ³ /j	
DBO ₅	0,1 Kg/j	4 %	30,8 mg/l	83 %	0 Kg/j	5,1 mg/l
DCO	0,2 Kg/j	5 %	77 mg/l	87 %	0 Kg/j	10,3 mg/l
MES	0,1 Kg/j		30,8 mg/l	83 %	0 Kg/j	5,1 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		82 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	82 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		25,6 mg/l	60 %	0 Kg/j	10,3 mg/l
PT	0 Kg/j		5,1 mg/l	0 %	0 Kg/j	5,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516230V004>