
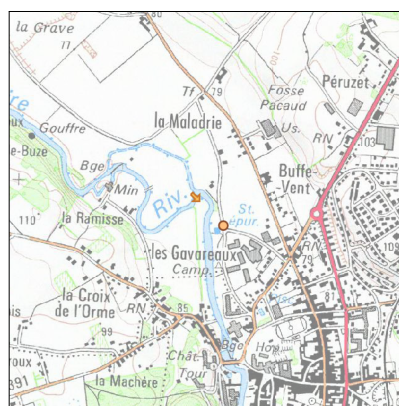


Système d'assainissement 2022

LA ROCHEFOUCAULD

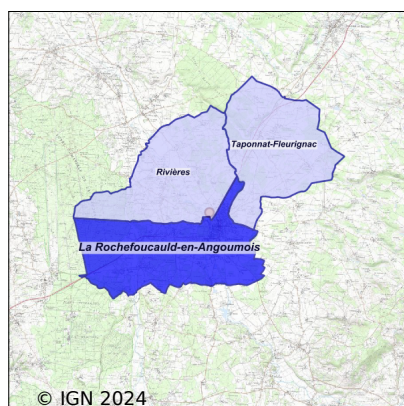

Station : LA ROCHEFOUCAULD

Code Sandre	0516281V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LA ROCHEFOUCAULD
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1977
Date de mise hors service	novembre 2009
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	5 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	300 Kg/j
Charge nominale DCO	600 Kg/j
Charge nominale MES	350 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 000 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Table d'égouttage, Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	496 406, 6 519 714 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Tardoire

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Rochefoucauld-en-Angoumois depuis 1964

10% de Rivières depuis 1964

15% de Taponnat-Fleurignac depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

CHAIGNAUD TEXTILES depuis 2000

HOPITAL RURAL DE LA ROCHEFOUCAULD depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en November-2009

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516281V005 LA ROCHEFOUCAULD (intercommunale)







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	550 m3/j	36 %			650 m3/j	
DBO5	182 Kg/j	37 %	330 mg/l	99 %	1,6 Kg/j	2,4 mg/l
DCO	470 Kg/j	52 %	850 mg/l	96 %	17,4 Kg/j	26,8 mg/l
MES	217 Kg/j		400 mg/l	99 %	3,2 Kg/j	4,9 mg/l
NGL	54 Kg/j		99 mg/l	96 %	2,4 Kg/j	3,7 mg/l
NTK	54 Kg/j		99 mg/l	96 %	2 Kg/j	3,1 mg/l
PT	6,3 Kg/j		11,5 mg/l	89 %	0,7 Kg/j	1 mg/l

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée

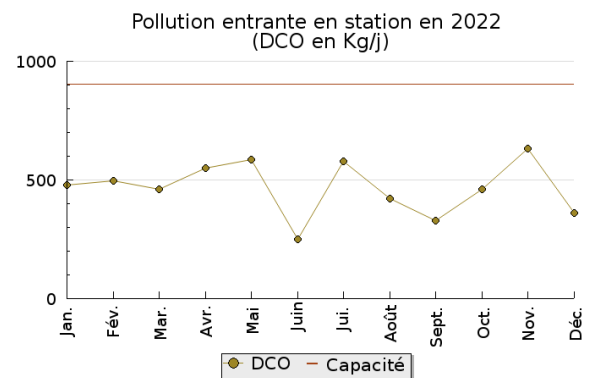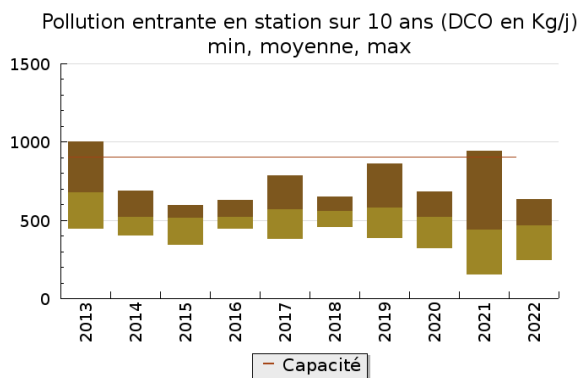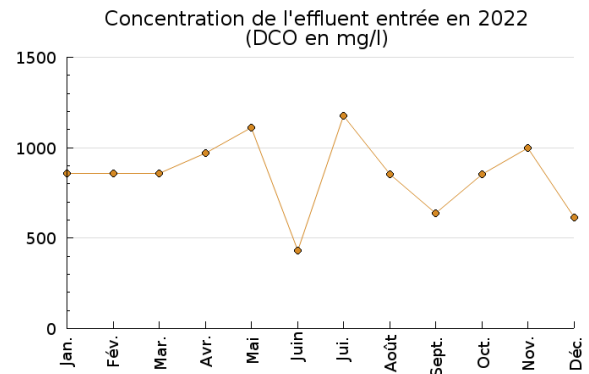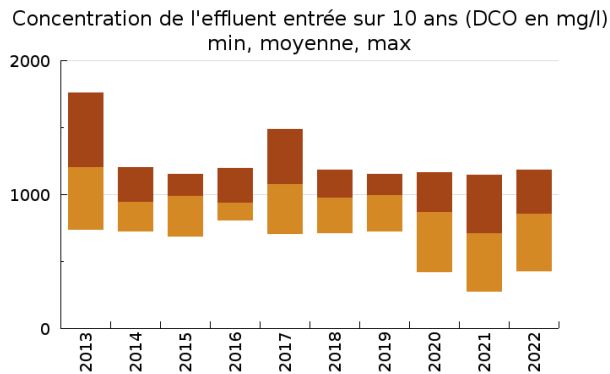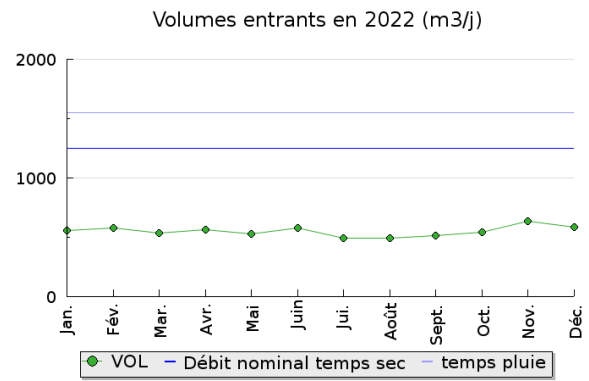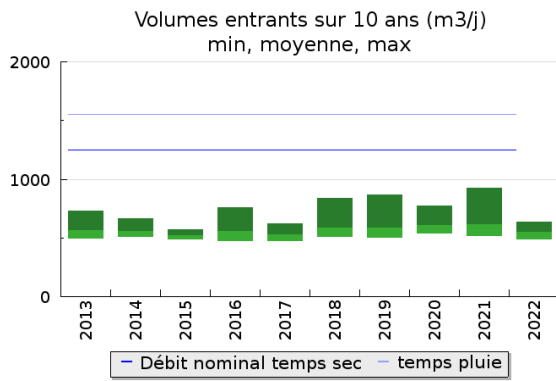


Pollution éliminée

Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max

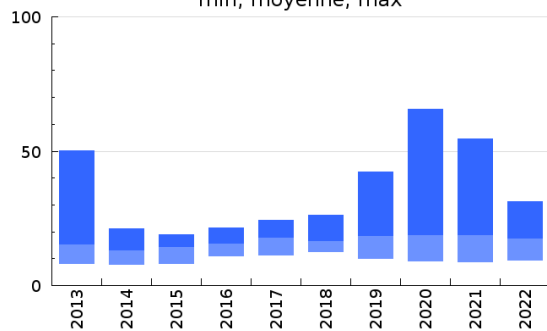


Pollution en sortie station en 2022
(DCO en Kg/j)

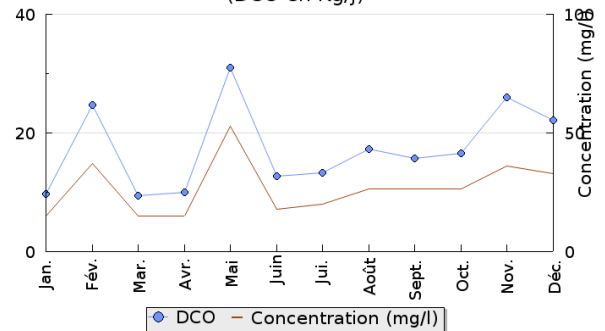

Rejets directs moyens
(DCO en Kg/j)

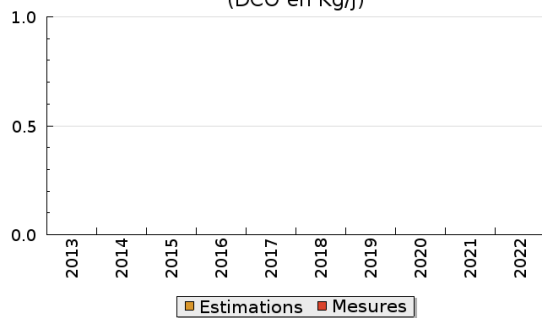


Rejets directs en 2022
(DCO en Kg/j)

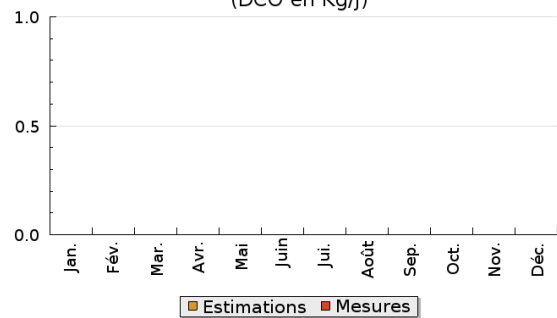

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

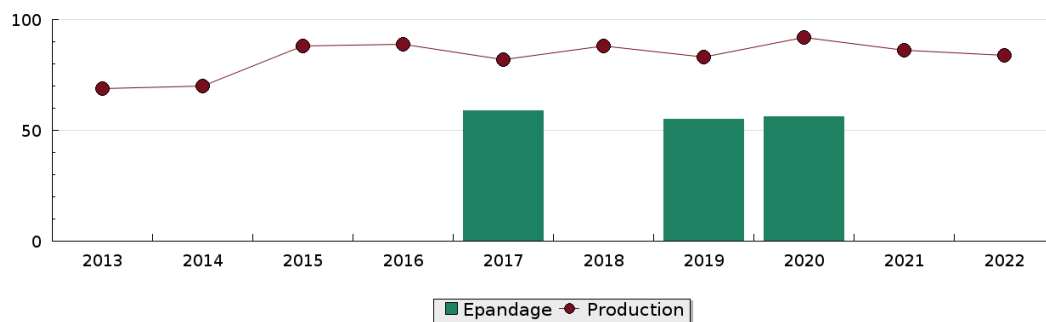

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516281V004>