
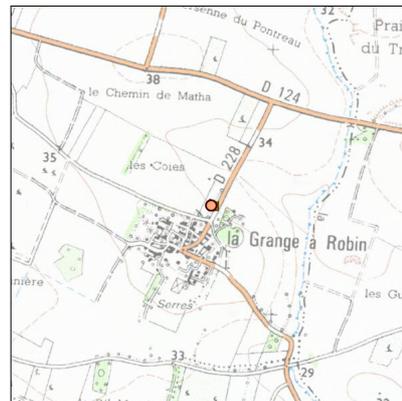


Système d'assainissement 2022

AUMAGNE (LA GRANGE A ROBIN)

Réseau de type Séparatif

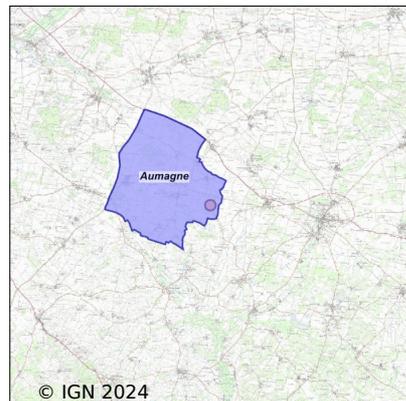

Station : AUMAGNE (LA GRANGE A ROBIN)

Code Sandre	0517025V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	avril 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	80 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,8 Kg/j
Charge nominale DCO	9,6 Kg/j
Charge nominale MES	7,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	12 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	437 536, 6 535 776 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5 m3/j	42 %			5 m3/j	
DBO5	1,3 Kg/j	27 %	264 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	26 mg/l
DCO	2,3 Kg/j	24 %	460 mg/l	79 %	0,5 Kg/j	97 mg/l
MES	1,7 Kg/j		340 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	35 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		78 mg/l	-10,3 %	0,4 Kg/j	86 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		76 mg/l	10,5 %	0,3 Kg/j	68 mg/l
PT	0 Kg/j		8 mg/l	75 %	0 Kg/j	2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517025V001>