
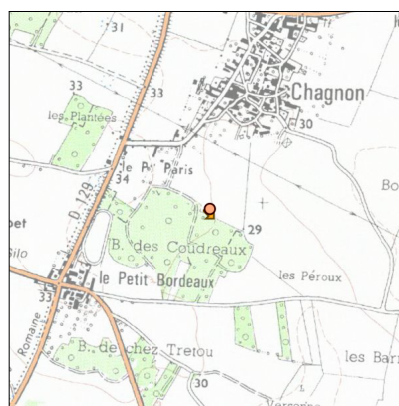


# Système d'assainissement 2022

## AUMAGNE (Village de Chagnon)

### Réseau de type Séparatif

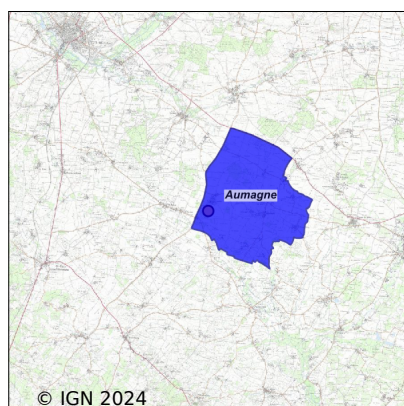

## Station : AUMAGNE (Village de Chagnon)

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Code Sandre                                | 0517025V002                                                        |
| Nom du maître d'ouvrage                    | EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE                     |
| Nom de l'exploitant                        | REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-            |
| Date de mise en service                    | janvier 2011                                                       |
| Date de mise hors service                  | -                                                                  |
| Niveau de traitement                       | Secondaire bio (Ntk)                                               |
| Capacité                                   | 300 équivalent-habitant                                            |
| Charge nominale DBO5                       | 14,4 Kg/j                                                          |
| Charge nominale DCO                        | 28,8 Kg/j                                                          |
| Charge nominale MES                        | 21,6 Kg/j                                                          |
| Débit nominal temps sec                    | 40 m3/j                                                            |
| Débit nominal temps pluie                  | -                                                                  |
| Filières EAU                               | File 1: Prétraitements, Filtres plantés                            |
| Filières BOUE                              |                                                                    |
| Filières ODEUR                             |                                                                    |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 433 566, 6 536 370 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur                           | Rivière - null                                                     |

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

80% de Aumagne depuis 2011

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 20,7 m3/j          | 52 %     |               |           | 20,7 m3/j          |               |
| DBO5      | 8,8 Kg/j           | 61 %     | 430 mg/l      | 99 %      | 0,1 Kg/j           | 3 mg/l        |
| DCO       | 22,7 Kg/j          | 79 %     | 1 100 mg/l    | 98 %      | 0,5 Kg/j           | 25,9 mg/l     |
| MES       | 9,5 Kg/j           |          | 460 mg/l      | 98 %      | 0,2 Kg/j           | 7,1 mg/l      |
| NGL       | 2,4 Kg/j           |          | 114 mg/l      | 2,2 %     | 2,3 Kg/j           | 112 mg/l      |
| PT        | 0,2 Kg/j           |          | 10 mg/l       | -39,9 %   | 0,3 Kg/j           | 14 mg/l       |

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ... à la collecte des effluents              | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance                      | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ...à la production des boues                 | Non |
| ...à la vétusté                              | Non |
| ...à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517025V002>