


Système d'assainissement 2022

CLION SUR SEUGNE (Bourg)

Réseau de type Séparatif

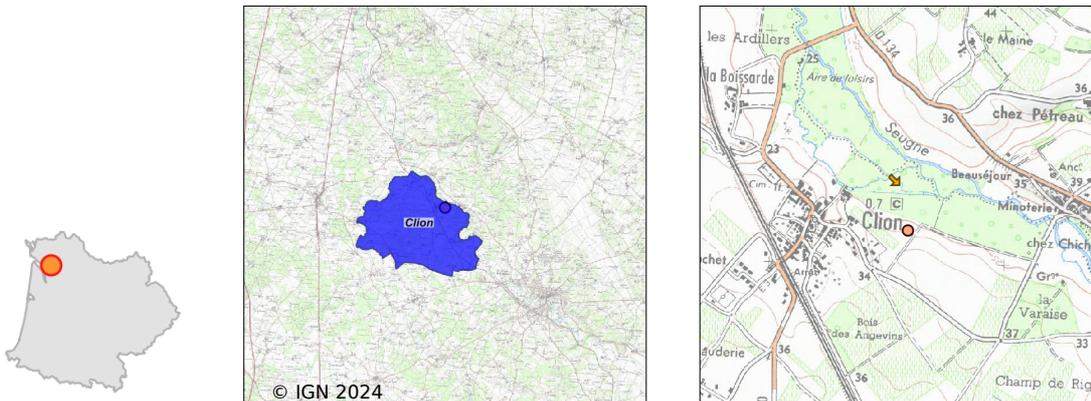

Station : CLION SUR SEUGNE (Bourg)

Code Sandre	0517111V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	janvier 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	42 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	427 015, 6 492 747 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Bras de la Seugne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Clion depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12 m3/j	27 %			0,3 m3/j	
DBO5	5,3 Kg/j	30 %	440 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	2 040 mg/l
DCO	14,5 Kg/j	34 %	1 210 mg/l	100 %	0 Kg/j	38 mg/l
MES	5,9 Kg/j		490 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	2 270 mg/l
NGL	1,7 Kg/j		144 mg/l	99 %	0 Kg/j	38 mg/l
NTK	1,7 Kg/j		143 mg/l	65 %	0,6 Kg/j	2 310 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517111V001>