
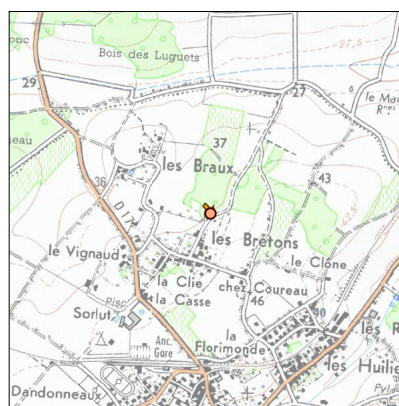


Système d'assainissement 2022

COZES (Les Bretons)

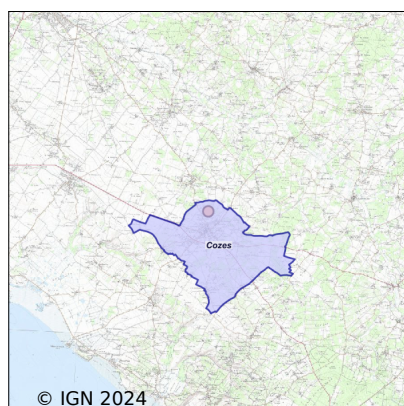

Station : COZES (Les Bretons)

Code Sandre	0517131V004
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
Date de mise en service	janvier 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	4 Kg/j
Débit nominal temps sec	7 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	401 404, 6 506 371 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5 m3/j	71 %			1 m3/j	
DBO5	2,4 Kg/j	80 %	480 mg/l	100 %	0 Kg/j	10 mg/l
DCO	4,8 Kg/j	79 %	950 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	50 mg/l
MES	4 Kg/j		800 mg/l	89 %	0,4 Kg/j	440 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		76 mg/l	82 %	0,1 Kg/j	70 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		75 mg/l	81 %	0,1 Kg/j	70 mg/l
PT	0 Kg/j		8 mg/l	75 %	0 Kg/j	10 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517131V004>