
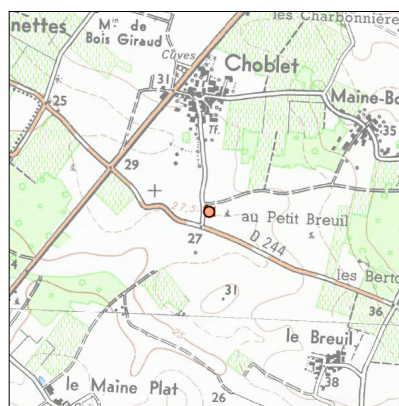


Système d'assainissement 2022

GEMOZAC (VILLAGE CHEZ CHOBELET)

Réseau de type Séparatif

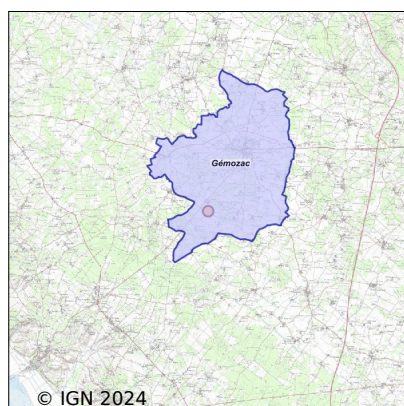

Station : GEMOZAC (VILLAGE CHEZ CHOBELET)

Code Sandre	0517172V004
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	janvier 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,8 Kg/j
Charge nominale DCO	15,6 Kg/j
Charge nominale MES	11,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	411 698, 6 500 529 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,3 m3/j	27 %			8,4 m3/j	
DBO5	8,2 Kg/j	105 %	670 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	9,6 mg/l
DCO	13,1 Kg/j	84 %	1 070 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	41 mg/l
MES	2,5 Kg/j		206 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	14,3 mg/l
NGL	1,3 Kg/j		104 mg/l	73 %	0,3 Kg/j	40 mg/l
NTK	1,3 Kg/j		103 mg/l	98 %	0 Kg/j	3,5 mg/l
PT	0,2 Kg/j		13 mg/l	94 %	0 Kg/j	1,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517172V004>