


Système d'assainissement 2022

GENOUILLE

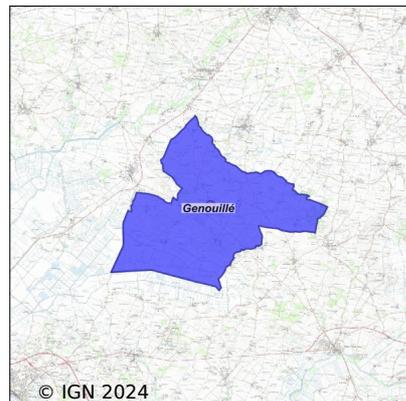

Station : GENOUILLE

Code Sandre	0517174V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	octobre 2000
Date de mise hors service	décembre 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	115 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	57,5 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	69 Kg/j
Débit nominal temps sec	17 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	407 547, 6 554 010 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0517174V004 GENOUILLE (nouvelle communale)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	14,7 m3/j	20 %			10 m3/j	
DBO5	6,3 Kg/j	17 %	430 mg/l	100 %	0 Kg/j	3 mg/l
DCO	12 Kg/j	14 %	820 mg/l	95 %	0,6 Kg/j	59 mg/l
MES	6,8 Kg/j		460 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	6 mg/l
NGL	1,3 Kg/j		88 mg/l	23,1 %	1 Kg/j	100 mg/l
NTK	1,3 Kg/j		87 mg/l	98 %	0 Kg/j	3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		10,9 mg/l	12,5 %	0,1 Kg/j	14 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517174V001>