


# Système d'assainissement 2022

## SABLONCEAUX (Hameau de Saint André)

### Réseau de type Séparatif

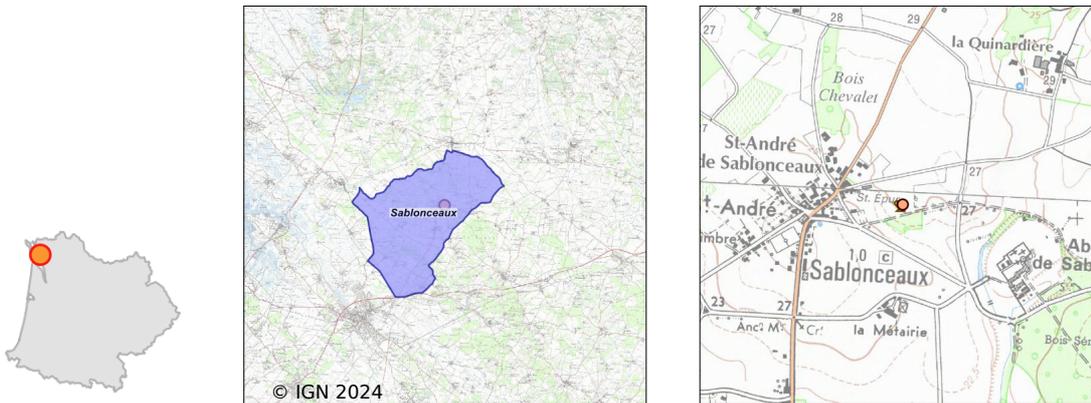

## Station : SABLONCEAUX (Hameau de Saint André)

Code Sandre	0517307V001
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
Date de mise en service	juin 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	340 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	20,4 Kg/j
Charge nominale DCO	40,8 Kg/j
Charge nominale MES	30,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	50 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	398 016, 6 520 748 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

20% de Sablonceaux depuis 2006

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	21,2 m3/j	42 %			0,1 m3/j	
DBO5	9,5 Kg/j	47 %	450 mg/l	90 %	0,9 Kg/j	9 500 mg/l
DCO	19,8 Kg/j	48 %	930 mg/l	90 %	2 Kg/j	19 800 mg/l
MES	6,2 Kg/j		292 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	6 200 mg/l
NGL	2,5 Kg/j		118 mg/l	100 %	0 Kg/j	100 mg/l
NTK	2,4 Kg/j		115 mg/l	65 %	0,9 Kg/j	8 500 mg/l
PT	0,3 Kg/j		12,8 mg/l	34 %	0,2 Kg/j	1 800 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517307V001>