


Système d'assainissement 2022

SAINT ANDRE DE LIDON

Réseau de type Séparatif

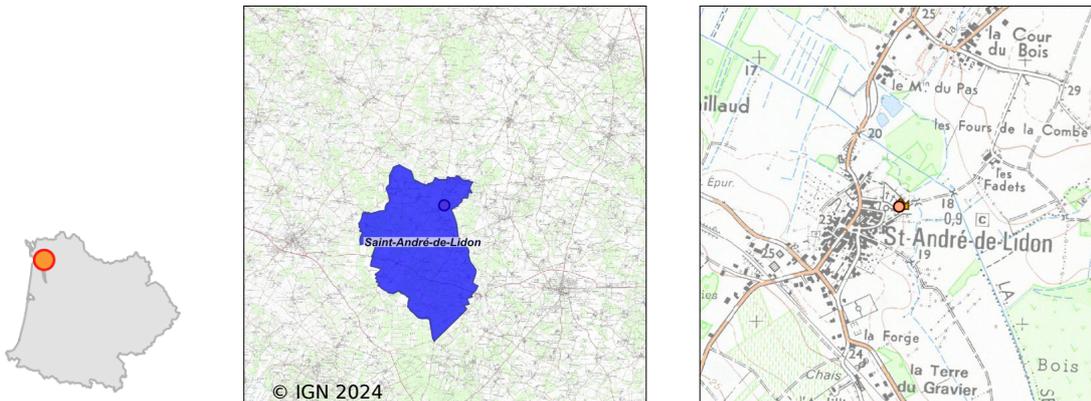

Station : SAINT ANDRE DE LIDON

Code Sandre	0517310V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	février 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	280 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	16,8 Kg/j
Charge nominale DCO	33,6 Kg/j
Charge nominale MES	25,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	42 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	408 091, 6 507 075 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-André-de-Lidon depuis 2006

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	29 m3/j	69 %			1 m3/j	
DBO5	13,3 Kg/j	79 %	460 mg/l	100 %	0 Kg/j	10,3 mg/l
DCO	24,8 Kg/j	74 %	850 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	72 mg/l
MES	9,6 Kg/j		330 mg/l	100 %	0 Kg/j	10,3 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		13,1 mg/l	52 %	0,2 Kg/j	186 mg/l
NTK	0,3 Kg/j		11,9 mg/l	65 %	0,1 Kg/j	124 mg/l
PT	0,3 Kg/j		10 mg/l	97 %	0 Kg/j	10,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517310V001>