


Système d'assainissement 2022

SAINT BONNET SUR GIRONDE (Nouvelle Communale)

Réseau de type Séparatif

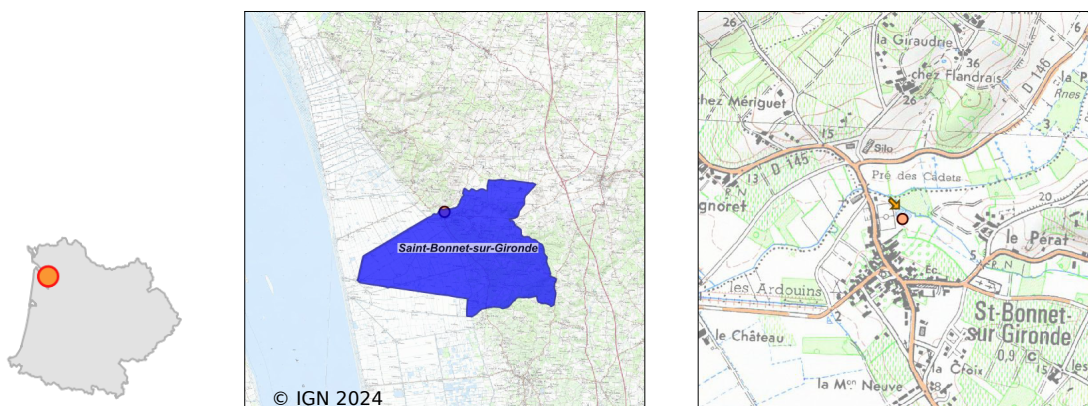

Station : SAINT BONNET SUR GIRONDE (Nouvelle

Code Sandre	0517312V002
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	avril 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés (autres)
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	413 540, 6 479 683 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Bonnet-sur-Gironde depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0517312V001 ST BONNET SUR GIRONDE

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	35 m3/j	47 %			35 m3/j	
DBO5	10,8 Kg/j	36 %	310 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	24,5 Kg/j	409 %	700 mg/l	94 %	1,5 Kg/j	43 mg/l
MES	8,1 Kg/j		232 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	5,4 mg/l
NGL	3,2 Kg/j		92 mg/l	45 %	1,8 Kg/j	50 mg/l
NTK	3,2 Kg/j		92 mg/l	92 %	0,2 Kg/j	7,3 mg/l
PT	0,4 Kg/j		12,2 mg/l	34 %	0,3 Kg/j	8,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517312V002>