


Système d'assainissement 2022

St GERMAIN DE MARENCENNES (BRETTE Nouvelle)

Réseau de type Séparatif

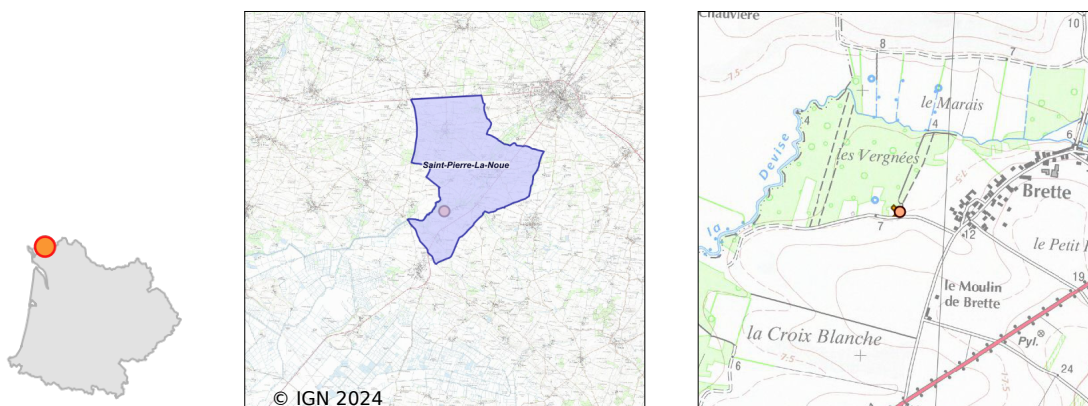

Station : St GERMAIN DE MARENCENNES (BRETTE

Code Sandre	0517340V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	170 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	10,2 Kg/j
Charge nominale DCO	20,4 Kg/j
Charge nominale MES	15,3 Kg/j
Débit nominal temps sec	25,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	405 117, 6 558 155 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,8 m3/j	50 %			12,8 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	4 %	30,6 mg/l	90 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	0,9 Kg/j	5 %	75 mg/l	89 %	0,1 Kg/j	7,8 mg/l
MES	0,4 Kg/j		31,4 mg/l	90 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	1 Kg/j		80 mg/l	0 %	1 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		28,2 mg/l	64 %	0,1 Kg/j	10,2 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,1 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	4,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517340V001>