
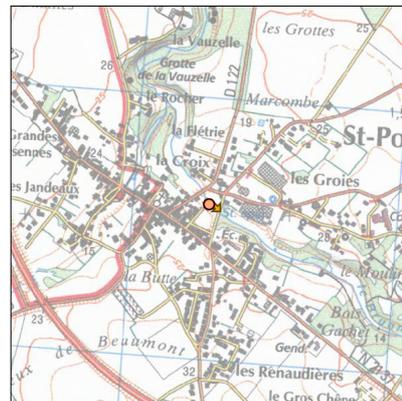


Système d'assainissement 2022

ST PORCHAIRE

Réseau de type Séparatif

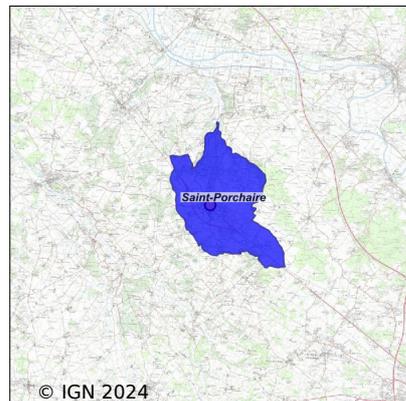

Station : ST PORCHAIRE

Code Sandre	0517387V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	février 1970
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	92 Kg/j
Charge nominale DCO	184 Kg/j
Charge nominale MES	119 Kg/j
Débit nominal temps sec	255 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	406 451, 6 531 668 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Bruant

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

92% de Saint-Porchaire depuis 2004

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	149 m3/j	58 %			113 m3/j	
DBO5	57 Kg/j	62 %	390 mg/l	99 %	0,7 Kg/j	6 mg/l
DCO	158 Kg/j	86 %	1 060 mg/l	97 %	4,3 Kg/j	38 mg/l
MES	92 Kg/j		610 mg/l	99 %	1,1 Kg/j	10 mg/l
NGL	13,5 Kg/j		91 mg/l	95 %	0,7 Kg/j	5,7 mg/l
NTK	13,5 Kg/j		91 mg/l	96 %	0,6 Kg/j	5 mg/l
PT	1,9 Kg/j		13 mg/l	81 %	0,4 Kg/j	3,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517387V001>