
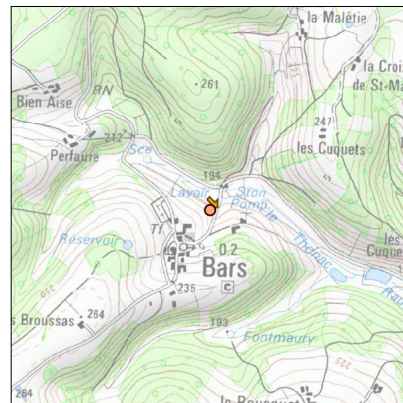


Système d'assainissement 2022
BARS (BOURG)
Réseau de type Séparatif

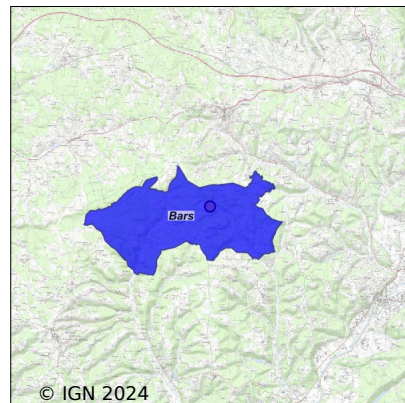

Station : BARS (BOURG)

Code Sandre	0524025V001
Nom du maître d'ouvrage	CC TERRASSONNAIS PERIGORD NOIR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	30 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1,8 Kg/j
Charge nominale DCO	3,6 Kg/j
Charge nominale MES	2,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	547 760, 6 446 510 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

L'ensemble du réseau est gravitaire.

15 abonnés sont raccordés au réseau de collecte en 2022.

Station d'épuration

Les tests ammonium/nitrate réalisés par l'exploitant et par le SATESE indiquent une bonne qualité d'eau traitée. L'analyse effectuée à la suite d'un prélèvement ponctuel au mois de novembre a indiqué une très bonne qualité d'eau traitée.

Le compteur de la 1^{ère} chasse hydraulique ne fonctionne plus depuis le mois d'octobre 2020.

Le comptage de chasse a dysfonctionné. Le compteur est de nouveau opérationnel en novembre 2022.

Les défauts de conception ont été repris par la société COLAS à la fin du mois de novembre 2022. Le SATESE a constaté les travaux réalisés et émis des remarques qui ont été prises en compte par l'entreprise COLAS.

Sous produits

Les refus de dégrillage ne sont pas quantifiés et sont évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,2 m ³ /j	45 %			2,2 m ³ /j	
DBO ₅	0,7 Kg/j	39 %	311 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	31,1 mg/l
DCO	1,7 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	76 mg/l
MES	0,7 Kg/j		311 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	31,1 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		80 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	26,7 mg/l
PT	0 Kg/j		8,9 mg/l	0 %	0 Kg/j	8,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524025V001>