
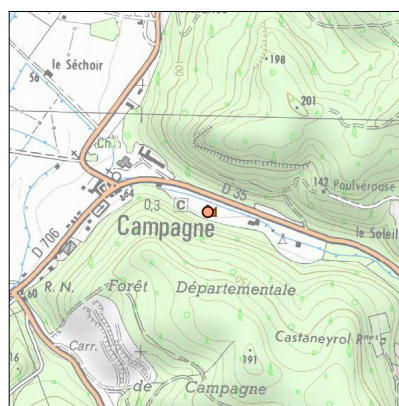


Système d'assainissement 2022

CAMPAGNE (BOURG)

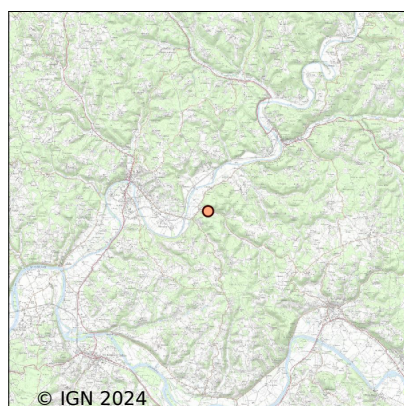

Station : CAMPAGNE (BOURG)

Code Sandre	0524076V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CAMPAGNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	120 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,2 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	10,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	18 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	539 955, 6 425 110 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau d'assainissement recense une trentaine d'abonnées en 2022.

Le fonctionnement du réseau donne satisfaction. Le volume moyen journalier collecté par le réseau d'assainissement est régulier, hormis au mois d'avril et mai où le volume a été sous-estimé.

Un hydrocurage a été réalisé en 2022 sur le poste de relevage par la régie des eaux.

Station d'épuration

Les analyses réalisées sur un échantillon ponctuel en sortie de station attestent d'une qualité correcte.

Les tests sur les formes azotées attestent d'une bonne qualité de traitement par l'outil épuratoire sur le reste de l'année.

La station reçoit un débit moyen de 8,3 m³/j soit 30 % de sa capacité hydraulique nominale.

Le premier étage fait état d'une forte colonisation des liserons. La population de roseaux y est pratiquement inexistante. Un filtre a été bâché toute l'année 2022 afin de lutter contre l'invasion du premier étage.

L'invasion des liserons sur le second étage a augmenté par rapport à l'année passée.

La fosse d'infiltration resuit la totalité des effluents lors de l'année 2022.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9 m ³ /j	50 %			9 m ³ /j	
DBO ₅	2,8 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	31,1 mg/l
DCO	6,7 Kg/j	56 %	750 mg/l	90 %	0,7 Kg/j	74 mg/l
MES	2,8 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	31,1 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,7 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		80 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	27,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,1 mg/l	40 %	0,1 Kg/j	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524076V001>