
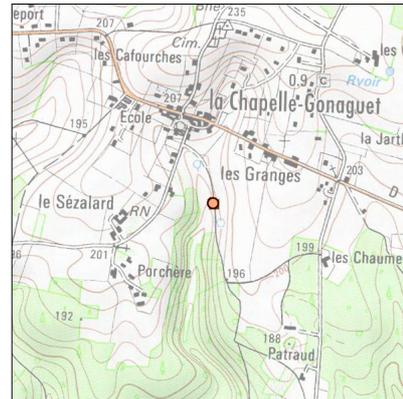


Système d'assainissement 2022

LA CHAPELLE GONAGUET

Réseau de type Séparatif

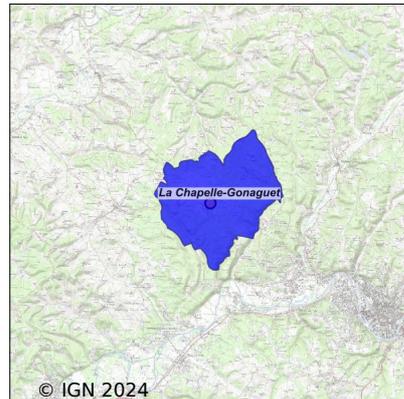

Station : LA CHAPELLE GONAGUET

Code Sandre	0524108V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERIGOURDINE
Nom de l'exploitant	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERIGOURDINE
Date de mise en service	mai 2000
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	-
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	-
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	File 1: Epaissement statique gravitaire
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	512 790, 6 461 570 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,8 m3/j	58 %			12,8 m3/j	
DBO5	5,1 Kg/j		400 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	40 mg/l
DCO	12 Kg/j		930 mg/l	90 %	1,2 Kg/j	94 mg/l
MES	5 Kg/j		390 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	39 mg/l
NTK	1,3 Kg/j		100 mg/l	65 %	0,4 Kg/j	35 mg/l
PT	0,2 Kg/j		14,8 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	9,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524108V001>