


Système d'assainissement 2022

LE FLEIX (BOURG)

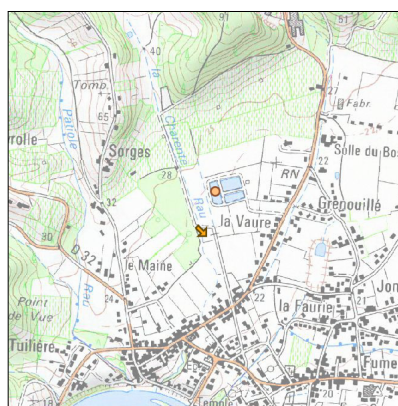

Station : LE FLEIX (BOURG)

Code Sandre	0524182V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1995
Date de mise hors service	juillet 2019
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	54 Kg/j
Charge nominale DCO	108 Kg/j
Charge nominale MES	63 Kg/j
Débit nominal temps sec	135 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	482 470, 6 423 990 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Charente

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Le Fleix depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2019

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524182V002 LE FLEIX (BOURG N°2 LA VAURE)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	89 m3/j	10 %			60 m3/j	
DBO5	31,6 Kg/j	48 %	360 mg/l	97 %	1,1 Kg/j	19,5 mg/l
DCO	80 Kg/j	61 %	900 mg/l	89 %	9,2 Kg/j	155 mg/l
MES	41 Kg/j		460 mg/l	91 %	3,8 Kg/j	65 mg/l
NGL	7,8 Kg/j		88 mg/l	93 %	0,6 Kg/j	9,7 mg/l
NTK	7,8 Kg/j		88 mg/l	93 %	0,5 Kg/j	9,1 mg/l
PT	1,1 Kg/j		12,1 mg/l	75 %	0,3 Kg/j	4,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524182V001>