
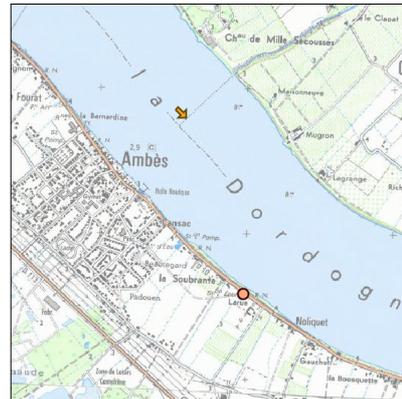


Système d'assainissement 2022

AMBES 2

Réseau de type Séparatif

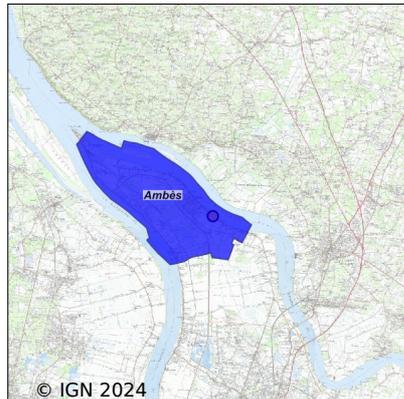

Station : AMBES 2

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0533004V002 |
| Nom du maître d'ouvrage | BORDEAUX METROPOLE |
| Nom de l'exploitant | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE |
| Date de mise en service | août 2016 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 5 500 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 400 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 950 Kg/j |
| Charge nominale MES | 480 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 1 550 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p |
| Filières BOUE | File 1: Centrifugation |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 422 889, 6 440 267 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - La Dordogne |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Ambès depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

S.A. PONTICELLI FRERES (USINE D'AMBES) depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533004V001 AMBES







Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 470 m3/j | 30 % | | | 460 m3/j | |
| DBO5 | 111 Kg/j | 28 % | 247 mg/l | 99 % | 1,2 Kg/j | 2,8 mg/l |
| DCO | 248 Kg/j | 26 % | 550 mg/l | 96 % | 11,1 Kg/j | 24,8 mg/l |
| MES | 90 Kg/j | | 201 mg/l | 98 % | 1,5 Kg/j | 3,4 mg/l |
| NGL | 29,9 Kg/j | | 65 mg/l | 95 % | 1,5 Kg/j | 3,4 mg/l |
| NTK | 29,8 Kg/j | | 65 mg/l | 96 % | 1,1 Kg/j | 2,4 mg/l |
| PT | 3,2 Kg/j | | 6,8 mg/l | 49 % | 1,6 Kg/j | 3,7 mg/l |

Indice de confiance

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |


Pollution traitée

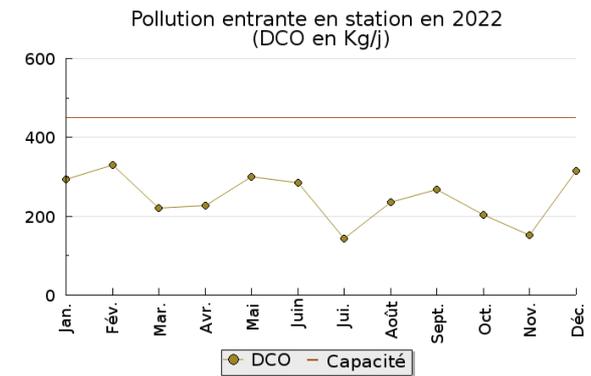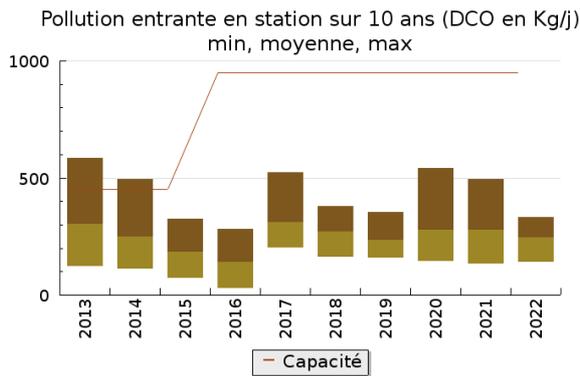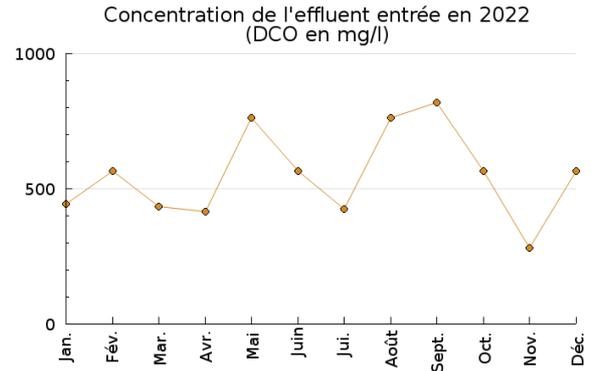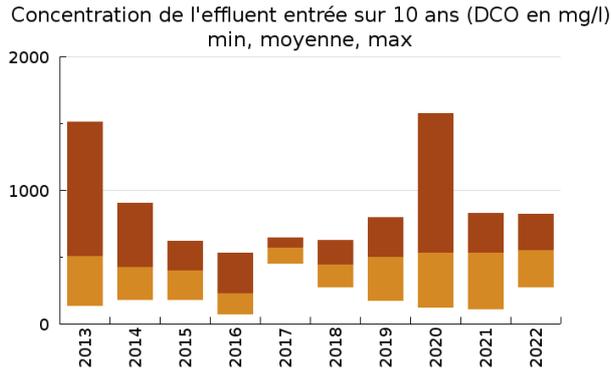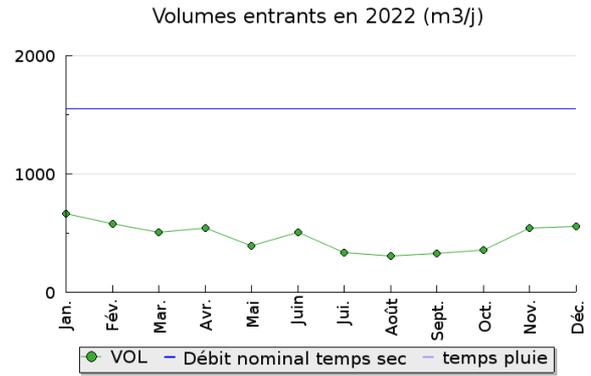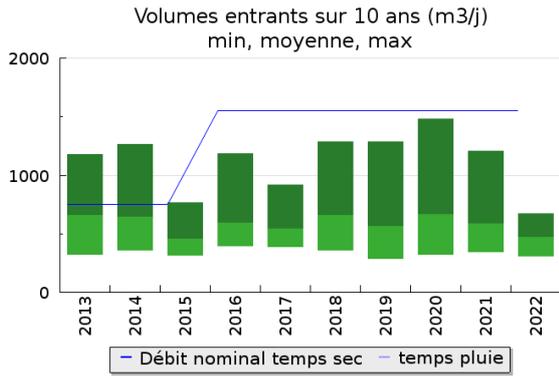


Pollution éliminée

Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

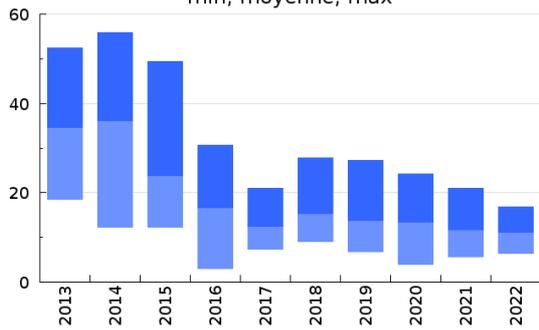


Pollution en sortie station en 2022 (DCO en Kg/j)

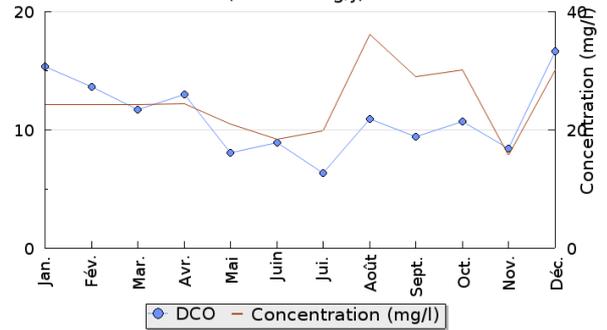

Rejets directs moyens (DCO en Kg/j)

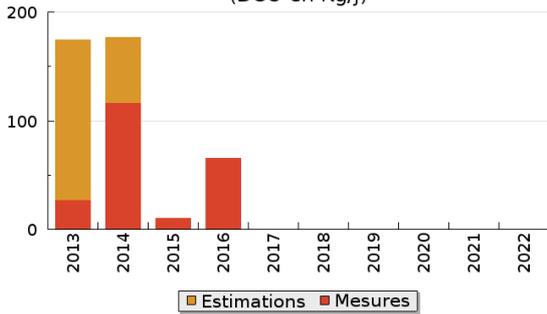


Rejets directs en 2022 (DCO en Kg/j)

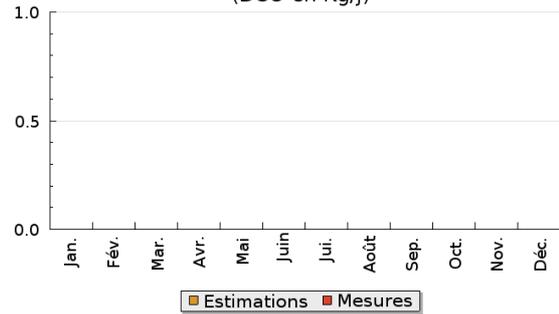

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

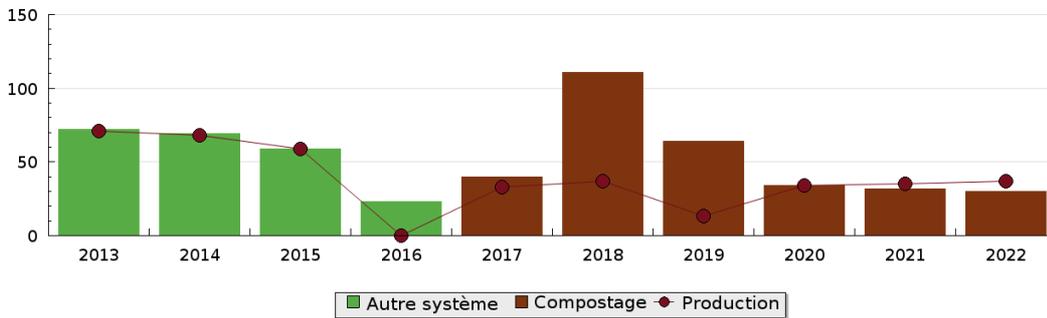

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533004V002>