
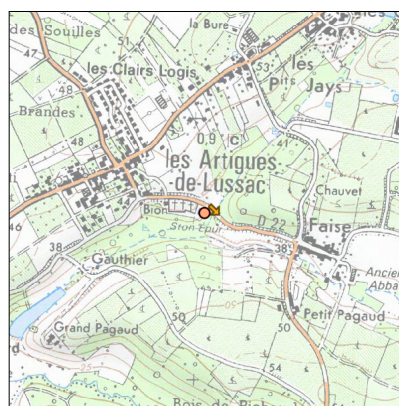


Système d'assainissement 2022

ARTIGUES DE LUSSAC (LES)

Réseau de type Séparatif

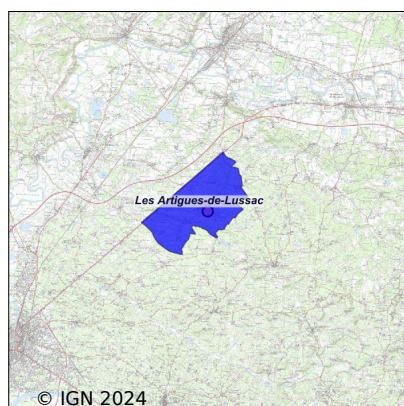

Station : ARTIGUES DE LUSSAC (LES)

Code Sandre	0533014V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	décembre 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	72 Kg/j
Charge nominale DCO	144 Kg/j
Charge nominale MES	108 Kg/j
Débit nominal temps sec	180 m3/j
Débit nominal temps pluie	180 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Lagunage de finition, Stockage avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	452 876, 6 435 028 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Quarteyran

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Les Artigues-de-Lussac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533014V001 LES ARTIGUES DE LUSSAC

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	55 m3/j	31 %			61 m3/j	
DBO5	20,5 Kg/j	28 %	370 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
DCO	46 Kg/j	32 %	840 mg/l	95 %	2,2 Kg/j	35 mg/l
MES	21,2 Kg/j		380 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	2,5 mg/l
NGL	6,4 Kg/j		116 mg/l	36 %	4,1 Kg/j	67 mg/l
NTK	6,4 Kg/j		116 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,8 mg/l
PT	0,7 Kg/j		13 mg/l	-9,5 %	0,8 Kg/j	12,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533014V002>