
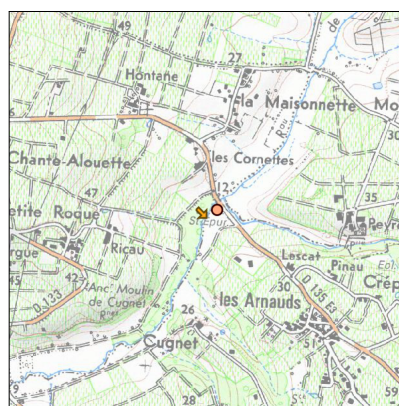


# Système d'assainissement 2022

## BERSON (INTERC ST CIERES)

### Réseau de type Séparatif

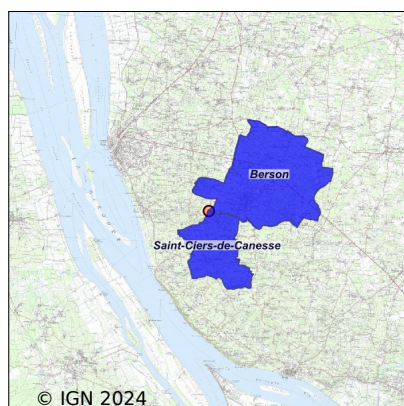

## Station : BERSON (INTERC ST CIERES)

|                                            |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code Sandre                                | 0533047V001                                                                                                                   |
| Nom du maître d'ouvrage                    | SIAEPA DES COTEAUX DE L'ESTUAIRE                                                                                              |
| Nom de l'exploitant                        | S.A.U.R. FRANCE                                                                                                               |
| Date de mise en service                    | mai 1992                                                                                                                      |
| Date de mise hors service                  | -                                                                                                                             |
| Niveau de traitement                       | Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)                                                                                            |
| Capacité                                   | 1 200 équivalent-habitant                                                                                                     |
| Charge nominale DBO5                       | 72 Kg/j                                                                                                                       |
| Charge nominale DCO                        | 144 Kg/j                                                                                                                      |
| Charge nominale MES                        | 84 Kg/j                                                                                                                       |
| Débit nominal temps sec                    | 180 m3/j                                                                                                                      |
| Débit nominal temps pluie                  | -                                                                                                                             |
| Filières EAU                               | File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération, Filtre de finition |
| Filières BOUE                              |                                                                                                                               |
| Filières ODEUR                             |                                                                                                                               |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 416 302, 6 451 352 - Coordonnées établies (précision du décamètre)                                                            |
| Milieu récepteur                           | Rivière - Ruisseau de Brouillon                                                                                               |

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Berson depuis 1964

100% de Saint-Ciers-de-Canesse depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 112 m3/j           | 62 %     |               |           | 83 m3/j            |               |
| DBO5      | 49 Kg/j            | 68 %     | 430 mg/l      | 99 %      | 0,3 Kg/j           | 4 mg/l        |
| DCO       | 96 Kg/j            | 66 %     | 860 mg/l      | 97 %      | 2,6 Kg/j           | 31,5 mg/l     |
| MES       | 54 Kg/j            |          | 490 mg/l      | 99 %      | 0,3 Kg/j           | 3,5 mg/l      |
| NGL       | 12,9 Kg/j          |          | 116 mg/l      | 90 %      | 1,3 Kg/j           | 15,2 mg/l     |
| NTK       | 12,9 Kg/j          |          | 116 mg/l      | 98 %      | 0,3 Kg/j           | 3,4 mg/l      |
| PT        | 1,4 Kg/j           |          | 12,9 mg/l     | 80 %      | 0,3 Kg/j           | 3,4 mg/l      |

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ... à la collecte des effluents              | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance                      | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ...à la production des boues                 | Non |
| ...à la vétusté                              | Non |
| ...à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533047V001>